



MEMORANDO

Anserma Caldas, 23 de Enero de 2024 ✓

PARA: INGENIERO SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: ADMINISTRADORA SECCIONAL ANSERMA

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN
DE ACUEDUCTO TAMARBIA Y PARTIDAS.

En atención al asunto de referencia, le solicito se declare la Emergencia en la Conducción del Acueducto de Tamarbia y Partidas, donde se presenta daño en el Túnel, en la Finca Villa Kenedy de propiedad de los Señores Odilio Corrales y Ubensio Arias del Sector la Malasia, Vereda Partidas del Municipio de Anserma Caldas.

El túnel al parecer colapsó y afectó la conducción de acueducto de las fuentes de Tamarbia y Partidas de 8", causando filtración en el terreno y generando pérdida del caudal de entrada de agua cruda del Plan de contingencia del Municipio de Anserma Caldas.

Con la afectación del fenómeno del niño, es urgente e imprescindible la fuente de Tamarbia y Partidas, para el abastecimiento del servicio de acueducto del Municipio de Anserma Caldas, porque es el Plan de Contingencia y actualmente está generando riesgo eminente en la prestación del servicio, porque todas las fuentes se están disminuyendo día a día, por la fuerte ola de calor.

Por lo anterior, se solicita de manera urgente la visita de un profesional en Geotecnia y las obras pertinentes, para recuperar el caudal de agua cruda de las fuentes de Tamarbia y Partidas, para el tratamiento de agua potable, que requiere el Municipio de Anserma Caldas.

Atentamente, Adicionalmente envió informe de Emergencias y siniestros.

DASY LORENA ORTÍZ CANO
Administradora Seccional Anserma

Anexo:
Copia:

Proyectó: Dasy Lorena Ortíz Cano



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Anserma **Fecha del informe:** 23/01/2024

EVENTO: Emergencia en la red de conducción del Acueducto de Tamarbia y Partidas, Finca Villa Kenedy de propiedad de los señores Odilio Corrales y Ubensio Arias del Sector la Malasia, Vereda Partidas del Municipio de Anserma Caldas..

FECHA: 22/01/2024

HORA: 11:00 a.m

COMPONENTE AFECTADO: Tubería de 8" ubicado en un túnel.

DESCRIPCION DEL DAÑO:

El túnel al parecer colapsó y afectó la conducción de acueducto de las fuentes de Tamarbia y Partidas de 8", causando filtración en el terreno y generando pérdida del caudal de entrada de agua cruda del Plan de contingencia del Municipio de Anserma Caldas.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Con la afectación del fenómeno del niño, es urgente e imprescindible la fuente de Tamarbia y Partidas, para el abastecimiento del servicio de acueducto del Municipio de Anserma Caldas, porque es el Plan de Contingencia y actualmente está generando riesgo eminente en la prestación del servicio, porque todas las fuentes se están disminuyendo día a día, por la fuerte ola de calor.

Por lo anterior, se solicita de manera urgente la visita de un profesional en Geotecnia y las obras pertinentes, para recuperar el caudal de agua cruda de las fuentes de Tamarbia y Partidas, para el tratamiento de agua potable, que requiere el Municipio de Anserma Caldas.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: Inspección de visita por parte del área de Operación y Mantenimiento

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Contratación

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION:

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Se encuentran ubicado en un túnel, que al parecer está colapsado en su infraestructura interna de gran dimensión, con inundación y se observó por parte de los técnicos, animales como murciélagos.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



DASY LORENA ORTIZ CANO

Nombre del Administradora

Firma



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

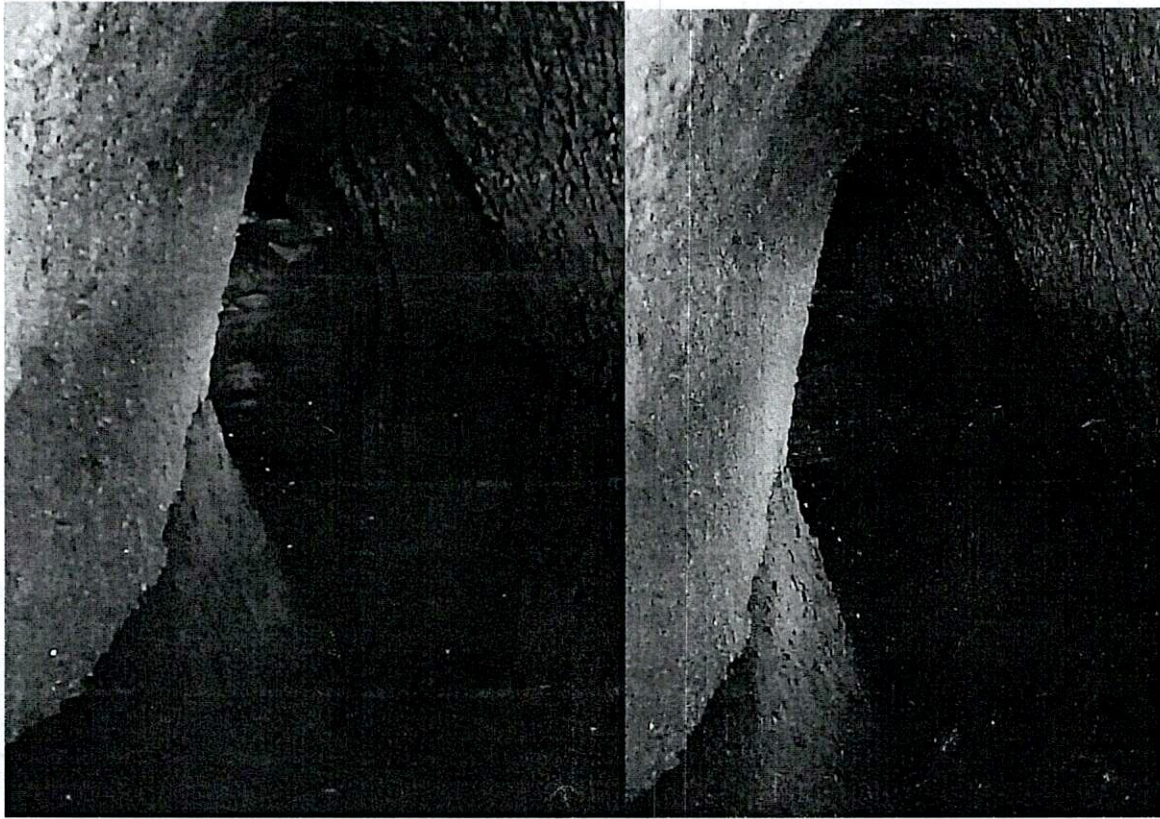




F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

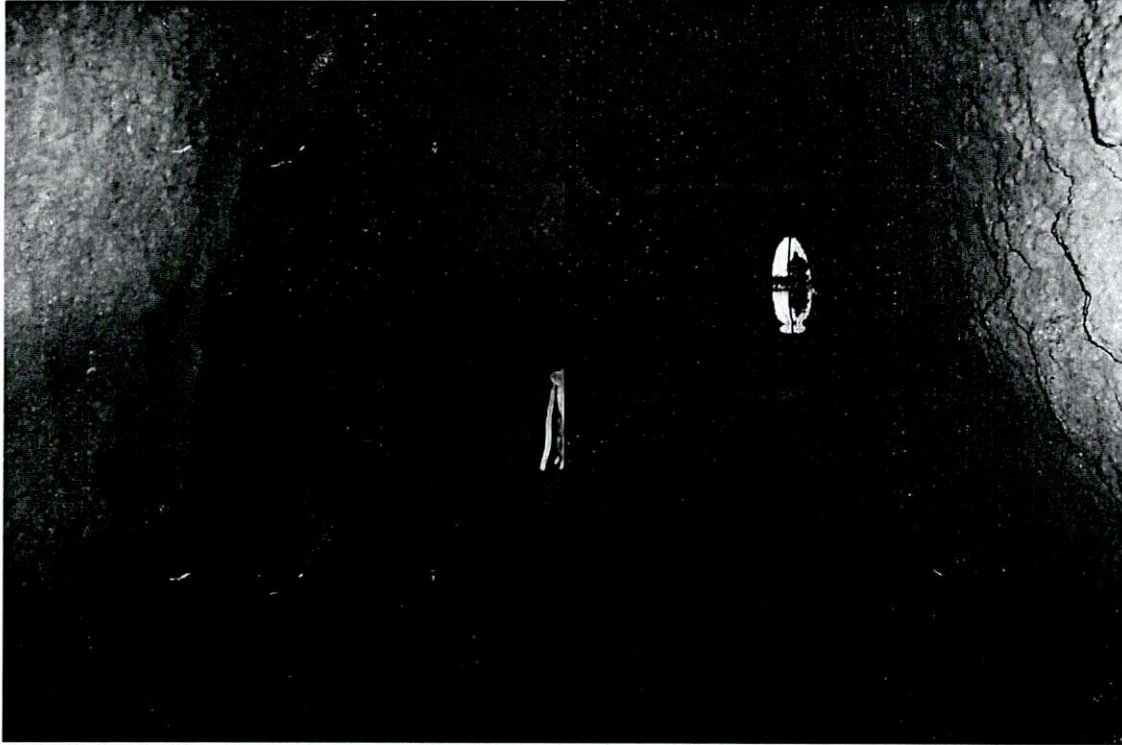



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

