

MEMORANDO

SJ-2019-II-00001274

San José, 13 de Febrero de 2019

PARA: ING: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
 Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

DE: SAN JOSE

ASUNTO: Solicitud declaratoria de emergencia daño del Acueducto Regional de Occidente tramo de San José a Belalcazar.

En horas de la noche del día 12 de febrero de 2019 se presentó daño del acueducto Regional de Occidente en el tramo que va de San José a Belalcazar, específicamente en el cruce a tres kilómetros de San José, en la intersección para Viterbo y Belalcazar, presenta gran filtración en la tubería principal de manguera PF de 6", la cual pasa por el centro del sector en mención, se requiere hacer termofusión para restablecer el servicio al municipio de Belalcazar que tiene 2000 usuarios afectados en el suministros de agua potable.

Atentamente,



GLORIA AMPARO MONTES PALACIO
Administrador

Anexo:
Copia: CARMENZA GALLO CIFUENTES

Proyectó: Gloria Amparo Montes Palacio

 F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A. E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
	INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: SAN JOSE-BELALCAZAR

Fecha del informe: 13 Febrero 2019

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

El día 12 de febrero siendo las 6:00 p.m. Se presentó daño del acueducto Regional de Occidente en el tramo de agua tratada entre San José y Belalcazar con la rotura de la tubería de polietileno de 6" a uno (3) tres kilómetros del municipio de San José; específicamente en el cruce en la intersección para Belalcazar y Viterbo, lo que tiene sin servicio de agua al caserío a Habana, San Isidro y el municipio de Belalcazar, hay 2000 usuarios afectados por el suministro de agua.

Por lo anterior se sugiere de forma inmediata reparar la tubería con termofusión para restablecer el servicio a los usuarios afectados.

2. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: **POR DEFINIR**

3. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

Se sugiere una vez superada la emergencia evaluar la posibilidad de realizar su liberación con el fin de evitar que el desplazamiento evidenciado del terreno afecte su integridad.



GLORIA AMPARO MONTES PALACIO
Administradora Seccional San José

4. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"





F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



SITIO DEL EVENTO, EVIDENCIA DEL DAÑO

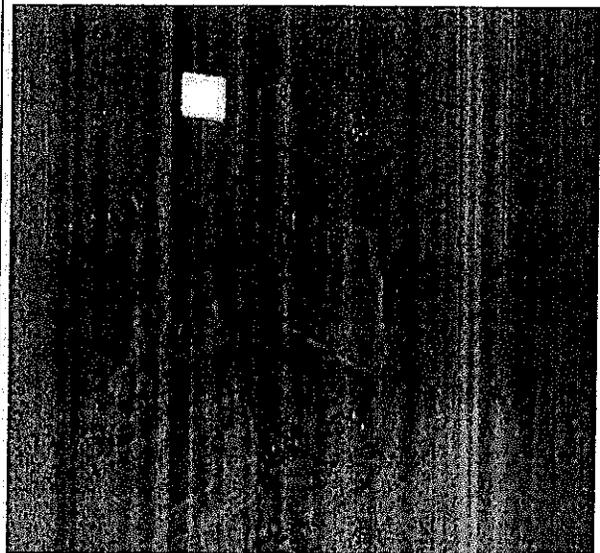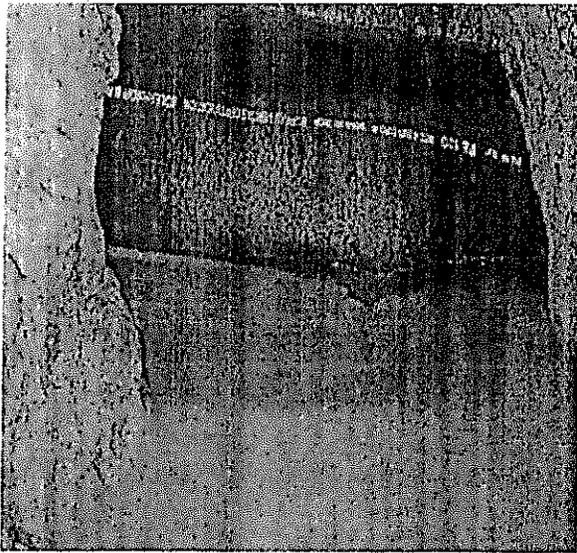

ATENCIÓN CON TERMOFUSIÓN

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



TUBERIA DE POLIETILENO

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

MEMORANDO

OM-2019-II-00001300

Manizales, 13 de febrero de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SAN JOSE

Se ha recibido oficio e informe de fecha 13 de febrero del 2019 de la señora administradora de la seccional de San José Gloria Amparo Montes donde se informe que en horas de la noche del día 12 de febrero de 2019 se presentó daño del acueducto Regional de Occidente en el tramo que va de San José a Belalcazar, específicamente en el crucero a tres kilómetros de San José, en la intersección para Viterbo y Belalcazar, presenta gran filtración en la tubería principal de manguera PF de 6", la cual pasa por el centro del sector en mención, se requiere hacer termo fusión para restablecer el servicio al municipio de Belalcazar que tiene 2000 usuarios afectados en el suministros de agua potable.


Por lo tanto, solicito declara la situación de emergencia en el municipio de San José.



Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

EMPOCALDAS S.A. E.SP.					
ATENCION EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE AGUA TRATADA TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR SECTOR EL CRUCERO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Transporte de equipo de termofusión, planta electrica, mano de obra para la elaboración de dos (2) termofusiones en tubería de 6" Polietileno, incluye el Vehiculo tipo camioneta y transporte de 6 m de tubería de chinchiná al crucero belalcazar	gl	2,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.000.000
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU sobre utilidades)					2.000.000
Discriminación A.I.U					
TOTAL COSTO DIRECTO					1.538.462
ADMINISTRACIÓN					24% 369.231
IMPREVISTOS					1% 15.385
UTILIDAD					5% 76.923
COSTO TOTAL OBRAS					2.000.000
COSTO TOAL OBRA (Incluye AIU)					2.000.000

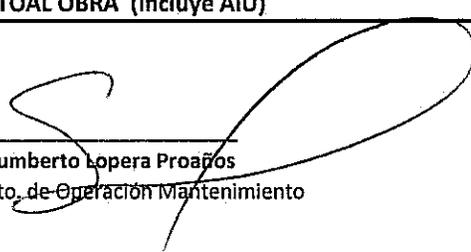
 Sergio Humberto Lopera Proaños
 Jefe Depto. de Operación Mantenimiento