


MEMORANDO

1500-2023-II-00001939

Manizales, 1 de junio de 2023

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: DECLARACION EMERGENCIA SECCIONAL RISARALDA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador seccional de Risaralda, donde manifiesta que el día 31 de mayo del 2023 a las 5 pm se presentó fallo en el bombeo Chavarquia 1, dejando de funcionar el motor de 100 HP, y el arrancador, dejando por fuera el sistema de Bombeo. Debido a lo anterior y al invierno se generaría daños en la conducción o bocatoma del Acueducto Regional Occidente lo cual no permitiría colocar a funcionar los Bombeos y quedaría sin servicio de agua la comunidad de Risaralda. Revisando el fallo por personal técnico de la empresa y dar diagnostico se requiere urgentemente el transporte de ida y regreso, mantenimiento y reparación del motor de 100 HP del bombeo de Chavarquia 1. Por lo anterior solicito se decrete la declaratoria de esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para atender los más pronto el problema presentado

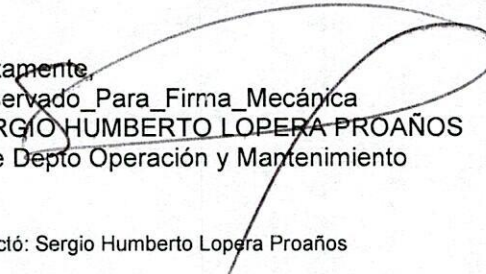Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



Auto 076 / 2023
f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Risaralda Caldas, Mayo 31 de 2023.

Ingeniero:
SERGIO LOPERA PROAÑOS.
Jefe Depto Operación Y Mitto,.

ASUNTO: Solicitud Declaratoria Emergencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo que el día 31 de Mayo de 2023 a las 5 :00p.m se presentó fallo en el bombeo Chavarquia 1, dejando de funcionar el motor de 100 HP, y el arrancador, dejando por fuera el sistema de Bombeo.

Debido a lo anterior y al invierno se generaría daños en la conducción o bocatoma del Acueducto Regional Occidente lo cual no permitiría colocar a funcionar los Bombes y quedaría sin servicio de agua la comunidad de Risaralda.

Revisado el fallo por personal técnico de la empresa y dar diagnostico se requiere urgentemente el transporte ida y regreso, mantenimiento y reparación del motor de 100 HP del Bombeo de Chavarquia 1

Por lo anterior solicito se decrete la declaratoria de ésta Emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para atender lo mas pronto el problema presentado.

Agradezco su colaboración,

Atentamente,


FERNANDO GRAJALES OSORIO.
Administrador Risaralda..

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Risaralda Caldas Fecha del informe: 31 -- 05 -- 2023.

Evento : Emergencia por daño en el MOTOR DE 100HP y Arrancador Estrella Delta del Bombeo 1 Chavarquia

FECHA: 31--05-2023 HORA: 17: 00 HORAS.

COMPONENTE AFECTADO: motor de 100 HP y Arrancador Estrella.

DESCRIPCION DEL DAÑO: Fallo en el motor de 100 HP y en el tablero del arrancador Estrella Delta.

Se considera urgente la reparación, ya que en caso de fallo del Acueducto Regional de Occidente no tendríamos conque suplir el suministro de agua al municipio de Risaralda.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

El daño presentado puede originar un desabastecimiento de agua en la totalidad del municipio, ya que por la ola invernal que se vive en estos momentos puede existir fallo en algún momento en el acueducto Regional de occidente.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: Tecnico electromecanico y trabajadores de mantenimiento

Recursos Técnicos: Transporte ida y regreso, mantenimiento y reparación del motor de 100 HP y tablero Arrancador Delta

Recursos económicos:


REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Jefe de Operación y Mantenimiento, y Trabajadores de mantenimiento

Recursos Técnicos: Inspección para valoración

Recursos económicos: Valor costos del arreglo \$

NECESIDAD DE TRANSPORTE Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR

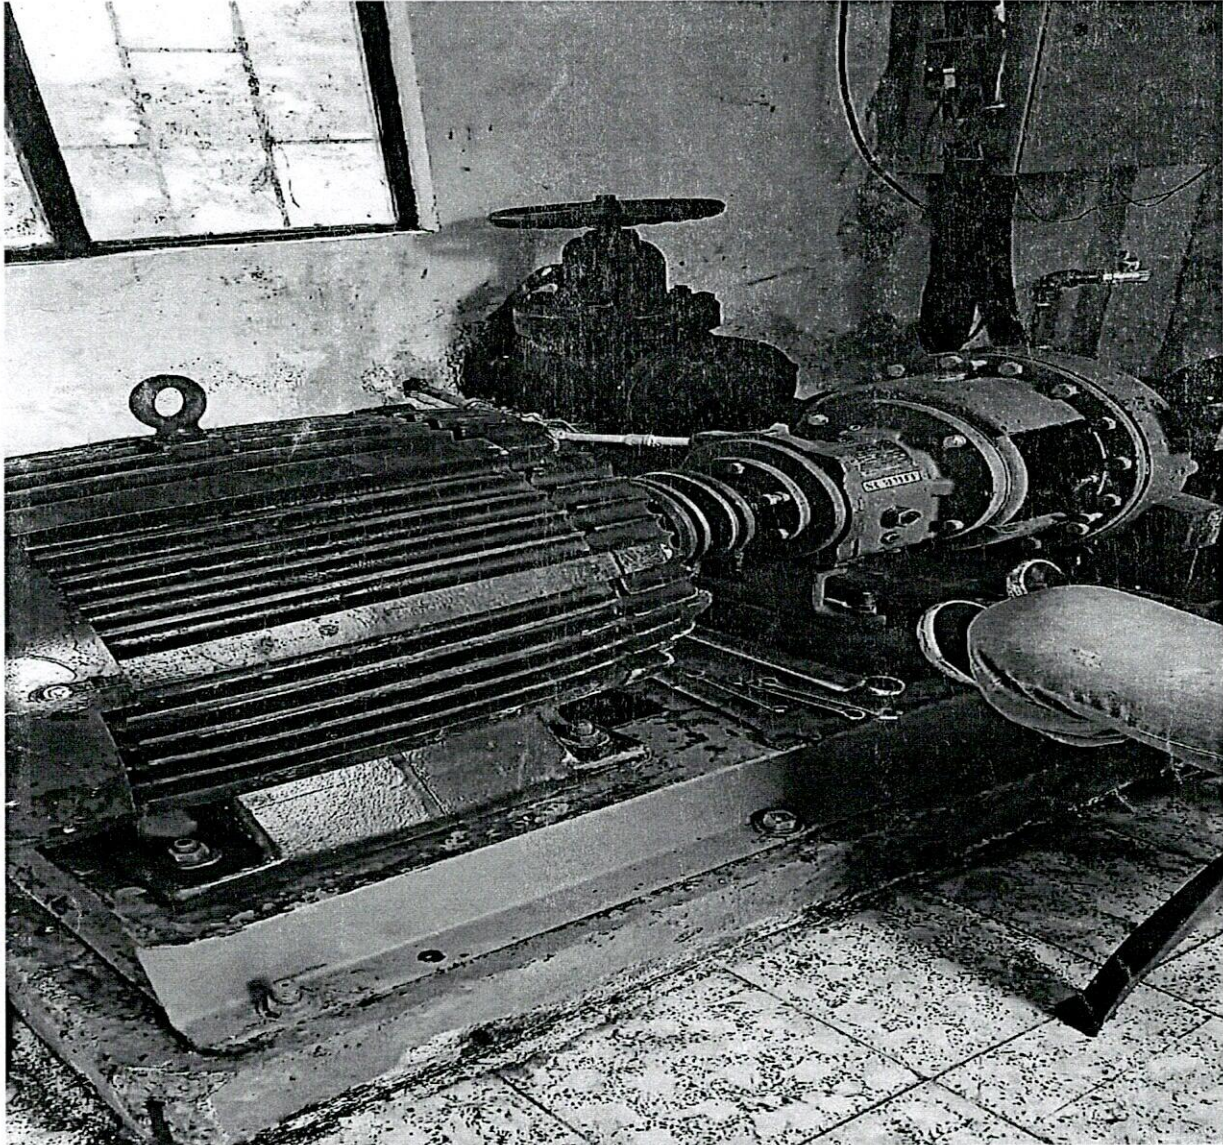

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 15 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: CARRETEABLE DE FACIL ACCESO

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:




F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

ARRANCADOR ESTRELLA DELTA

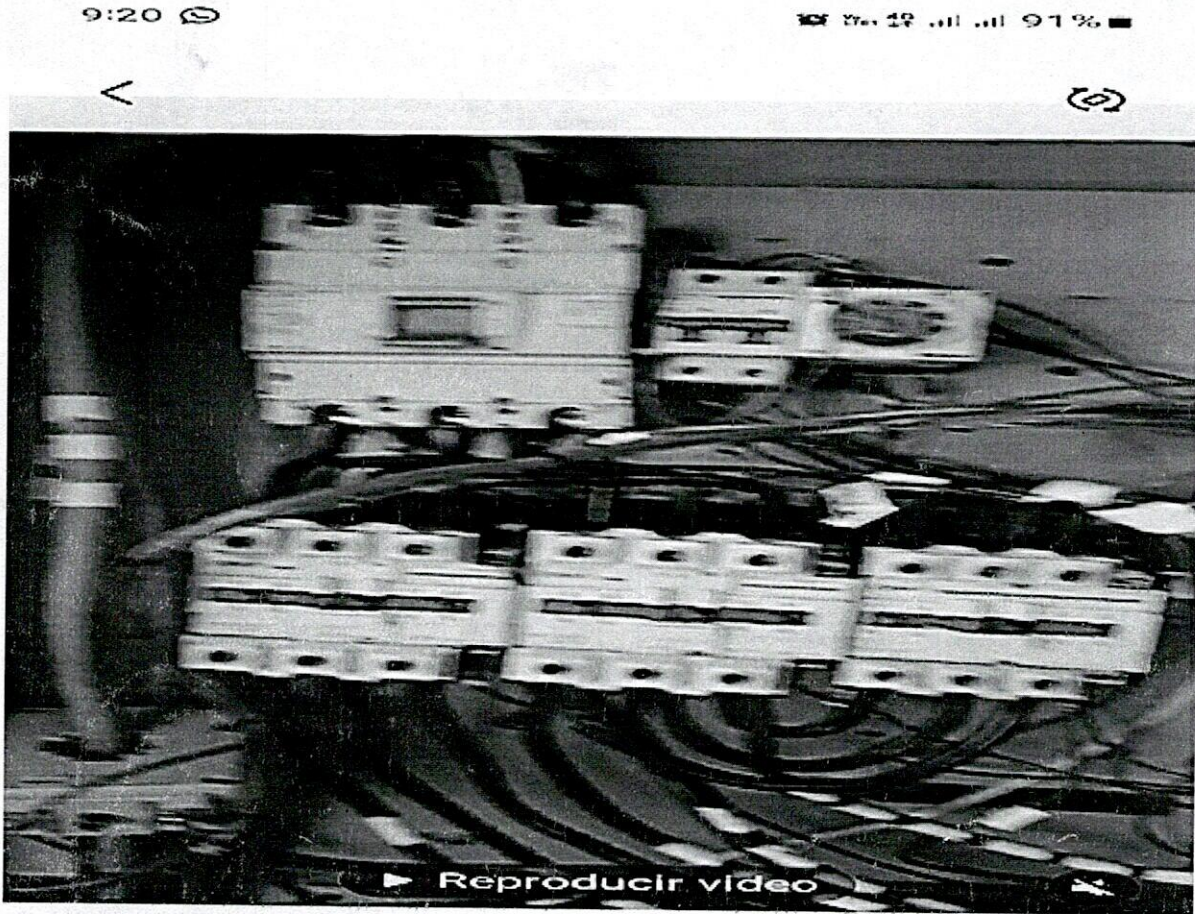

FERNANDO GRAJALES OSORIO

Nombre del Administrador

Firma



