

MEMORANDO FL

Filadelfia Caldas mayo 09/05/2022

PARA DR SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe de Operación y Mto

DE MARIO ALBERTO PINEDA P
Administrador seccional Filadelfia

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA ACUEDUCTO
CONDUCCION CHAMBERY.

Cordial saludo

Por medio de la presente le informo que hoy 09 de Mayo del 2022, siendo las 6am se presentó un daño en la conducción del acueducto LA CRISTALINA en la tubería PVC de 6", ubicado en la vereda Balmoral del municipio de filadelfia en la vía que conduce desde filadelfia hacia Manizales quedando fuera de servicio dicho acueducto.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de dicho,

Se necesita 100 metros de tubería de polietileno de 6" PN 16

Atentamente,


Mario Pineda P
MARIO ALBERTO PINEDA P
Administrador seccional
FILADELFA



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

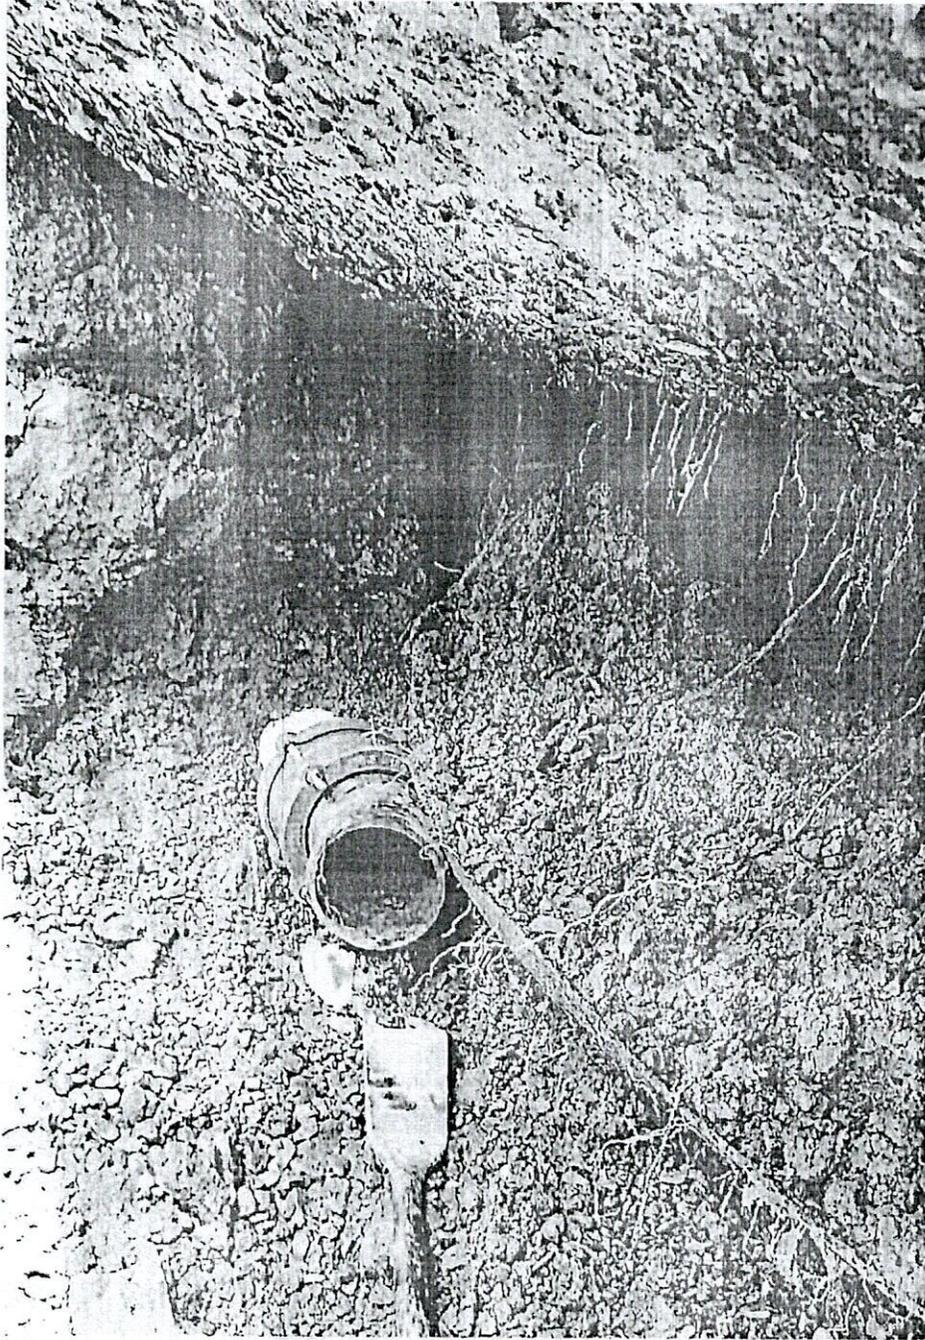



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

