

## MEMORANDO

1500-2022-II-00001888

Manizales, 9 de Mayo de 2022

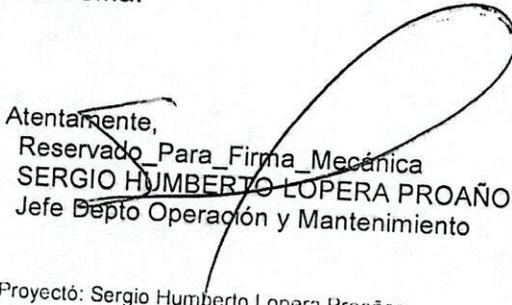
PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SECCIONAL  
FILADELFIA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Filadelfia donde manifiesta que hoy 9 de mayo del 2022, siendo las 6 am se presentó un daño en la conducción del acueducto LA CRISTALINA en tubería PVC de 6", ubicado en la vereda Balmoral del municipio de Filadelfia, en la vía que conduce desde Filadelfia hacia Manizales, quedando fuera de servicio dicho acueducto. Por lo anterior necesito de la manera mas atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de dicho.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Filadelfia.

Atentamente,  
Reservado Para Firma Mecánica  
  
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
NIT. 890.803.239-9



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
NUMERO 00504

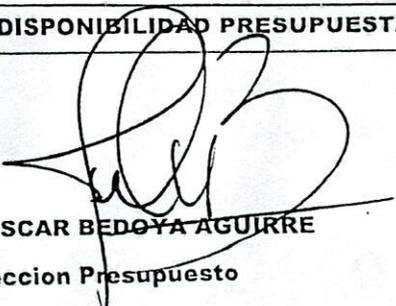
**EXPEDICION DEL CDP:** 2022/04/07  
**SECCIONAL** MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO  
**OBJETO:** ATENCION DE EMERGENCIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

**CERTIFICA**

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el ( o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	200,000,000
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>200,000,000</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Seccion Presupuesto

MEMORANDO FL

Filadelfia Caldas mayo 09/05/2022

PARA DR SERGIO HUMBERTO LOPERA  
Jefe de Operación y Mto

DE MARIO ALBERTO PINEDA P  
Administrador seccional Filadelfia

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA ACUEDUCTO  
CONDUCCION CHAMBERY.

Cordial saludo

Por medio de la presente le informo que hoy 09 de Mayo del 2022, siendo las 6am se presentó un daño en la conducción del acueducto LA CRISTALINA en la tubería PVC de 6", ubicado en la vereda Balmoral del municipio de filadelfia en la vía que conduce desde filadelfia hacia Manizales quedando fuera de servicio dicho acueducto.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de dicho,

Se necesita 100 metros de tubería de polietileno de 6" PN 16

Atentamente,

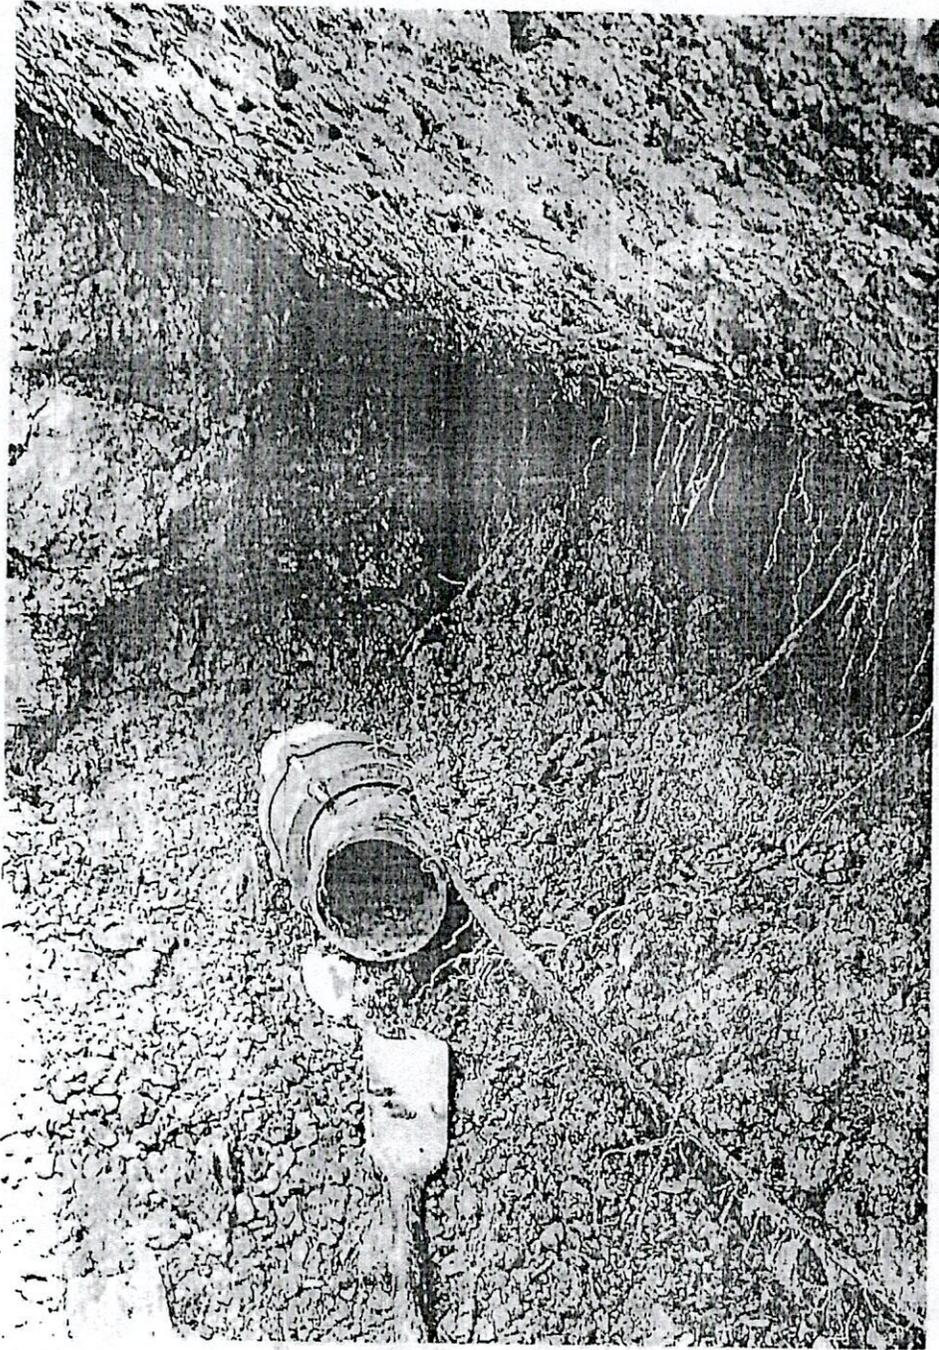
*Mario Pineda P*  
MARIO ALBERTO PINEDA P  
Administrador seccional  
FILADEFIA



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



