

## RESPUESTA OBSERVACIONES


### INVITACIÓN A COTIZAR N° 0119 DE 2017

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, DESCARGADORES, CAJAS PRIMARIAS, VARILLA COOPER WELL Y CABLE DE COBRE PARA LA SECCIONAL DE RISARALDA.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (6.354.600) INCLUIDO IVA.

Por medio de la presente la entidad se pronuncia frente a las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación a cotizar N° 0119 de 2017, en los siguientes términos.

- **OBSERVACIONES**

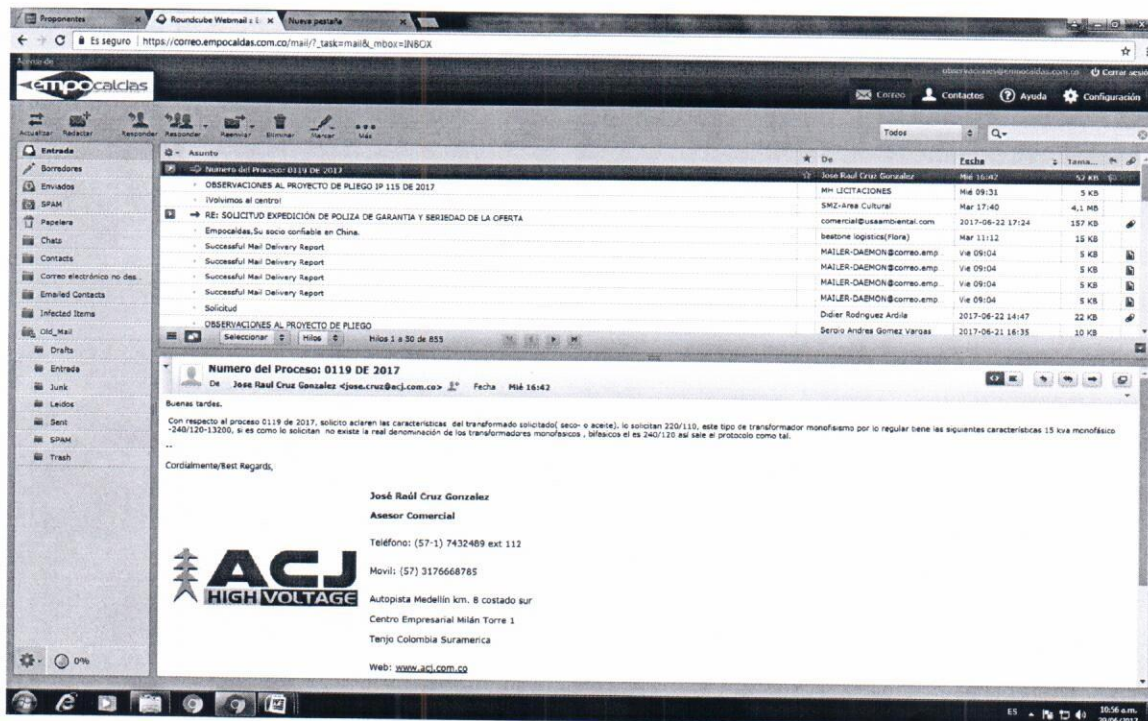

**Numero del Proceso: 0119 DE 2017**  
 De: Jose Raúl Cruz Gonzalez <jose.cruz@acj.com.co> Fecha: Mié 16:42

Buenas tardes.

Con respecto al proceso 0119 de 2017, solicito aclarar las características del transformado solicitado( seco- o aceite), lo solicitan 220/110, este tipo de transformador monofásico por lo regular tiene las siguientes características 15 kva monofásico 240/120-13200, si es como lo solicitan no existe la real denominación de los transformadores monofásicos , bifásicos es 240/120 así sea el protocolo como tal.

Cordialmente/Best Regards,

**José Raúl Cruz Gonzalez**  
 Asesor Comercial  
 Teléfono: (57-1) 7432489 ext: 112  
 Móvil: (57) 3176668785  
 Autopista Medellín km. 8 costado sur  
 Centro Empresarial Milán Torre 1  
 Tenjo Colombia Suramerica  
 Web: [www.acj.com.co](http://www.acj.com.co)

**PREGUNTA:**


1. Con respecto al proceso 0119 de 2017, solicito aclarar las características del transformado solicitado( seco- o aceite), lo solicitan 220/110, este tipo

de transformador monofásico por lo regular tiene las siguientes características 15 kva monofásico -240/120-13200, si es como lo solicitan no existe la real denominación de los transformadores monofásicos , bifásicos el es 240/120 así sale el protocolo como tal.

**RESPUESTA:**

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., procede a aclarar que el transformador de distribución ( en aceite) es de 15 kva monofásico 240/120 – 13200.

Manizales, Junio 29 de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Gerente (S)  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Vbo. Sergio Humberto Lopera Proaños  
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento



Vbo. Mauricio Andres Lozano Mejia  
Jefe Departamento Administrativo y Financiero



Vbo. Andrés Felipe Taba Arroyave  
Jefe Sección Contratación

Proyecto: Santiago Moreno Giraldo

