 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2017</p>	<p>EMPOCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO INFORME DE EMERGENCIAS</p>
---	---

Seccional AGUADAS Fecha del informe Junio 21 de 2019

EVENTO: Daño en la conducción de agua tratada en el sector Carrera 3 entre calle s12 y 13

FECHA: Junio 21 de 2019 HORA: 5.30 a.m.

**COMPONENTE AFECTADO:**

La conducción de 10" PVC que surte de agua potable al 90% de la población de Aguadas.

**DESCRIPCION DEL DAÑO:**

Rotura de un tubo PVC de 10"

**IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:**

El evento presento una rotura afectando estructuralmente a 4 viviendas y colocando en riesgo a otras 3 viviendas, urgiedo su desalojo y dejando sin servicio de acueducto al 90% de la población.

**REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:**

**REPARACION PARCIAL:**

Recursos Técnicos: Cambio de la tubería de 10" PVC en un tramo de 80 metros, por tubería de polietileno con demolición de calzada.

Se debe atender a la población con carro tanques por dos días consecutivos.

Recursos económicos: \$51.160.505

**REPARACION DEFINITIVA:**

Personal: 8 trabajadores de mantenimiento. Y un contratista.  
Recursos Técnicos: Manguera y equipo de Termo fusión,

Recursos económicos: \$51.160.505

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 5 días




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:  
Anexo fotos.

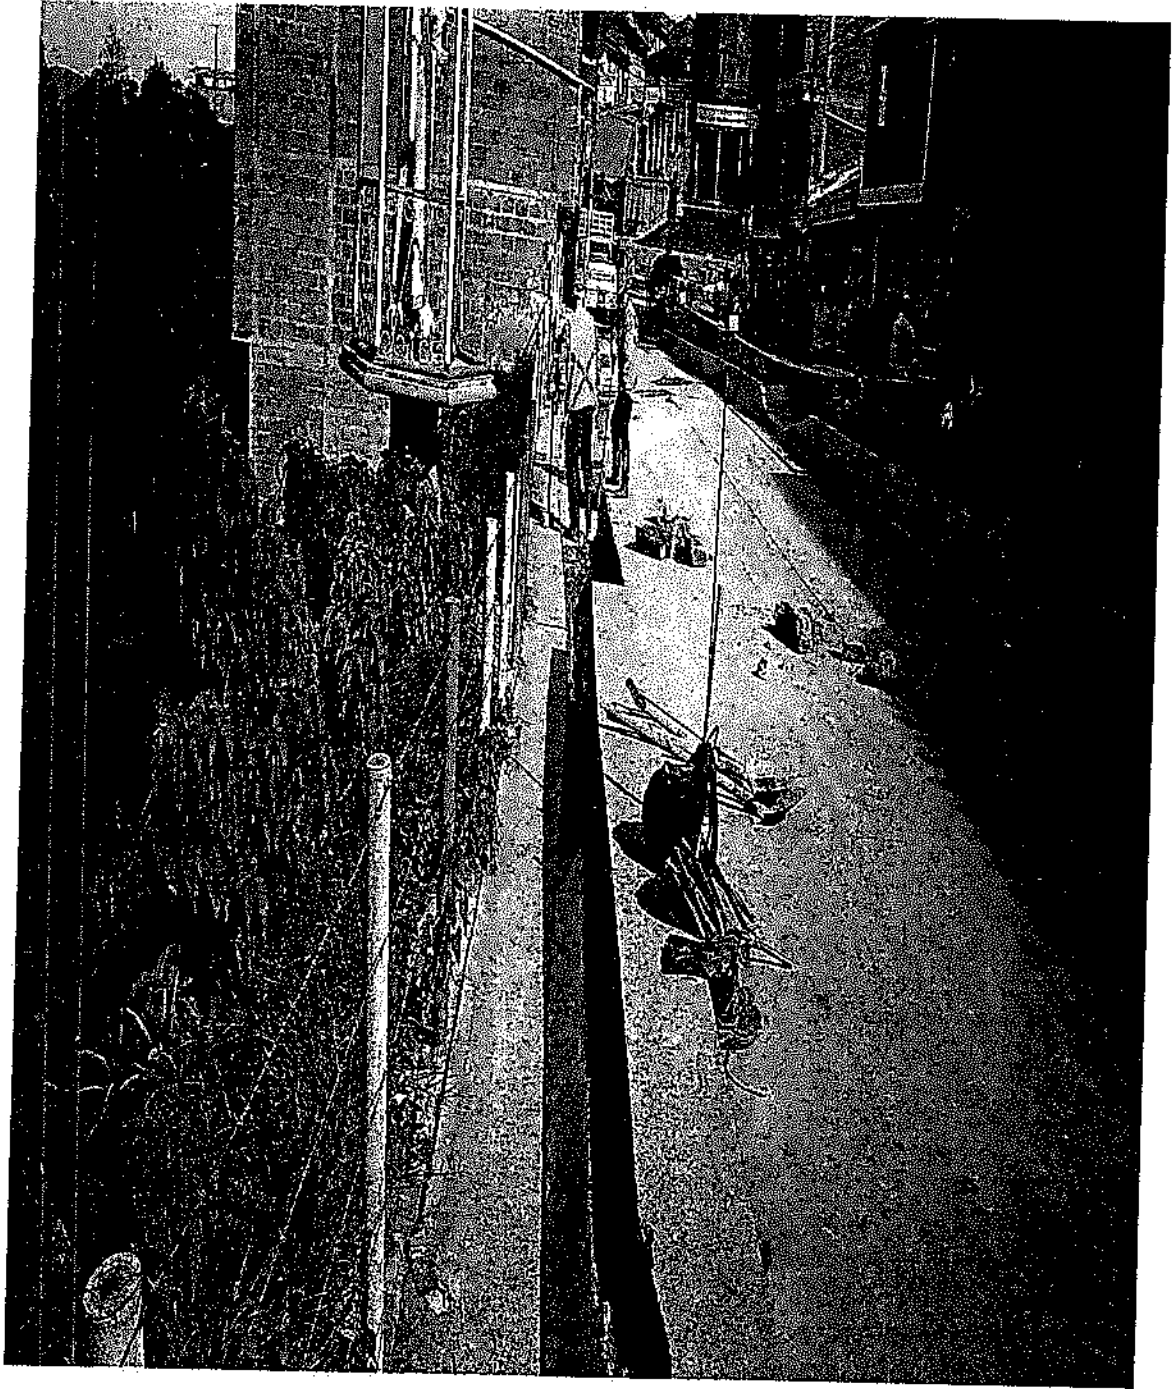




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

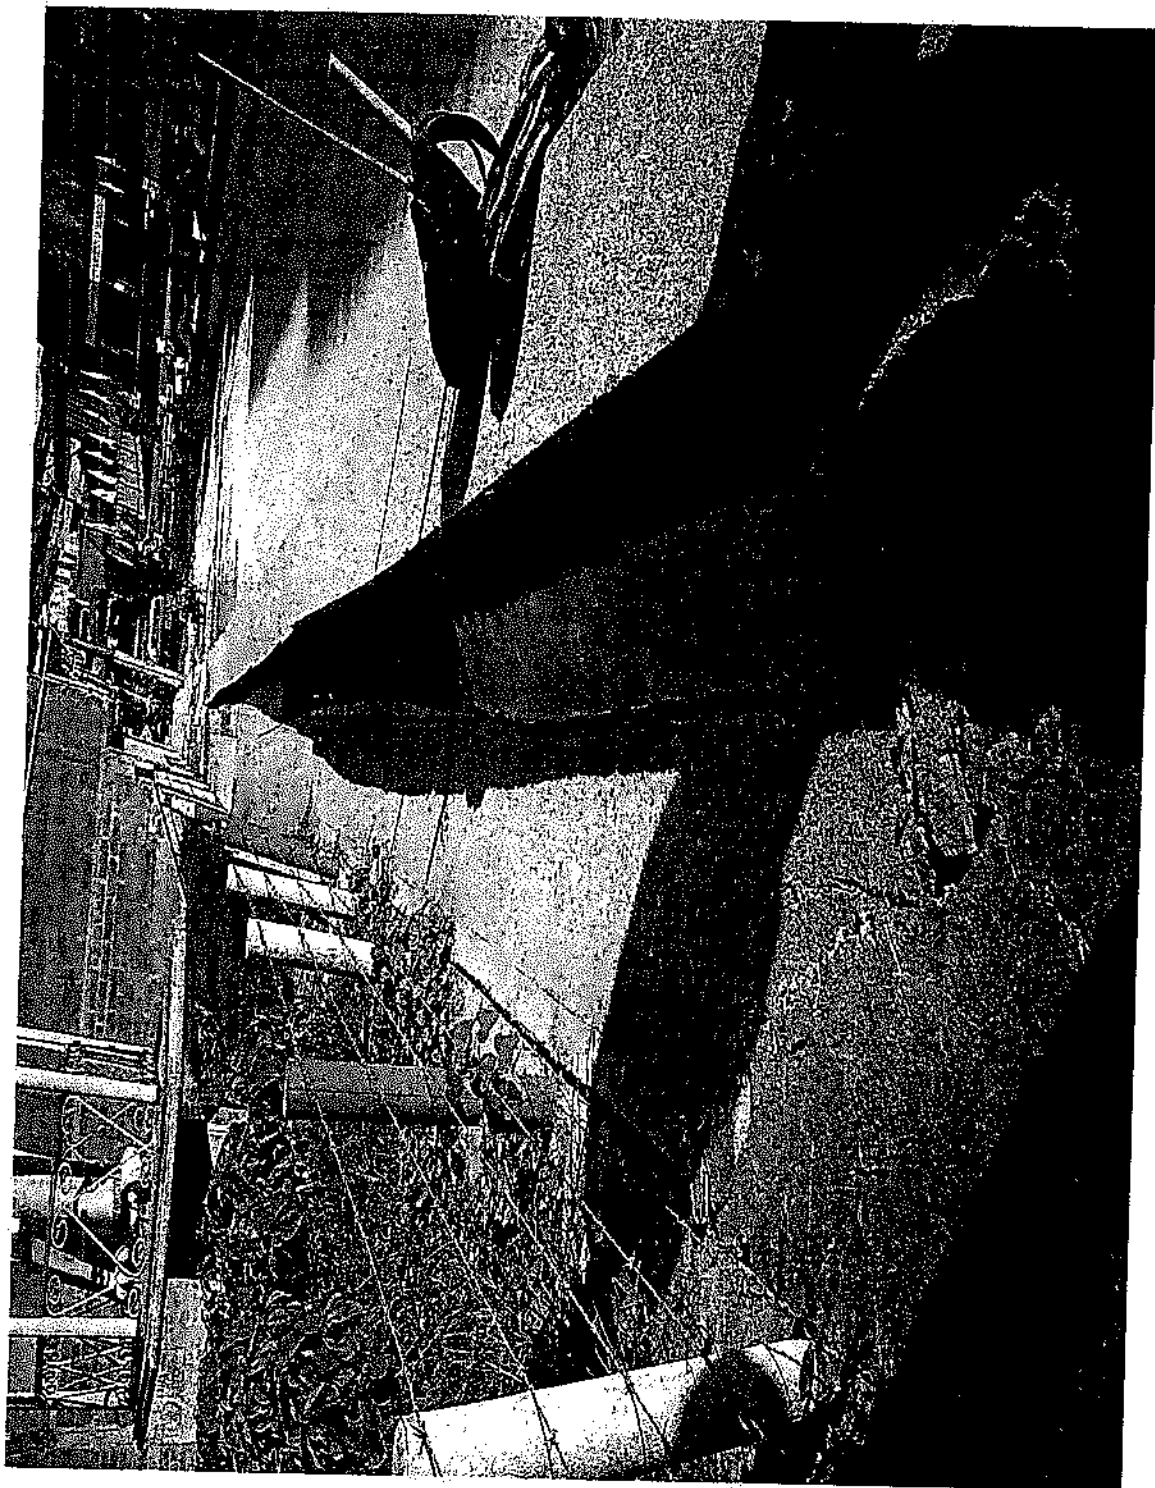




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

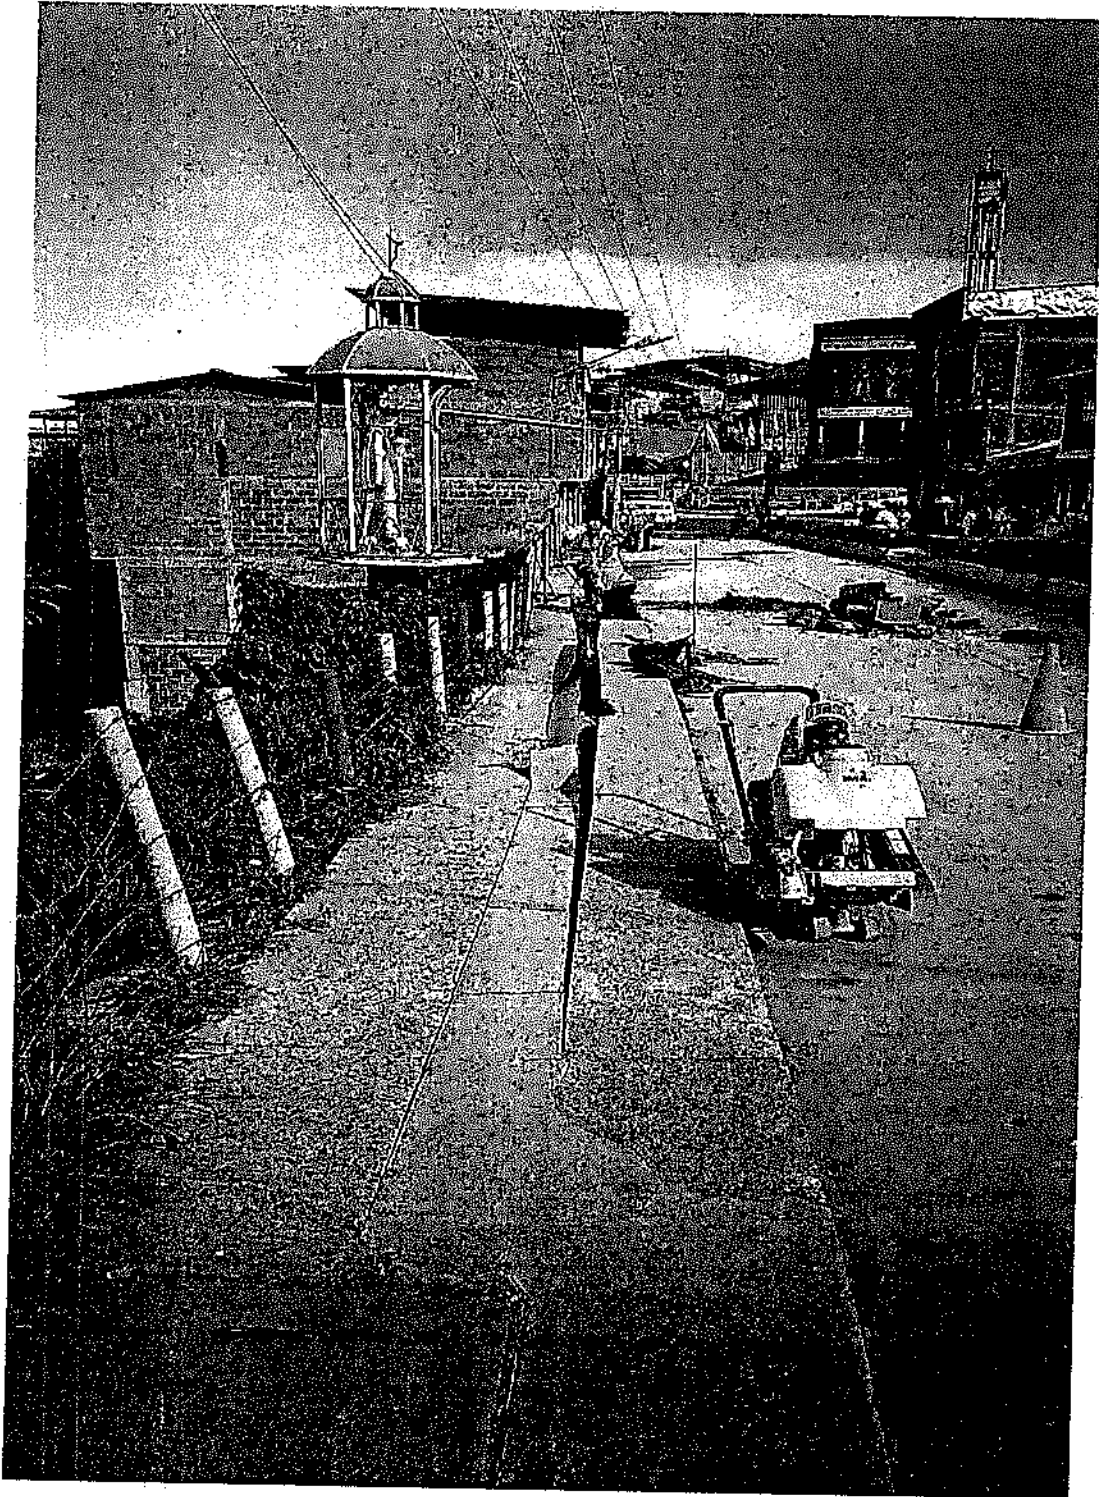

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:  
Zona urbana

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:  
Anexo fotos.

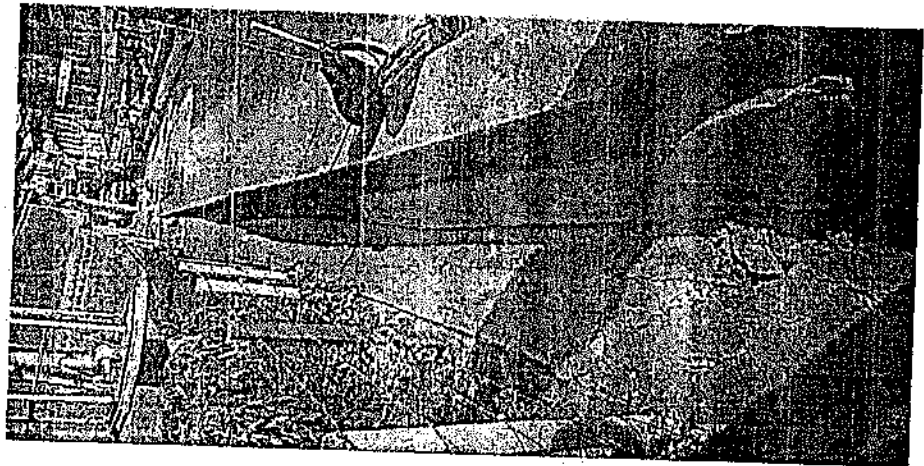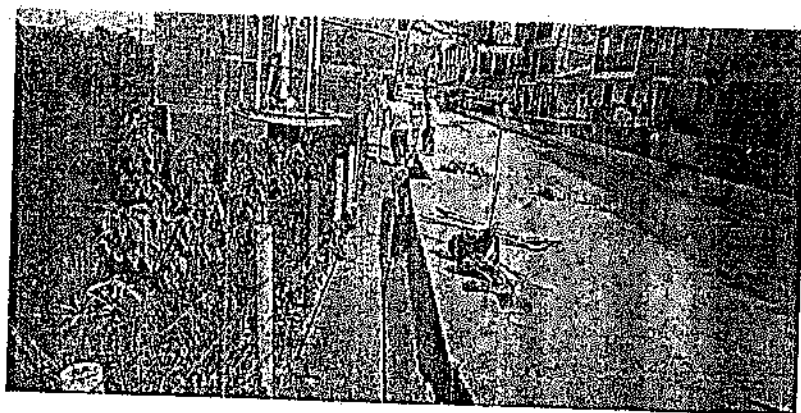




F-AC-16  
Versión 2  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFÓRME DE EMERGENCIAS

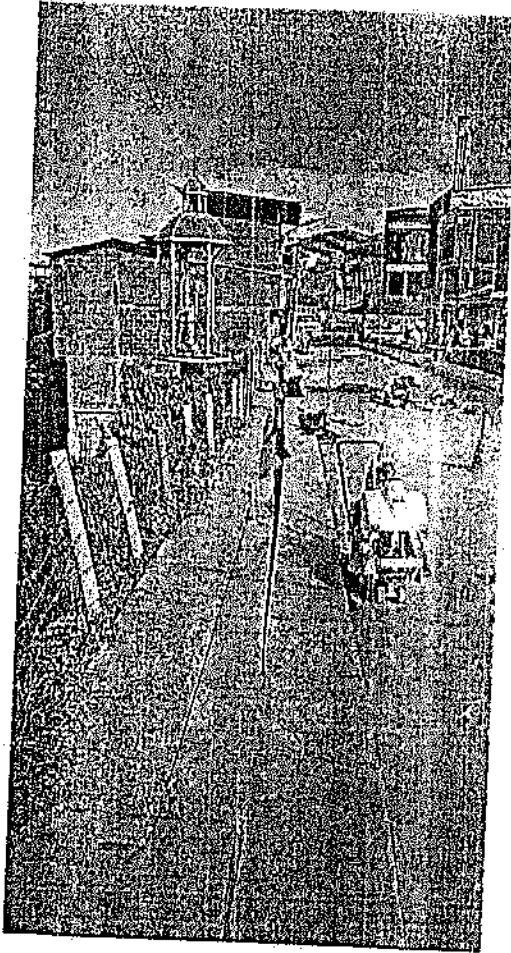




F-AO-46  
Versión 2  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

JOSE ISAAC ATUESTA PEREZ  
Administrador

  
Firma

MEMORANDO

AG-2019-II-00006245

Aguadas, 21 de Junio de 2019

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: Seccional AGUADAS

ASUNTO: Declaración de emergencia

El servicio de acueducto de Aguadas y Arma está colapsado debido al daño de la conducción de agua potable en el sector de la carrera 3 entre calles 12 y 13.

Siendo aproximadamente las 5.00 a.m. se presentó la rotura de la red principal de 10" PVC dejando sin servicio al 90% de la población de Aguadas y la totalidad de la población de Arma, además afectó estructuralmente a 4 viviendas que fueron desalojadas ante el inminente riesgo de colapso y se produjo afectación en tres viviendas más.

En este momento se surte de agua a la población a través de carro tanques.

Por lo anterior, de manera muy comedida le ruego el favor, se declare la emergencia con el fin de apropiar recursos para recuperar el suministro de agua y mitigar el riesgo en el sector.

Atentamente,



JOSE ISAAC ATUESTA PÉREZ  
Administrador

Proyectó: José Isaac Atuesta Pérez.



MEMORANDO

OM-2019-II-00006240

Manizales, 21 de junio de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: DECLARACION EMERGENCIA AGUADAS

Se ha recibido oficio e informe del administrador de la seccional de Aguadas, donde manifiesta que el servicio de acueducto de Aguadas y Arma está colapsado debido al daño de la conducción de agua potable en el sector de la carrera 3 entre calles 12 y 13.

Siendo aproximadamente las 5.00 a.m. se presentó la rotura de la red principal de 10" PVC dejando sin servicio al 90% de la población de Aguadas y la totalidad de la población de Arma, además afectó estructuralmente a 4 viviendas que fueron desalojadas ante el inminente riesgo de colapso y se produjo afectación en tres viviendas más.

En este momento se surte de agua a la población a través de carro tanques.

Por lo anterior, solicito el favor de declarar la situación emergencia.

Atentamente,  
Reservado Para Firma Mecánica  
SERGIO HÚMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños