



empocaldas
Construyendo juntos la Bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA FUENTE**

Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

La Dorada, 28 de Junio de 2022

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.ESP.
Manizales

Asunto: Solicitud declaratoria de emergencia por daño en los prensaestopas de la bomba N°2 de la Barcaza del Rio Magdalena.

Respetado Dr. Taba:

Con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de habilitar la planta del sistema de acueducto alternativo de La Dorada, me permito solicitarle se declare la emergencia manifiesta y de esta forma poder atender de manera urgente esta necesidad que en el momento tiene fuera de servicio la planta alterna por daño en los prensaestopas de la bomba N°02 que afecta la succión del sistema de bombeo del Rio Magdalena.

En espera de su estudio y aprobación, de antemano le agradezco su gestión.

Nota: adjunto documentos requeridos para el trámite.

Cordialmente:

MARIA LUVY CONTRERAS GONZALEZ
Administradora (E)
Seccional La Dorada

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: LA DORADA

Fecha del informe: 28 DE JUNIO DE 2022

Doctor

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EVENTO: DAÑO DE LOS PRENSAESTOPAS DE LA BOMBA N°02 DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA BARCAZA DEL RIO MAGDALENA QUE SUCCIONA AGUA A LA PLANTA ALTERNA DE LA DORADA.

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2022

HORA: 8:21 AM

COMPONENTE AFECTADO: SISTEMA DE BOMBEO DE LA BARCAZA DE LA PLANTA LA DORADA

DESCRIPCION DEL DAÑO: Daño en dos (2) prensaestopas de la bomba N°02 del sistema de bombeo de la Planta La Dorada que no permite succión de agua.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: Afectación en la prestación del servicio a los usuarios por no tenerse la planta alterna habilitada, cuando los altos niveles de turbiedad causado por las fuertes lluvias no permiten operar el acueducto por gravedad desde la planta el Llano.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA

Recursos Técnicos: Materiales, equipo de soldadura para elaboración de dos prensaestopas y herramienta, suministrados por el contratista

Recursos económicos: \$4.117.400

REPARACION PARCIA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: Ocho (8) días calendario

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: De fácil acceso.

04




F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

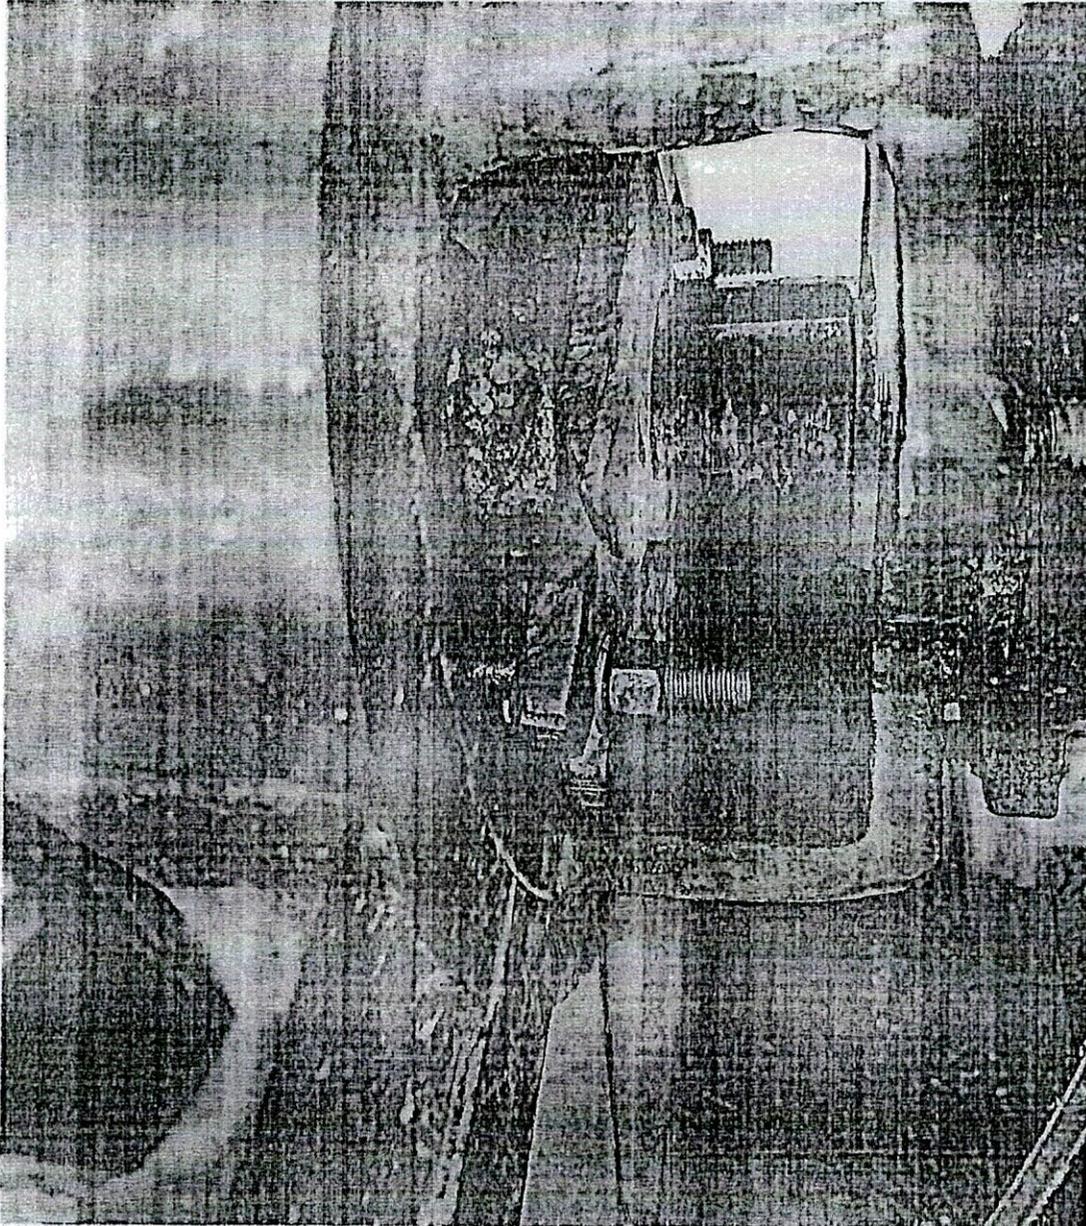




F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

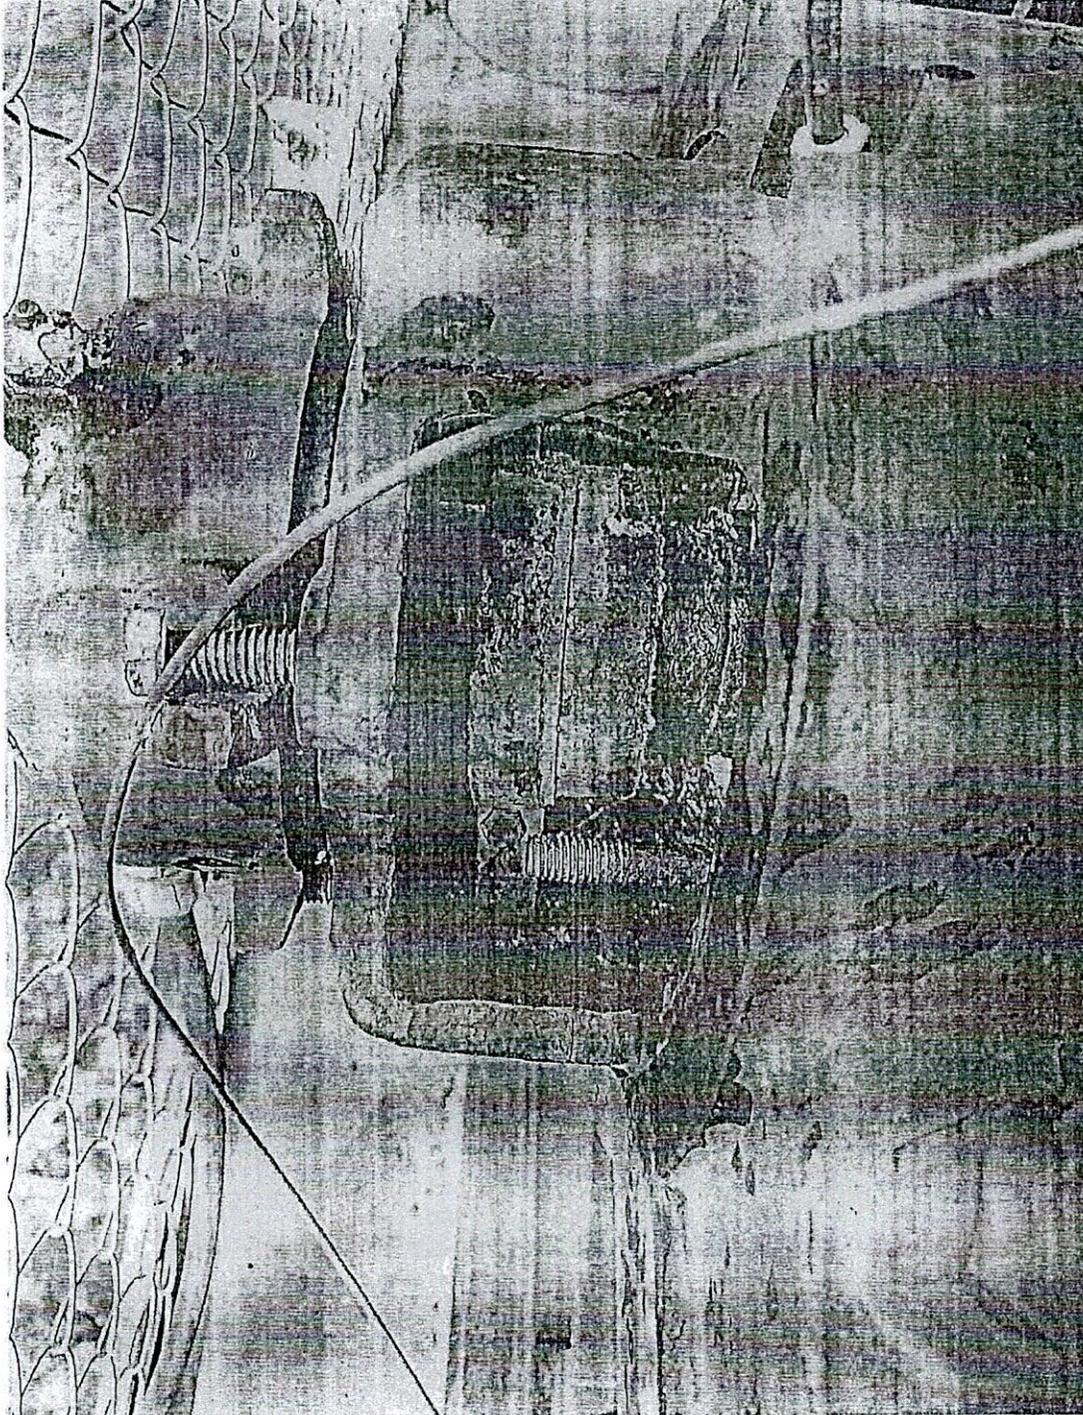


21




F-AC-16
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

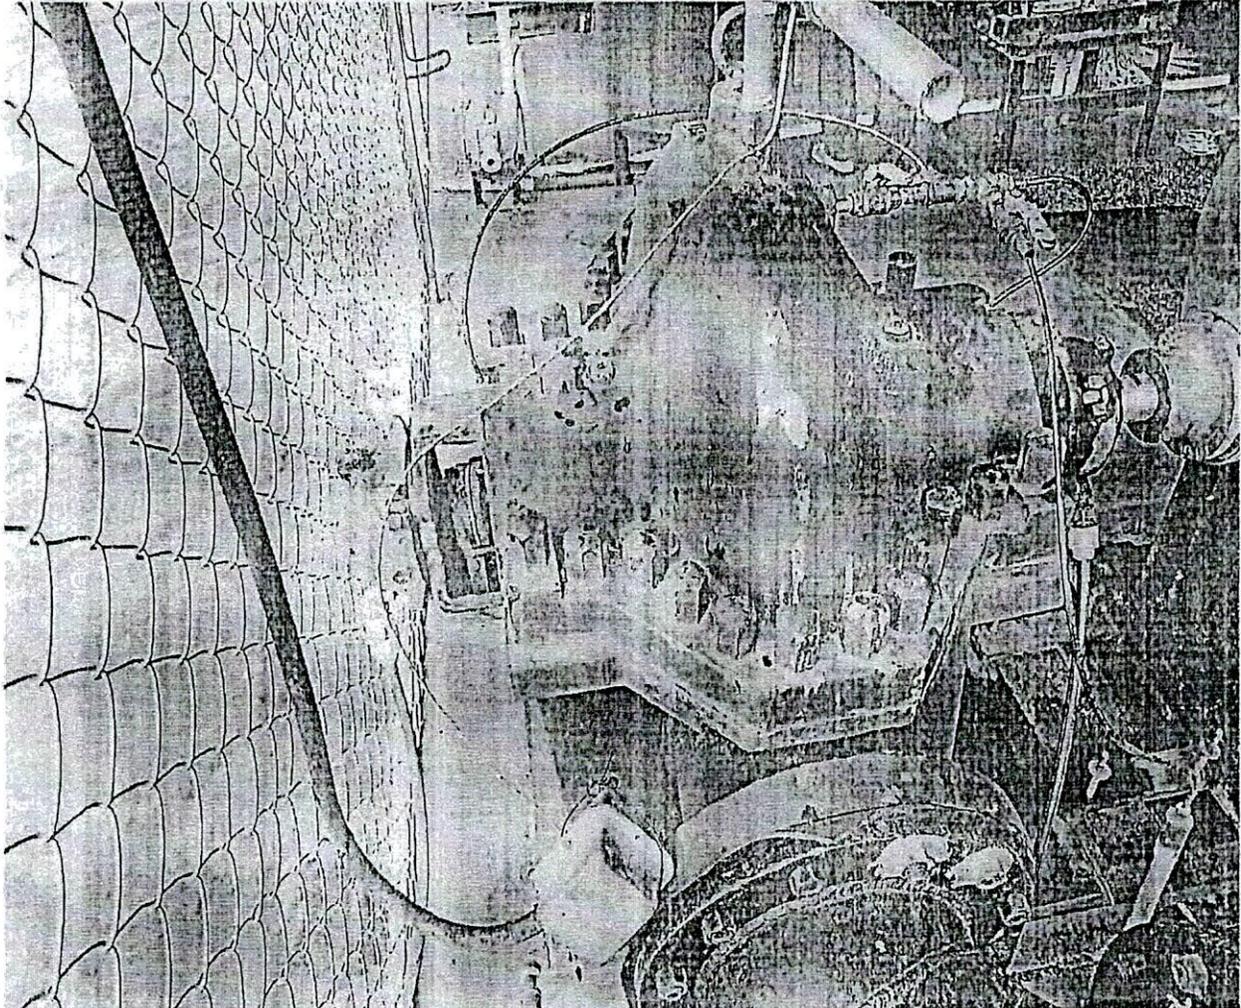

MARIA LUVY CONTRERAS GONZALEZ
Nombre del Administrador (E)


Firma

Solicitud reparación bomba No 2.

Oscar Clavijo <oscar.clavijo@empocaldas.com.co>

Mar 28/06/2022 9:50 AM

Para:

- Marialuvy Contreras <marialuvy.contreras@empocaldas.com.co>

📎 4 archivos adjuntos (942 KB)

COTIZACION PRENSA ESTOPA..pdf; WhatsApp Image 2022-06-28 at 9.24.41 AM (1).jpeg; WhatsApp Image 2022-06-28 at 9.24.41 AM.jpeg; WhatsApp Image 2022-06-28 at 9.24.40 AM.jpeg;

Buenos días, muy comedidamente solicito autorización para la reparación con urgencia de los prensa estopa de la bomba No 2 del sistema de bombeo de la Dorada, el cual está fuera de servicio, adjunto fotos y cotización.

Oscar Eduardo Clavijo Alzate.

Inspector Electromecánico Zona Oriente.

oscar.clavijo@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Carrera 23 N.º 75 -82

Código Postal 170003

8867080 ext. 406

<https://www.empocaldas.com.co/>

