

MEMORANDO

1500-2022-II-00002874


Manizales, 1 de Julio de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA ARAUCA

Se ha recibido oficio e informe de fecha 30 de junio de 2022 del señor administrador de la seccional de Arauca donde se manifiesta que se presentó creciente de la quebrada que alimenta la bocatoma que lleva el agua a la planta de tratamiento de Arauca, así como también desvío de la quebrada ocasionando daño en la aducción de 6" PVC; ese desvío pone en riesgo aproximadamente 100 metros de tubería PVC de 6"; la cual abastece las poblaciones de las seccionales de Arauca en el municipio de Palestina y vereda Colombia en el kilómetro 41. Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para contratar una retroexcavadora que destapone y limpie la bocatoma, y encause la quebrada.

Por lo anterior solicito que se declare la situación de emergencia en la seccional de Arauca.

Atentamente,

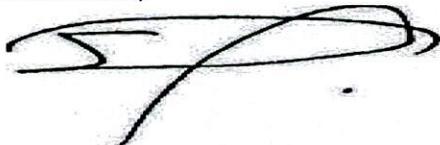

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:

Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: ARAUCA CALDAS Fecha del informe: 30 JUNIO 2022

**EVENTO:** TAPONAMIENTO DE LA BOCATOMA Y DESVIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA QUE ALIMENTA LA BOCATOMA DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE ARAUCA.

**FECHA:** 30 JUNIO 2022 **HORA:** 6:00:AM

**COMPONENTE AFECTADO:** CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CORREGIMIENTO COLOMBIA DEL KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES.

**DESCRIPCION DEL DAÑO:** CRECIENTE DE LA QUEBRADA LA PRADERA EL CUAL GENERA COLMATACION Y TAPONAMIENTO DE LA BOCATOMA Y DESVIO DE LA MISMA AFECTANDO 100 MTS DE TUBERIA PVC DE 6" DE LA ADUCCION QUE CONDUCE EL AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ARAUCA.

**IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:**

SE PRESENTA CRECIENTE DE LA QUEBRADA QUE GENERA TAPONAMIENTO EN LA BOCATOMA Y DESVIO DE LA QUEBRADA QUE AFECTA EL SERVICIO Y GENERA DESABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTO PARA LAS POBLACIONES DE ARAUCA Y KM 41

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

REPARACION DEFINITIVA:

Personal:

Recursos Técnicos: CONTRATACION DE UNA RETROEXCAVADORA

Recursos económicos:

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 2 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: COLMATACION DE LA BOCATOMA POR SEDIMENTO Y GRAVILLA DERRUMBAMIENTO TERRENO, SUSPENSION DEL SERVICIO

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ZONA AFECTADA

HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ

Nombre del Administrador

\_\_\_\_\_  
Firma



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

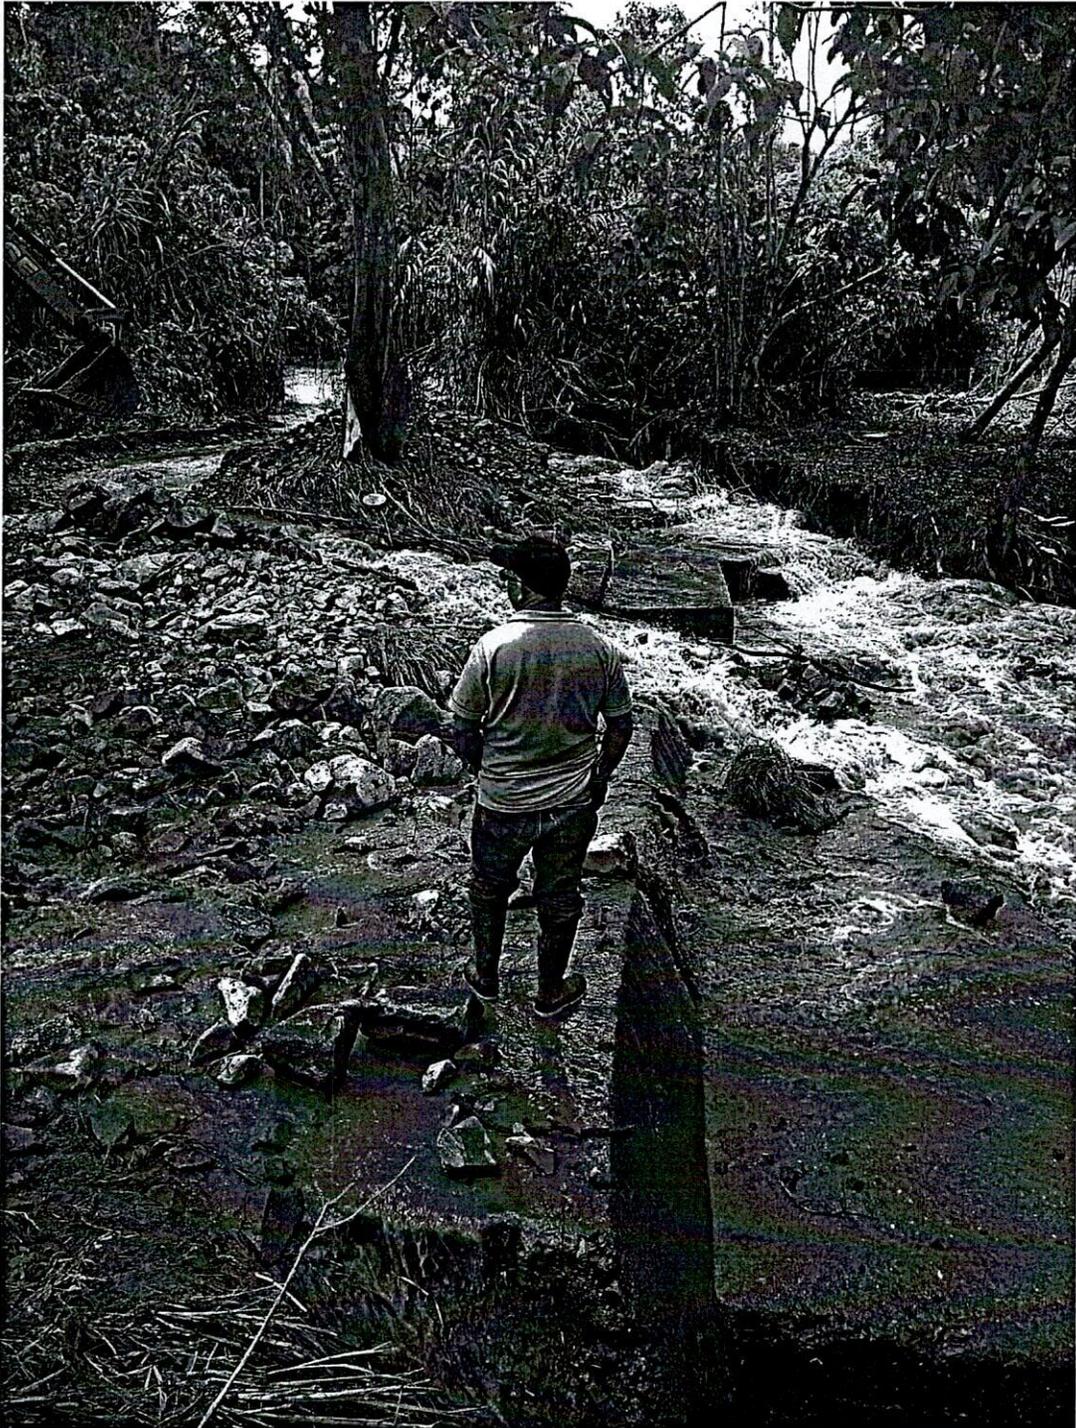




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

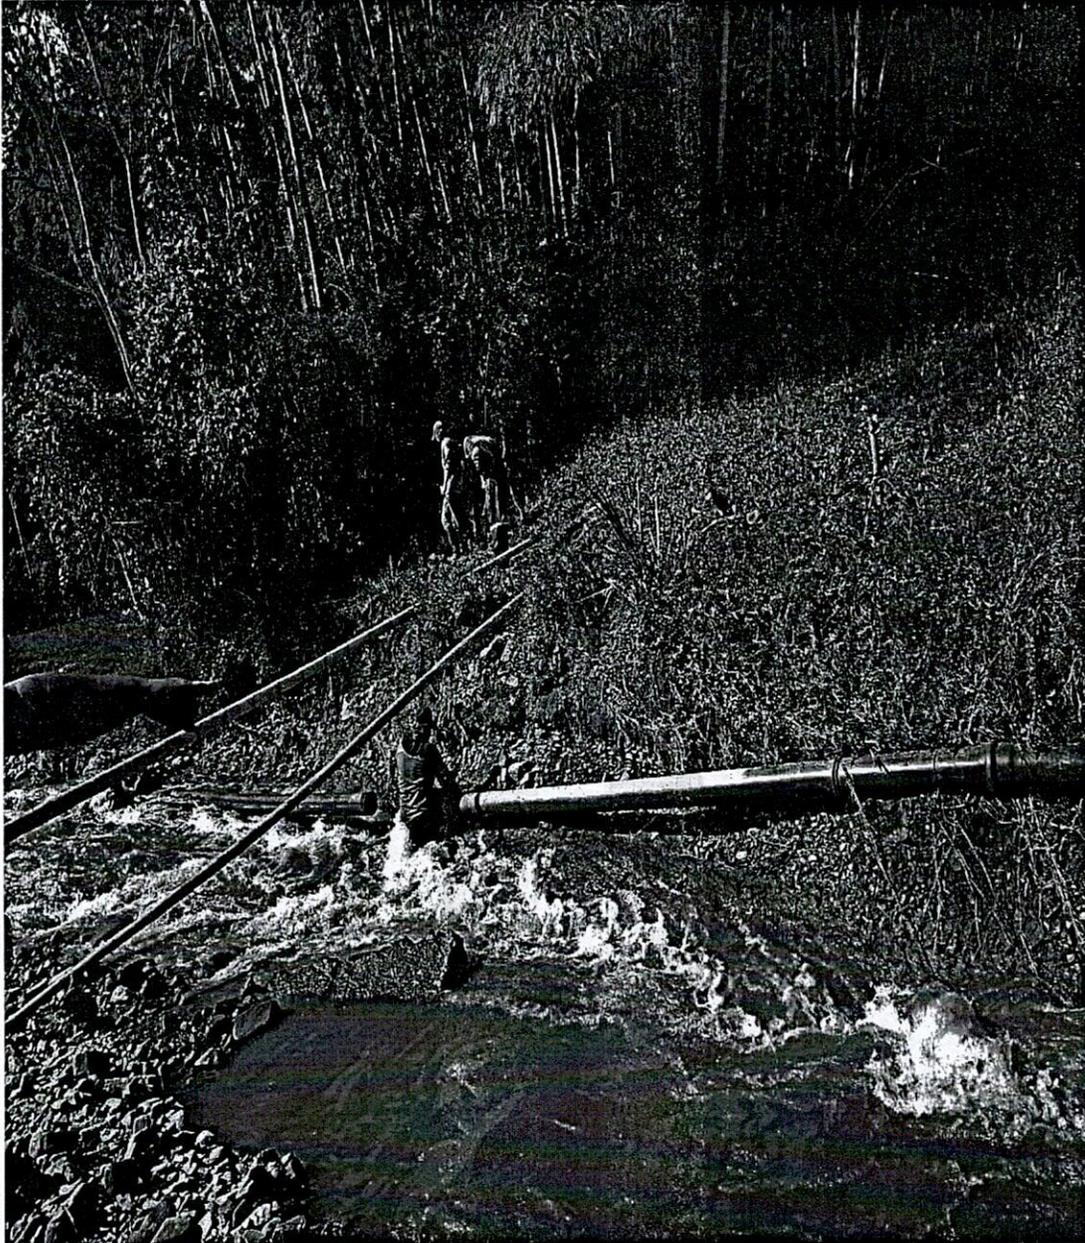

Arauca Caldas, 30 de Junio 2022

PARA: DR SERGIO HUMBERTO LOPERA  
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ  
Administrador Seccional Arauca

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA POR  
TAPONAMIENTO BOCATOMA Y DESVIO DE QUEBRADA.


Cordial saludo,

Por medio del presente le informo que hoy 30 de Junio del 2022, siendo la 6:00 a.m., se presentó creciente de la quebrada que alimenta la bocatoma que lleva el agua a la planta de tratamiento de Arauca, así como también desvío de la quebrada ocasionando daño en la aducción de 6" PVC; ese desvío pone en riesgo aproximadamente 100 metros de tubería PVC de 6"; la cual abastece las poblaciones de las seccionales de Arauca en el municipio de Palestina y vereda Colombia en el kilómetro 41.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para contratar una retroexcavadora que destapone y limpie la bocatoma, y encause la quebrada.

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente

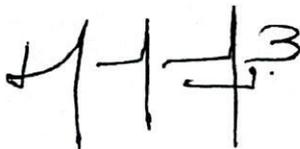

HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ

Administrador Seccional  
Arauca Caldas.  
Proyectó: ADMINISTRADOR Seccional