

Risaralda Caidas, Agosto 9 de 2018

Ingeniero:
SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y mantenimiento

Asunto: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA
ACUEDUCTO EN EL CONDOMINIO LAS MARGARITAS.


Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo que hoy 9 de Agosto, se presenta daño en la conducción de politileno de 3" pulgadas que lleva el agua para todos los condominios en las Margaritas afectando cerca de 200 usuarios, presentando suspensión total del servicio de acueducto en ese sector.

Por lo tanto se necesita de manera urgente la declaratoria de la emergencia y la contratación de una persona que realice la termofusion en dicho daño.

Adjunto fotografías donde se constata todo lo anterior.

Atentamente,

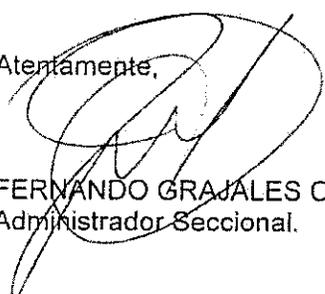

FERNANDO GRAJALES OSORIO
Administrador Seccional.

 F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO
	INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: RISARALDA CALDAS Fecha del informe: 09 DE AGOSTO DE 2018

EVENTO: RUPTURA DE TUBO ACUEDUCTO DE 3" PULGADAS

FECHA: AGOSTO 09 DE 2018 HORA: 07:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: USUARIOS DEL SECTOR LAS MARGARITAS, LA SERRANIA, MIRADOR DE LA CRUZ, CERROS DE LA CRUZ Y RESERVAS DE LA CRUZ

DESCRIPCION DEL DAÑO: EL DAÑO SE PRESENTA CON RUPTURA DEL TUBO DE POLIETILENO DE 3" PULGADAS, AFECTANDO 200 USUARIOS DE TODOS LOS CONDOMINIOS EN ESE SECTOR, AFECTANDO TAMBIEN LA VALVULA DE BY PASS QUE SURTE DE AGUA TRATADA EN ALGUNOS CASOS AL CORREGIMIENTO DE ARAUCA.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:
 LA RUPTURA DEL TUBO DE POLIETILENO OCASIONA PERDIDAS DE AGUA, Y MERMAS EN LA PRESION DE TODAS LAS VIVIENDAS DE ESE SECTOR, RAZON POR LA CUAL NO LLEGA AGUA A NINGUNA DE LAS VIVIENDAS.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: 2 FUNCIONARIO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO, Y APOYO DE LA SECCIONAL DE ARAUCA

Recursos Técnicos: 2 METROS TUBO POLIETILENO DE 3" PULGADAS Y 3 PUNTOS DE SOLDADURA PARA SELLAR LA TUBERIA DE POLIETILENO

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE ARAUCA Y RISARALDA

Recursos Técnicos: 2 MTS TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" Y 3 PUNTOS DE TERMOFUSION EN LA MISMA TUBERIA DE POLIETILENO


Recursos económicos: EL PRESUPUESTO PARA SOLUCIONAR DE MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA PRESENTADO ES DE \$650.000,00


TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 8 HORAS



CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: VIA PEATONAL Y VIADUCTO


REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REPARACION ANTES Y DESPUES DEL ARREGLO.


FERNANDO GRAJALES OSORIO
 Nombre del Administrador

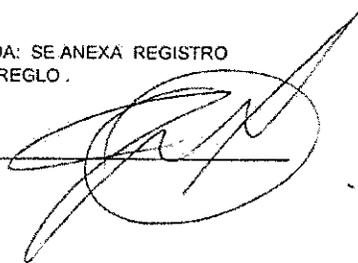Firma 

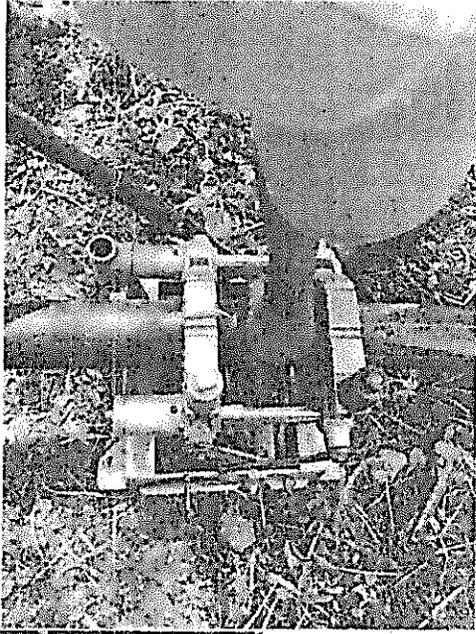


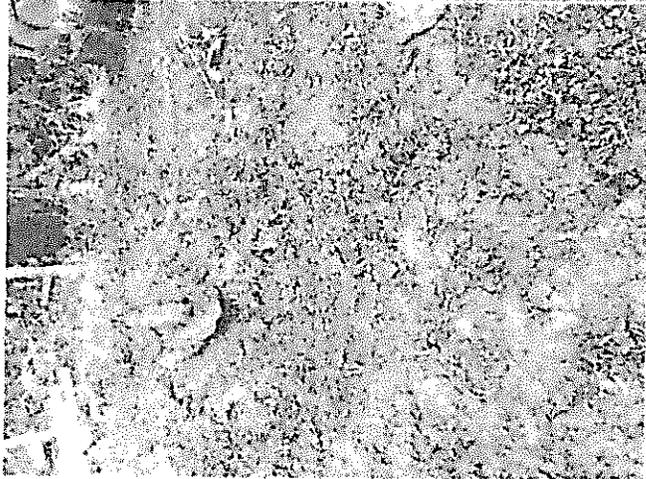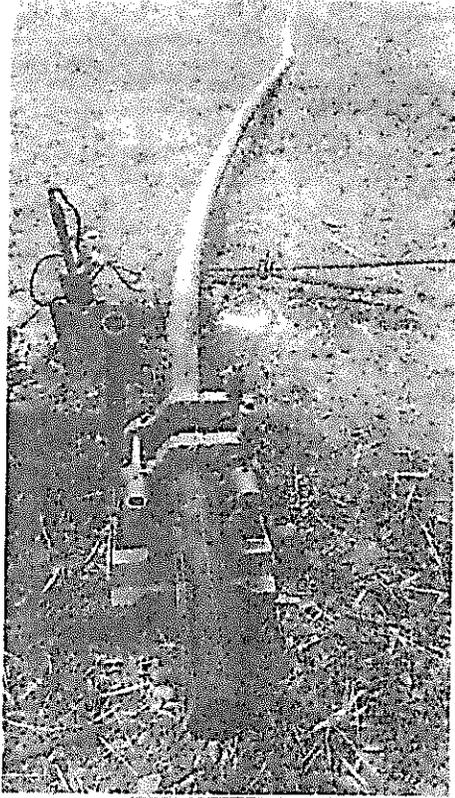

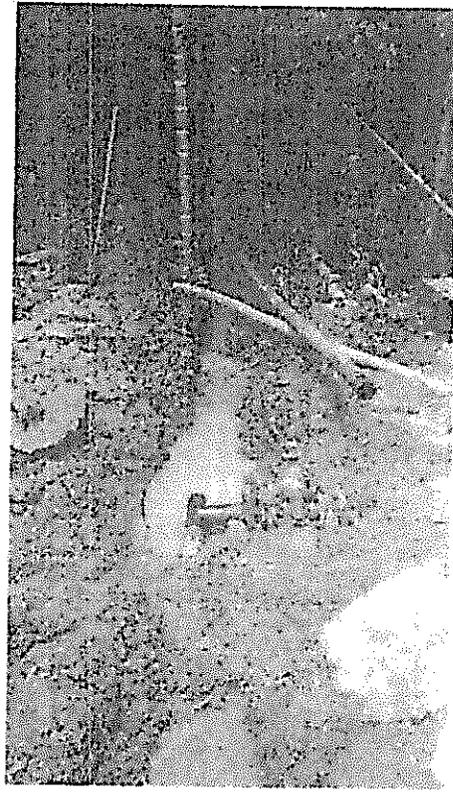

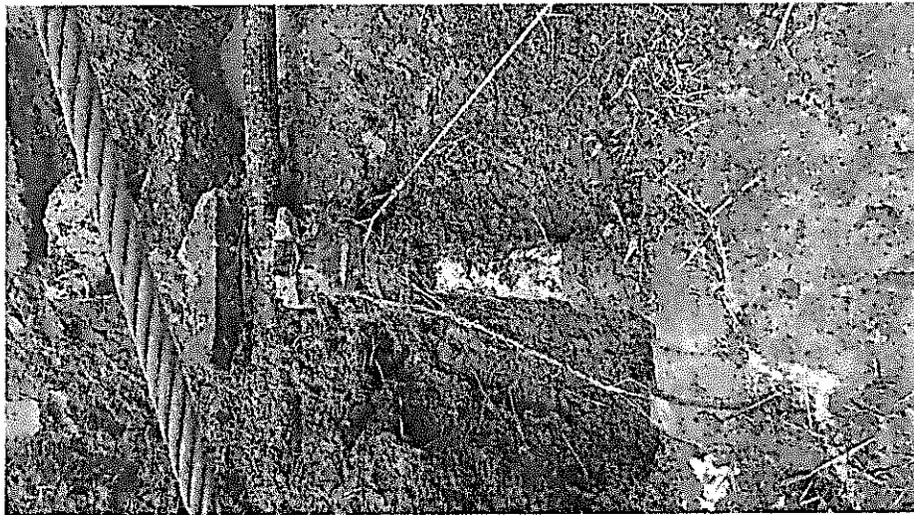



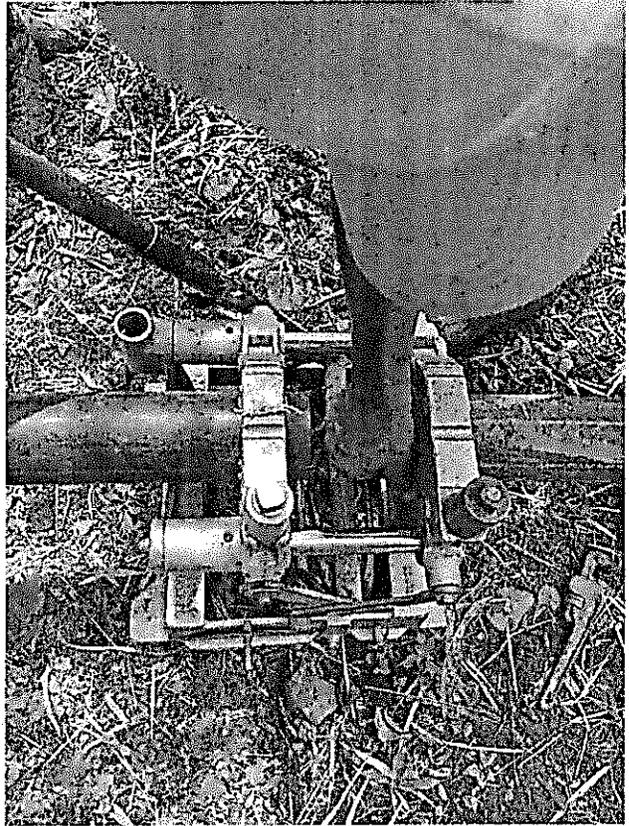

MEMORANDO

OM-2018-II-00006528

Manizales, 9 de agosto de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA RISARALDA

Mediante oficio e informe de fecha 9 de agosto del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de **Risaralda**, Fernando Grajales Osorio, manifiesta daño en la conducción de polietileno de 3" que lleva agua a todos los condominios en las Margaritas afectando cerca de 200 usuarios, presentando suspensión total del servicio de acueducto en el sector.

Por lo anterior se solicita se declare la emergencia en el municipio de Risaralda


Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyecto: Sergio Humberto Lopera Proaños

EMPOCALDAS A.S. E.SP.

Arreglo por emergencia en tubería de polietileno sector Las Margaritas viaducto caja Agraria en el municipio de Risaralda Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Localización	Gl	1.00	50.000	50.000
2	Termino fusión en tee de polietileno de 3"	Un	3.00	200.000	600.000
COSTO TOTAL					650.000

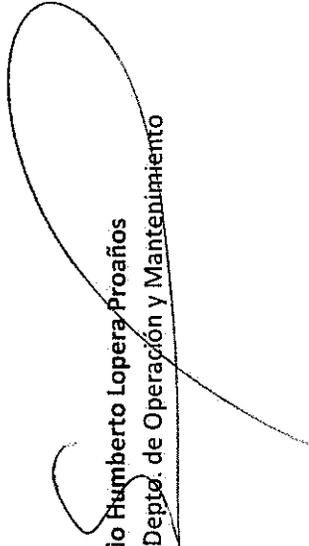
Sergio Humberto Lopera Proaños
 Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento