

Marquetalia, Agosto 17 de 2018

PARA: SERGIO LOPERA
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.
Administradora Seccional Marquetalia

ASUNTO: REPORTE DE EMERGENCIA

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de ustedes que el día de ayer, 16 de Agosto de 2018, a las 04:00 pm se presenta suspensión en el sistema de bombeo al tanque de Penagos, debido a que la motobomba sufre daños internos en los rotores, difusores y cuerpos intermedios, ocasionando así que la bomba quede fuera de servicio, y de esta manera esté suspendido el suministro de agua potable a la población de las veredas La Estrella, Penagos, San José y La Florida, dejando afectados a 45 suscriptores a razón de dicho daño.

Esperamos contar con su colaboración,

Atentamente,


ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.
Administradora Seccional Marquetalia



F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Marquetalia

Fecha del informe: Agosto 16 de 2018

EVENTO: Daño electrobomba tanque Penagos.

FECHA: Agosto 16 de 2018 HORA: 40: 00PM

COMPONENTE AFECTADO: Bomba marca IHM Modelo VM 40-215.

DESCRIPCION DEL DAÑO: a causa del uso normal del equipo sufrió daños internos en los rotores, difusores y cuerpos intermedios ocasionando que la bomba quede fuera de servicio.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: Dicho daño deja fuera de servicio el suministro de agua potable a una parte de la población urbana y rural del municipio de Marquetalia.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal:

Recursos Técnicos:

Recursos económicos:

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: De la empresa.


Recursos Técnicos: a contratar.

Recursos económicos: recursos propios. \$6.735,400

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 6 días calendario.

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: el tiempo de la reparación puede variar dependiendo de la consecución de los repuestos para realizar la reparación o cambio de la bomba.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

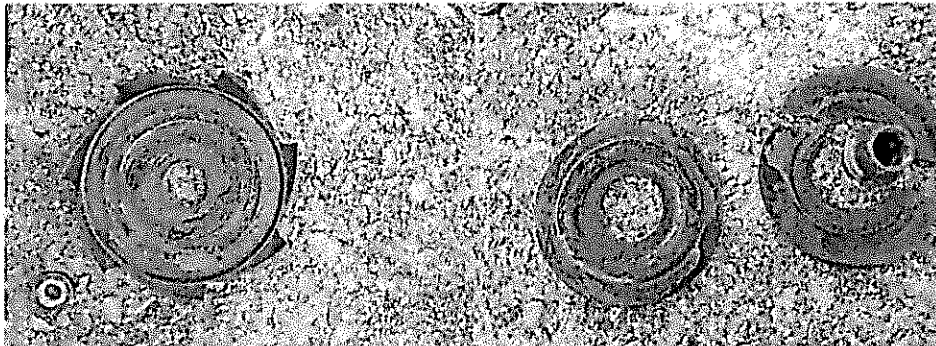




F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

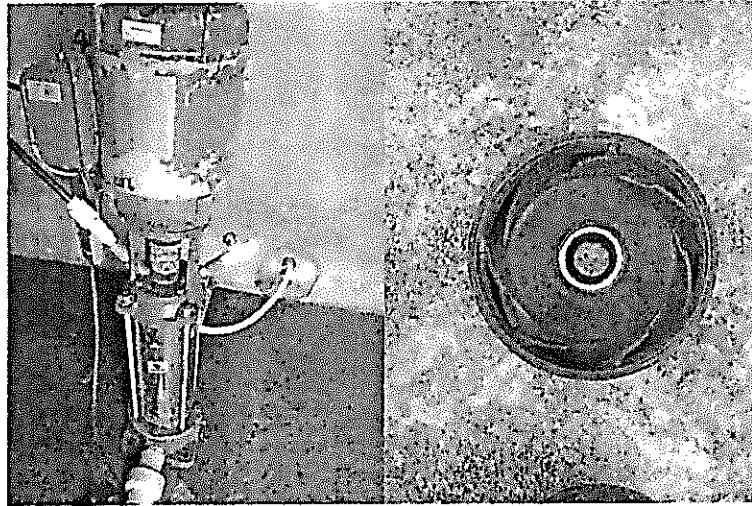

Oscar Eduardo Clavijo Alzate
Inspector Electromecánico Zona Oriente

Firma



F-AC-28
Versión 01
Agosto 2010


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO
INFORME VISITA TÉCNICA

Solicitante : SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS,	
Dirección del solicitante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P	
Teléfono :	Seccional : Marquetalia
Nº radicación oficio :	Fecha : Agosto 16 de 2018
Lugar problemática: Planta de tratamiento agua potable (Electrobomba tanque penagos)	

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El jueves 16 de agosto del año en curso se realiza visita técnica para revisar la electrobomba que suministra el agua al tanque de almacenamiento penagos, se encontró que los rotores, difusores y cuerpos intermedios se encontraban algunos partidos, por tal motivo la electrobomba quedo fuera de servicio afectando el suministro de agua potable a una parte de la población del municipio de Marquetalia.

Daños en el difusor, rotor y cuerpo intermedio de la electrobomba marca IHM modelo VM 40-215.

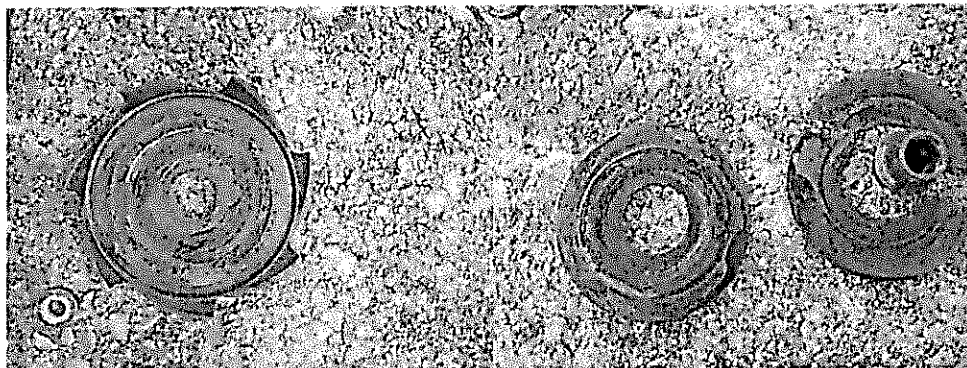

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. Es urgente realizar las respectivas reparaciones para habilitar el suministro de agua potable a la población afectada en el municipio de Marquetalia.



F-AC-28
Versión 01
Agosto 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO
INFORME VISITA TECNICA

--

OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE Inspector Electromecánico	 FIRMA
Persona que realiza la visita	

Destino del informe:
Relación de anexos:



INDUSTRIAL H&H

Web: www.industrialhyh.com

MOTOBOMBAS - MOTORES - PLANTAS ELECTRICAS - MANIOBRA Y CONTROL

Manizales, agosto 17 de 2018

Cot H&H-2018-167

Señores:

EMPOCALDAS

Atn: Ing. Ramiro Roldan

Cel./Tel. 321 759 4960

ramiro.roldan@empocaldas.com.co

Ciudad


Asunto: Cotización motobomba vertical VM40-215-5M.

Respetados señores muy comedidamente *Industrial H&H s.a.s.*, somete a su consideración la propuesta técnica - económica para la adquisición de los siguientes productos así:

Una (1) electrobomba centrífuga de alta presión tipo vertical con potencia de 5 HP monofásica.

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTROBOMBA

Tipo de Bomba	:	Centrifuga
Materiales construcción	:	Acero inoxidable
Tipo de Impulsores	:	Cerrados en Noryl
Tipo de sello	:	Mecánico
Diámetro Succ x Desc	:	1-1/2" x 1-1/2"
Motor Eléctrico	:	Monofásico 5 HP
Voltaje/Fases/Ciclos	:	220V./1/60 Hz
VALOR	:	\$ 5.660.000 + IVA 19%

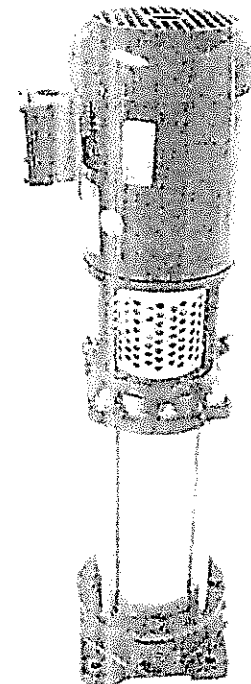



CONDICIONES COMERCIALES

Adicionar IVA	:	19%
Forma de pago	:	Contado
Tiempo de entrega	:	5 Días hábiles
Validez de la oferta	:	30 Días Calendario
Garantía	:	365 días, bajo condiciones óptimas de operación.

Manizales Tel. 884 2606 Cel. 310 359 58 90 E-mail gerencia@industrialhyh.com

equiposaugusto@gmail.com

 [@industrialhyh](https://www.facebook.com/industrialhyh)



INDUSTRIAL

Web: www.industrialhyh.com

MOTOBOMBAS - MOTORES - PLANTAS ELECTRICAS - MANIOBRA Y CONTROL

Esperamos que la anterior oferta sea de su completo interés y utilidad, cualquier inquietud con gusto estaremos prestos a resolver,

Cordialmente

Héctor Augusto Soto Castrillón
Representante Legal Industrial H&H
Tel/Cel. 884 2606 / 310 - 359 58 90



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

Manizales, Agosto 16 de 2013

Señores
EMPOCALDAS
Manizales

Asunto: Cotización

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANT	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL
1	Bomba multietapa VM40-215	UNIDAD	1	\$ 7,447,500	\$ 7,447,500
				SUBTOTAL	\$ 7,447,500
				IVA 19%	\$ 1,415,025
				TOTAL	\$ 8,862,525

Cordialmente,



Gerente General

Carrera 257 N. 10A - 46 - 85 - 257 6 873 93 33 - Fax: 257 6 873 93 34 - Celular: 315 315 72 01 57
NIT: 810.006.285 - e-mail: ci.dimat@gmail.com Manizales - Colombia



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 02 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14422104071



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 7 0 2 9 3 6
6. DV: 6
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales
14. Buzón electrónico: 1 0

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres
35. Razón social: INDUSTRIAL H & H S.A.S.
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Caldas
40. Ciudad/Municipio: Manizales
41. Dirección principal: CR 21 16 35
42. Correo electrónico: equiposaugusto@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 8 8 4 2 6 0 6
45. Teléfono 2: 3 1 2 8 0 9 7 7 4 8

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal
46. Código: 4 6 5 3
47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 2 1 8
48. Código: 3 3 1 2
49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 2 1 8
Otras actividades
50. Código: 1 2
51. Código:
52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 1 1 4 3 5 4 2
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equidad
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:
55. Forma
56. Tipo
57. Modo
58. CPC
59. Anexos: SI NO X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 7 0 7 2 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia, corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOTO CASTRILLON HECTOR AUGUSTO
985. Cargo: Representante legal Certificado

MEMORANDO

OM-2018-II-00006749

Manizales, 17 de Agosto de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA MARQUETALIA

Mediante oficio de la señora administradora de la seccional de **Marquetalia** Adriana Carolina Gómez H. e informe del señor Oscar Eduardo Clavijo Alzate Inspector Electromecánico Zona Oriente, de fecha 16 de agosto del 2018, se manifiesta que el día de ayer 16 de agosto del 2018 a las 4:00 pm se presenta suspensión en el sistema de bombeo al tanque de Penagos, debido a que la motobomba sufre daños internos en los rotores, difusores, y cuerpos intermedios, ocasionando así que la bomba que de fuera de servicio, y de esta manera este suspendido el suministro de agua potable a la población de las veredas la Estrella, Penagos, San José y la Florida, dejando afectados a 45 suscriptores a razón de dicho daño.

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en el municipio de Marquetalia.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto López Proaños