

## MEMORANDO

AN-2020-II-00006135

Anserma, 24 de Agosto de 2020


PARA: DOCTOR WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ-GERENTE  
DE: ADMINISTRADORA SECCIONAL ANSERMA  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA ADUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE.

En atención al asunto de referencia, le solicito se declare la Emergencia en la Aducción del Acueducto Regional de Occidente, donde se presentó colapso de la tubería de acueducto de 18" pvc, en la Vereda Oro del Municipio de Riosucio Caldas, por las fuertes lluvias presentadas el día 23 de Agosto de 2020, en la Finca de Propiedad del Señor Belisario Navarro , el cual generó desplazamiento del Terreno de la tubería de acueducto de 18" PVC, donde colapsa totalmente, es necesario reponer el tramo afectado para evitar que se presente de nuevo una emergencia.

Por lo anterior, se requiere de manera urgente e imprescindible las obras de mitigación pertinentes, para reactivar de nuevo esta afluyente tan importante para los Municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar del Departamento de Caldas y Guatica del Departamento de Risaralda.

Adicionalmente envió informe de Emergencias y le informo que se activó de forma inmediata el Plan de Contingencia del Municipio de Anserma, contando con las afluentes alternas por gravedad Partidas, Tamarvia y por Sistema de Bombeos Cauya-San Isidro con la Microcuenca de Cauya.

Atentamente,

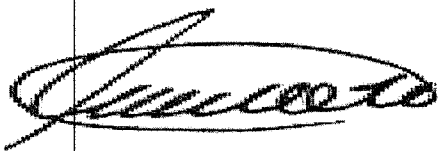


DASY LORENA ORTÍZ CANO  
Administradora Seccional Anserma

Anexo: Dos archivos

Copia: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Proyectó: Dasy Lorena Ortíz Cano



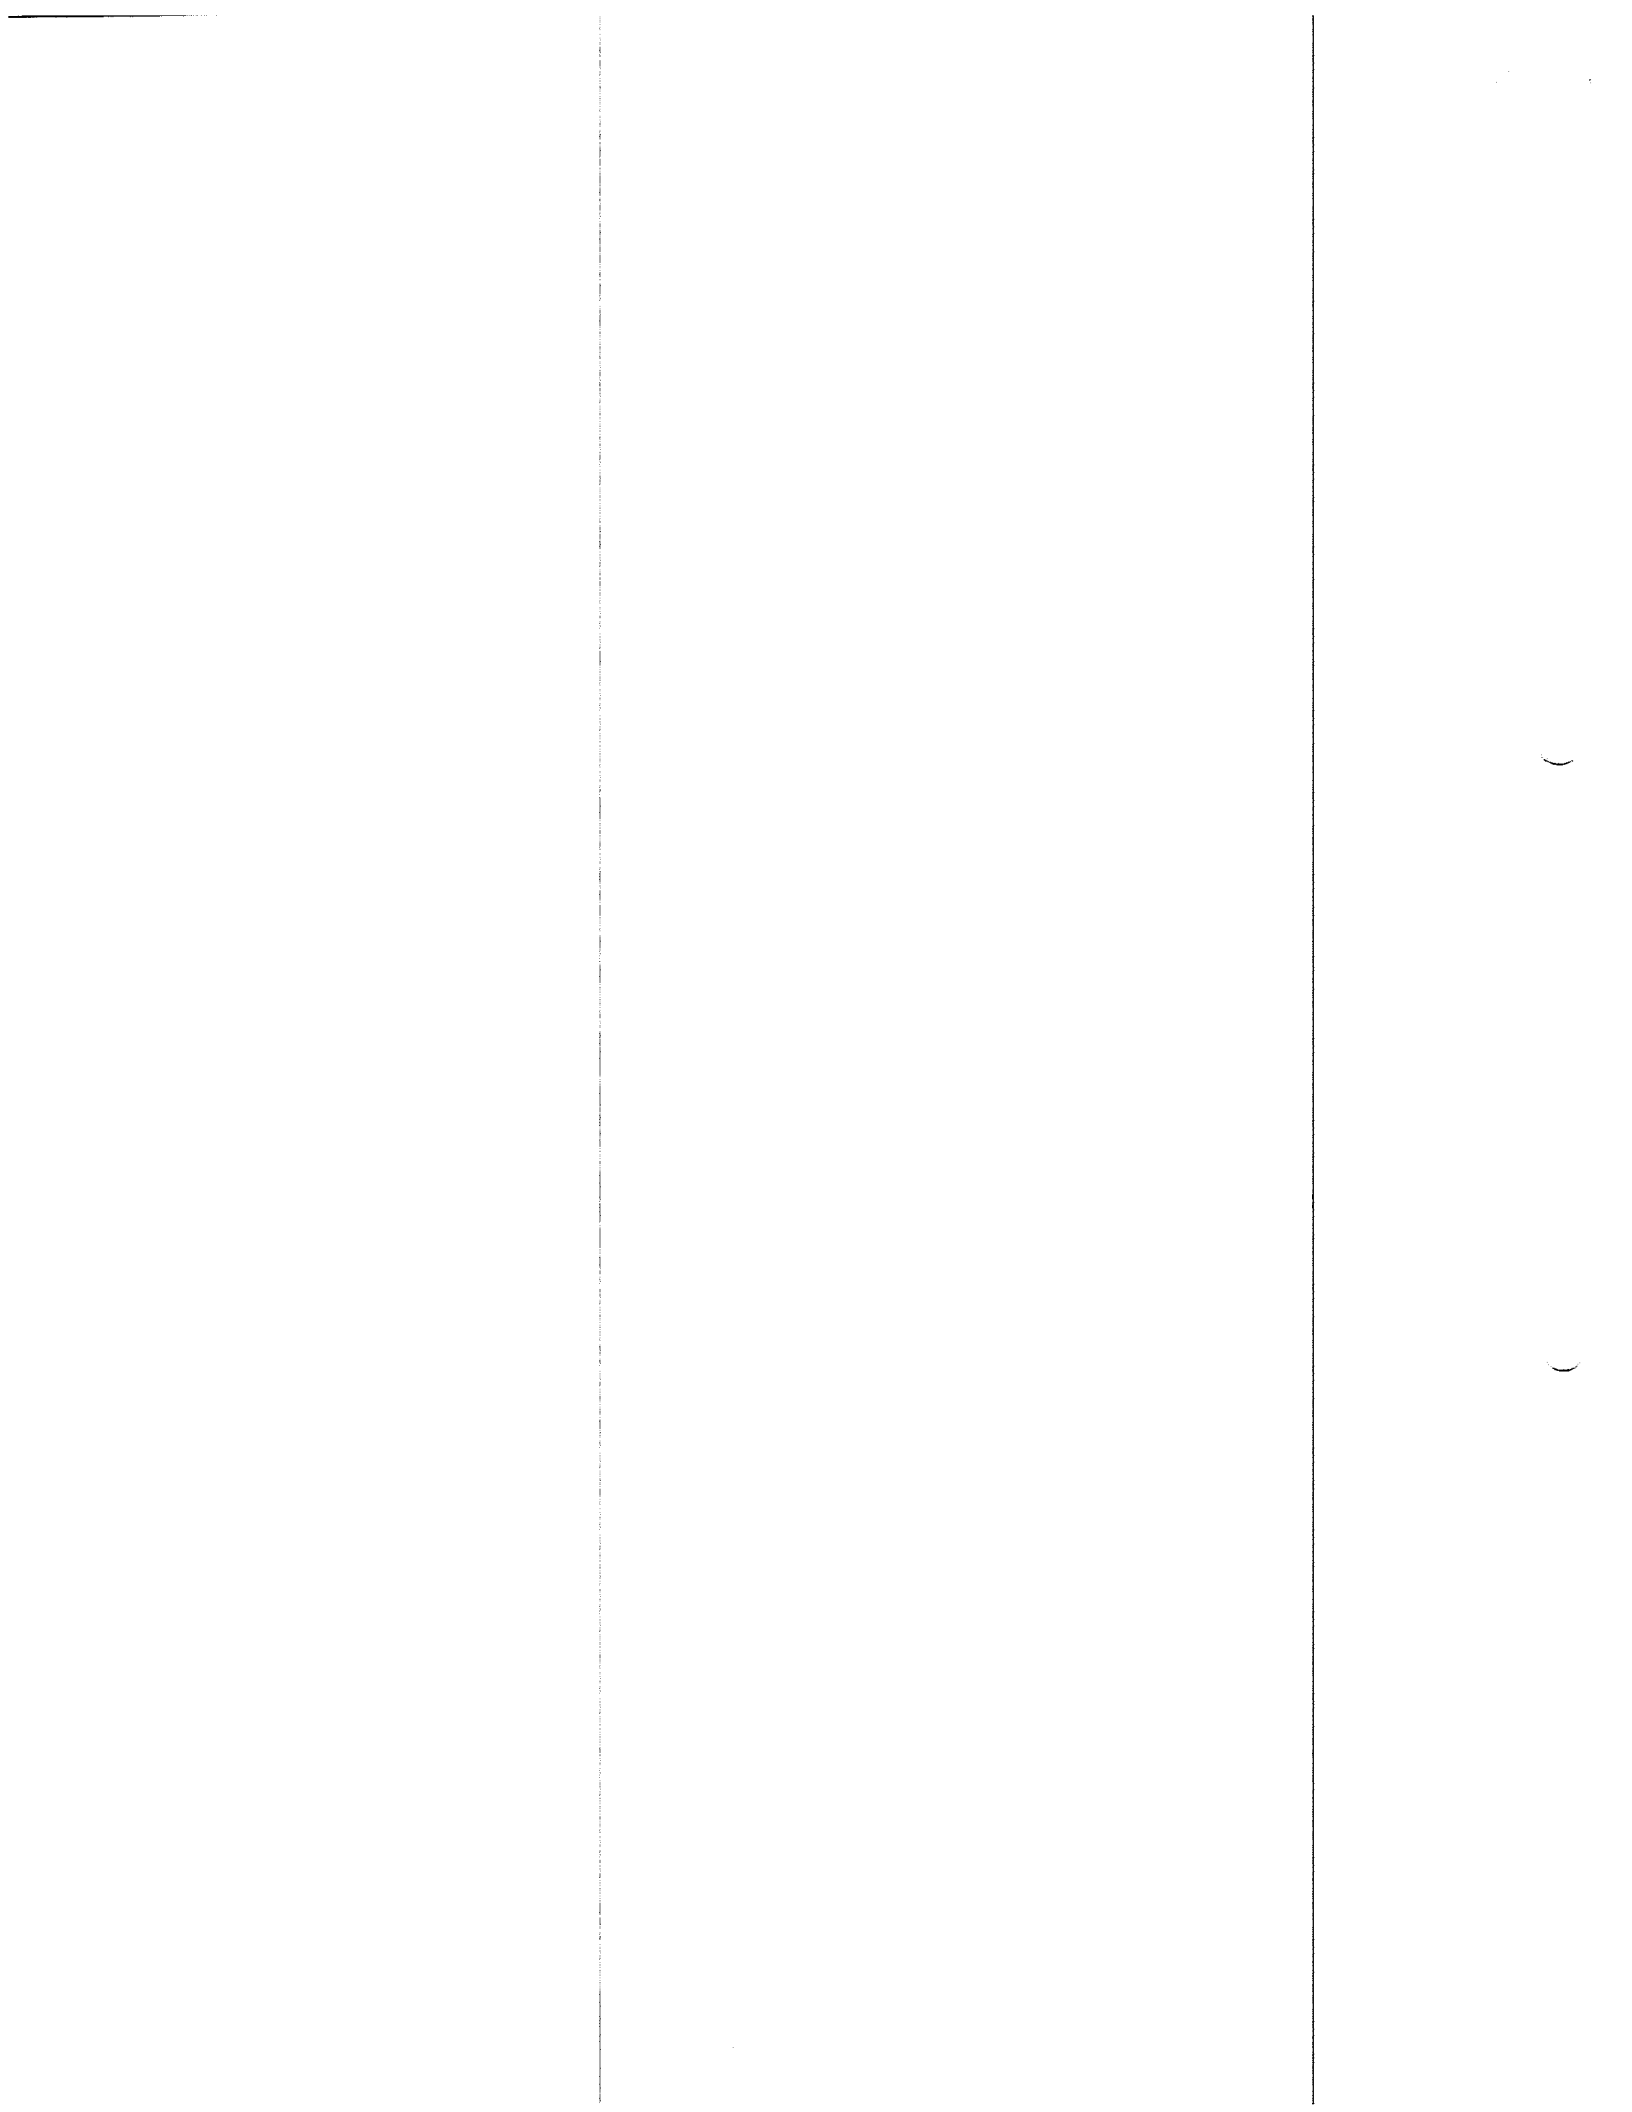



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Anserma Fecha del informe: 23-08-2020

EVENTO: Emergencia red de Aducción Acueducto Regional de Occidente Sector Vereda El Oro del Municipio de Riosucio.

FECHA: 23-08-2020

HORA: 10:00 a.m

COMPONENTE AFECTADO: Tubería de 18" Pvc.

DESCRIPCION DEL DAÑO: En la Vereda Oro del Municipio de Riosucio, se presentó colapso de la tubería de aducción de acueducto de 18" pvc e inestabilidad del Terreno.

Se considera urgente la reparación, ya que generó socavación del terreno, filtración sobre la ladera e interrupción del servicio de agua para Los Municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y Guatica, donde se activan los planes de contingencia.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Afecta la fuente principal de abastecimiento de los Municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y Guatica, donde se activan los Planes de Contingencia de dichos Municipios.

Por lo anterior, se solicita de manera urgente e imprescindible las obras pertinentes, para mitigar el riesgo de inestabilidad de la tubería que colapso y reposición de la misma.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Jefe de Operación y Mantenimiento, Ingeniero de zona y Trabajadores de mantenimiento

Recursos Técnicos: Inspección para valoración

Recursos económicos: Valor Indeterminado

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Se encuentran ubicado en la zona rural, en la Vereda el Oro del Municipio de Riosucio, es terreno destapado en tierra, cerca de una ladera de montaña.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:





F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



**DASY LORENA ORTIZ CANO**

Nombre del Administrador

Firma



**SOLICITUD VIAJES CARRO TANQUES EMERGENCIA REGIONAL DE OCCIDENTE.**

Dusy Ortiz  
 Para: Carmelo Gallo, Sergio Lopez  
 Buenos días,

Ingeniero Sergio H. Lopez  
 Jefe de Operación y Mantenimiento

Solicito muy amablemente, los siguientes viajes de carro tanques para el servicio de agua potable, en los diferentes sectores en el Municipio de Anserma:

12 viajes en el carro tanque maquina (750 GL) N. 2 X \$ 100.000 C/U = \$ 1.200.000

6 viajes en el carro tanque maquina N11 (150 GL) X \$ 50.000 C/U = \$ 300.000

Para un valor total de \$ 1.500.000.

Cordial saludo,

DASY LORENA ORTIZ CANO  
 Administradora  
 EMPOCALDAS S.A. ESP  
 Seccional Anserma  
 TEL: 8532174  
 CEL: 3717598755

Historial de correo...  
 Sergio Humberto Lopera en el asunto: Debate de Operación y Mantenimiento

Infected items

Junk Diana Patricia Salazar Morales  
 Recibirte las correcciones de sus...  
 Anuncios y la seguridad de tu correo en el mundo de hoy


Old Mail  
 Ayer

Escribe aquí para buscar


Viajes de carro tanques para el servicio de agua potable, en los diferentes sectores en

GL) N. 2 X \$ 100.000 C/U = \$ 1.200.000  
 (150 GL) X \$ 50.000 C/U = \$ 300.000









## MEMORANDO

OM-2020-II-00006144

Manizales, 24 de Agosto de 2020


PARA: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA ANSERMA ARO

Se ha recibido oficio e informe de la señora administradora de la seccional de Anserma en donde manifiesta que en la aducción del acueducto regional de occidente donde se presentó colapso de la tubería de acueducto de 18" PVC en la vereda el Oro del municipio de Riosucio, Caldas, por las fuertes lluvias presentadas el 23 de agosto del 2020, en la finca de propiedad del señor Belisario Navarro, el cual generó desplazamiento de la tubería de 18" donde colapsa totalmente, es necesario reponer el tramo afectado con el fin de evitar que se presente una nueva emergencia.

Así mismo, manifiesta la señor administradora que se requiere de manera urgente e imprescindible las obras de mitigación pertinentes para reactivar de nuevo, este afluente tan importante para los municipios de Anserma, Risaralda San José y Belcazar del Departamento de Caldas y Guatica del Departamento de Risaralda.

Adicionalmente dice que activó de forma inmediata el plan de contingencia del municipio de Anserma, contando con los afluentes alternas por gravedad Partidas, Tamariva y por sistema de bombeos Cauya – San Isidro con la microcuenca de Cauya.

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en el Municipio de Anserma Acueducto Regional de Occidente.

  
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



