

Chinchiná, 28 de agosto de 2023

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: OSCAR SALAZAR GARCIA  
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción de 8" en polietileno, Campoalegre - Tanque de Almacenamiento la Berraquera de Chinchiná, lugar donde se rajó la termofusión por posibles movimientos generados por temblores de tierra, que ocasionó la suspensión del servicio del Tanque de Almacenamiento la Berraquera, que surte de agua potable a 400 suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso.


Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta delicada situación.

Atentamente,



**OSCAR SALAZAR GARCIA**  
Administrador Seccional Chinchiná

**ANEXO: REGISTROS FOTOGRAFICOS**

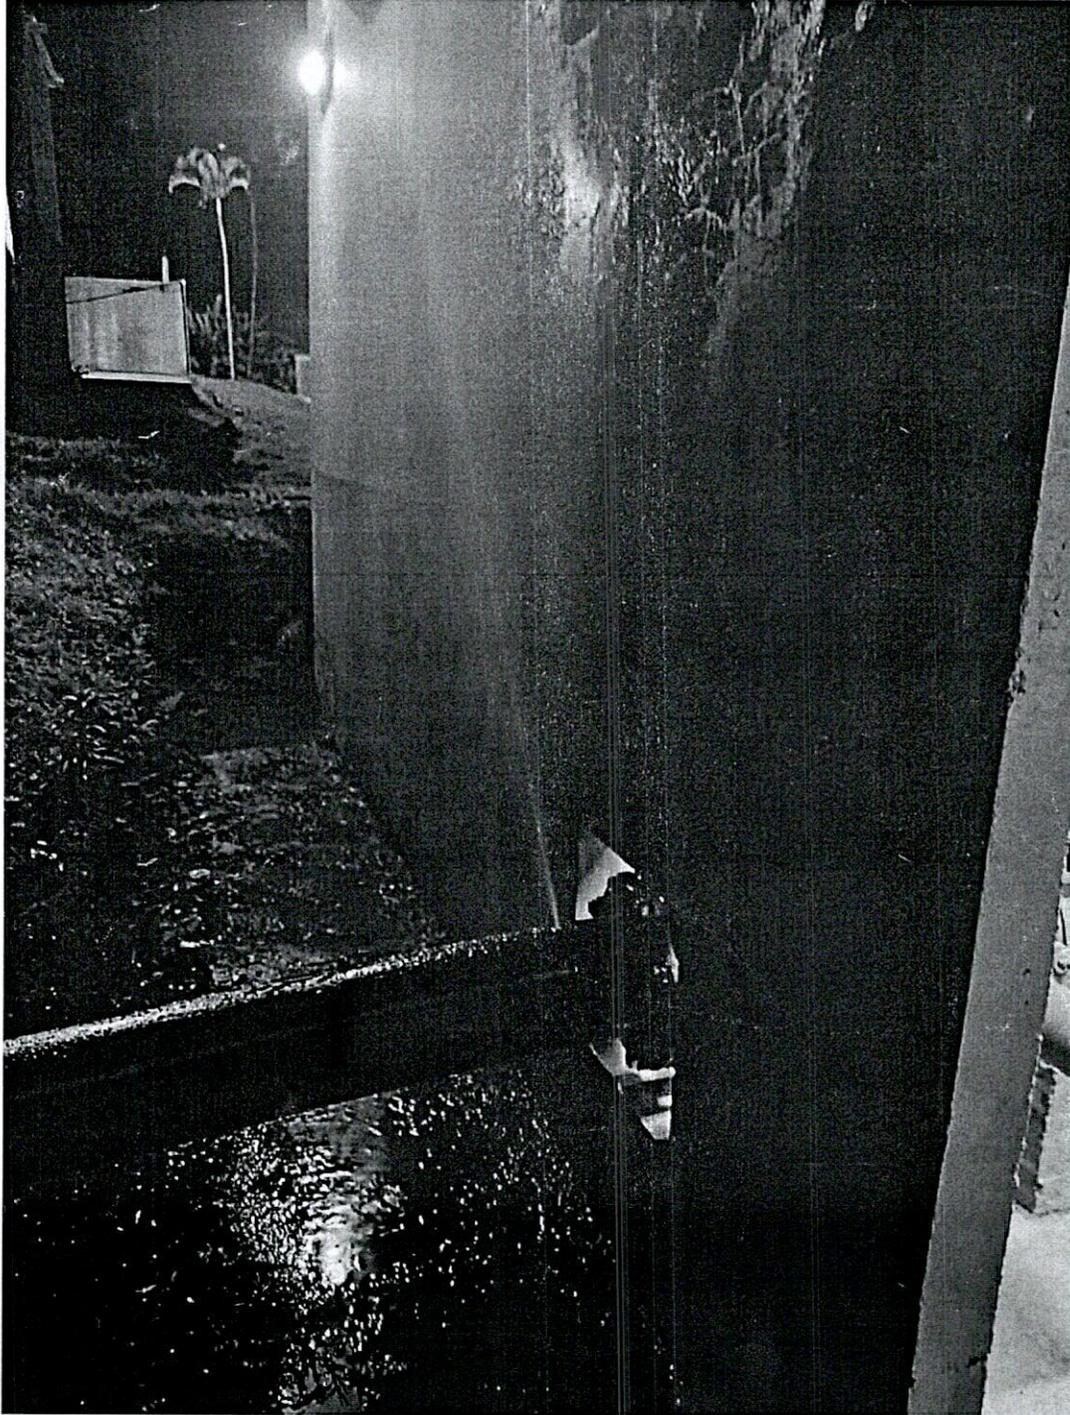




PRIMERO  
LA GENTE

f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

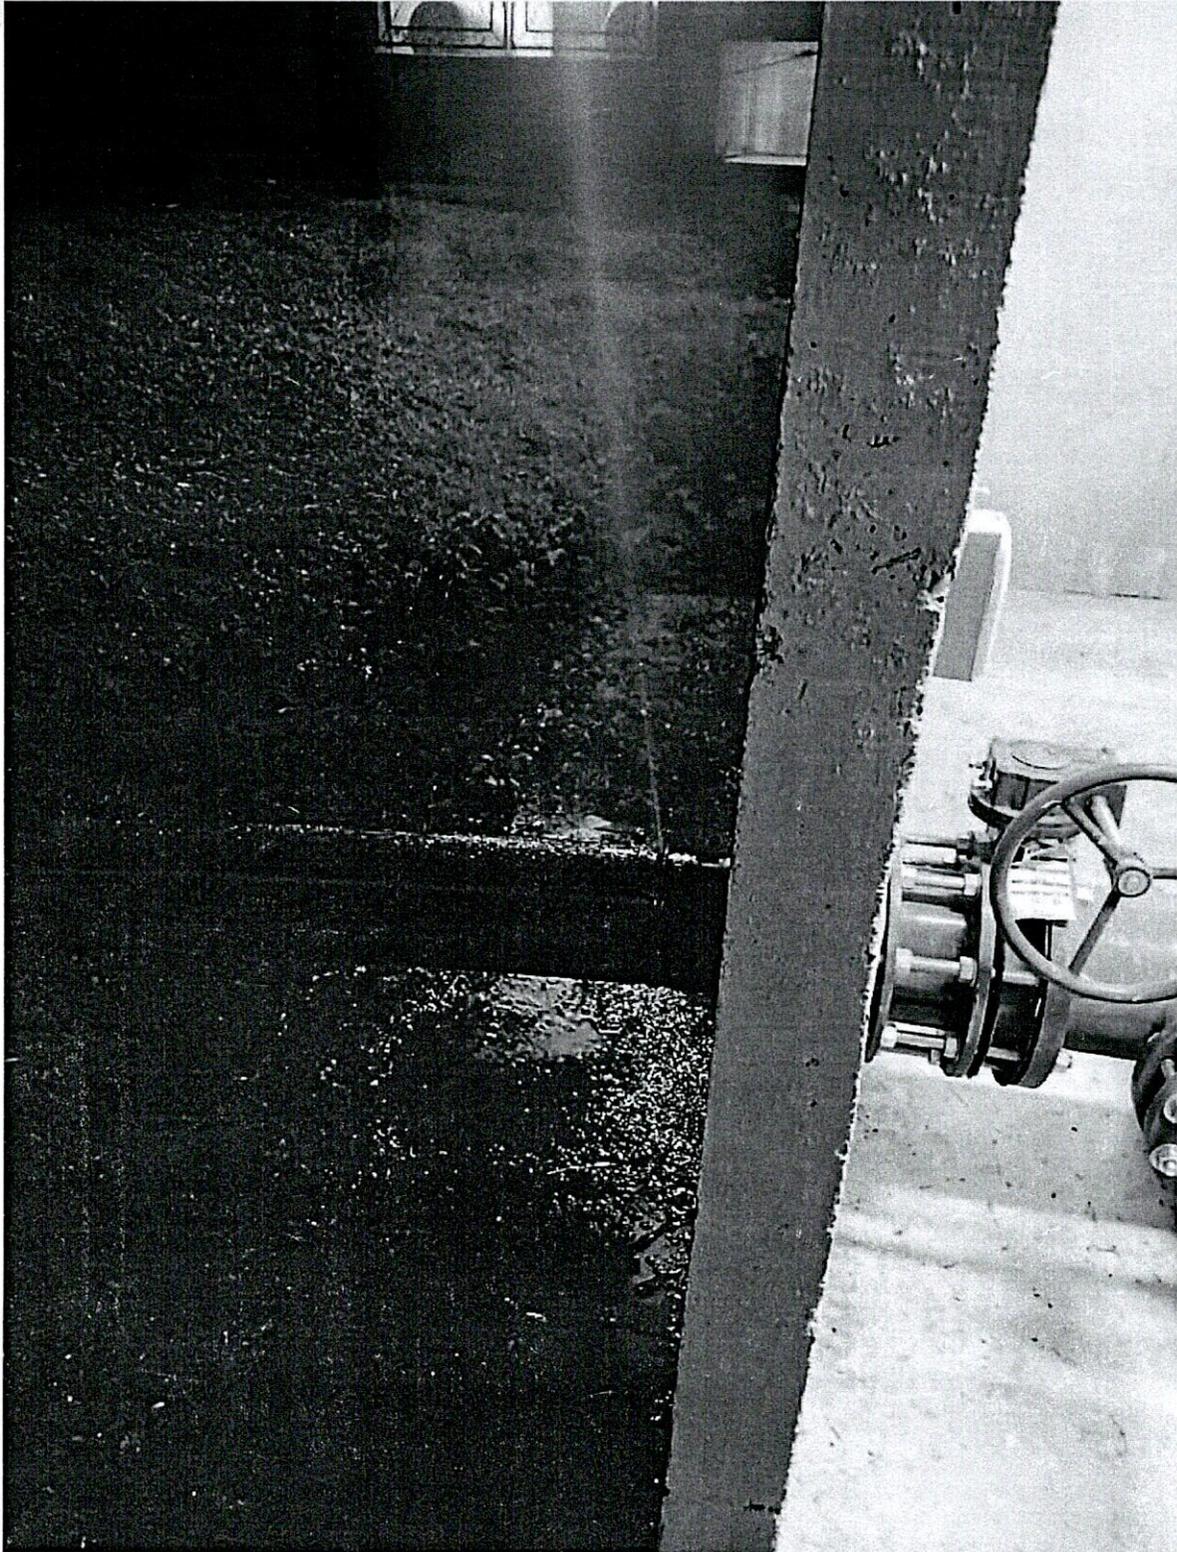

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

	F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINA

Fecha del informe: AGOSTO 28 DE 2023

**1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:**

**LUGAR:** PLANTA DE BOMBEO CAMPOALEGRE DE CHINCHINA.

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción de 8" en polietileno, Campoalegre - Tanque de Almacenamiento la Berraquera de Chinchiná, lugar donde se rajó la termofusión por posibles movimientos generados por temblores de tierra, que ocasionó la suspensión del servicio del Tanque de Almacenamiento la Berraquera, que surte de agua potable a 400 suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso.

**2. APOYO REQUERIDO:**

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

---



---



---




F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

**5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

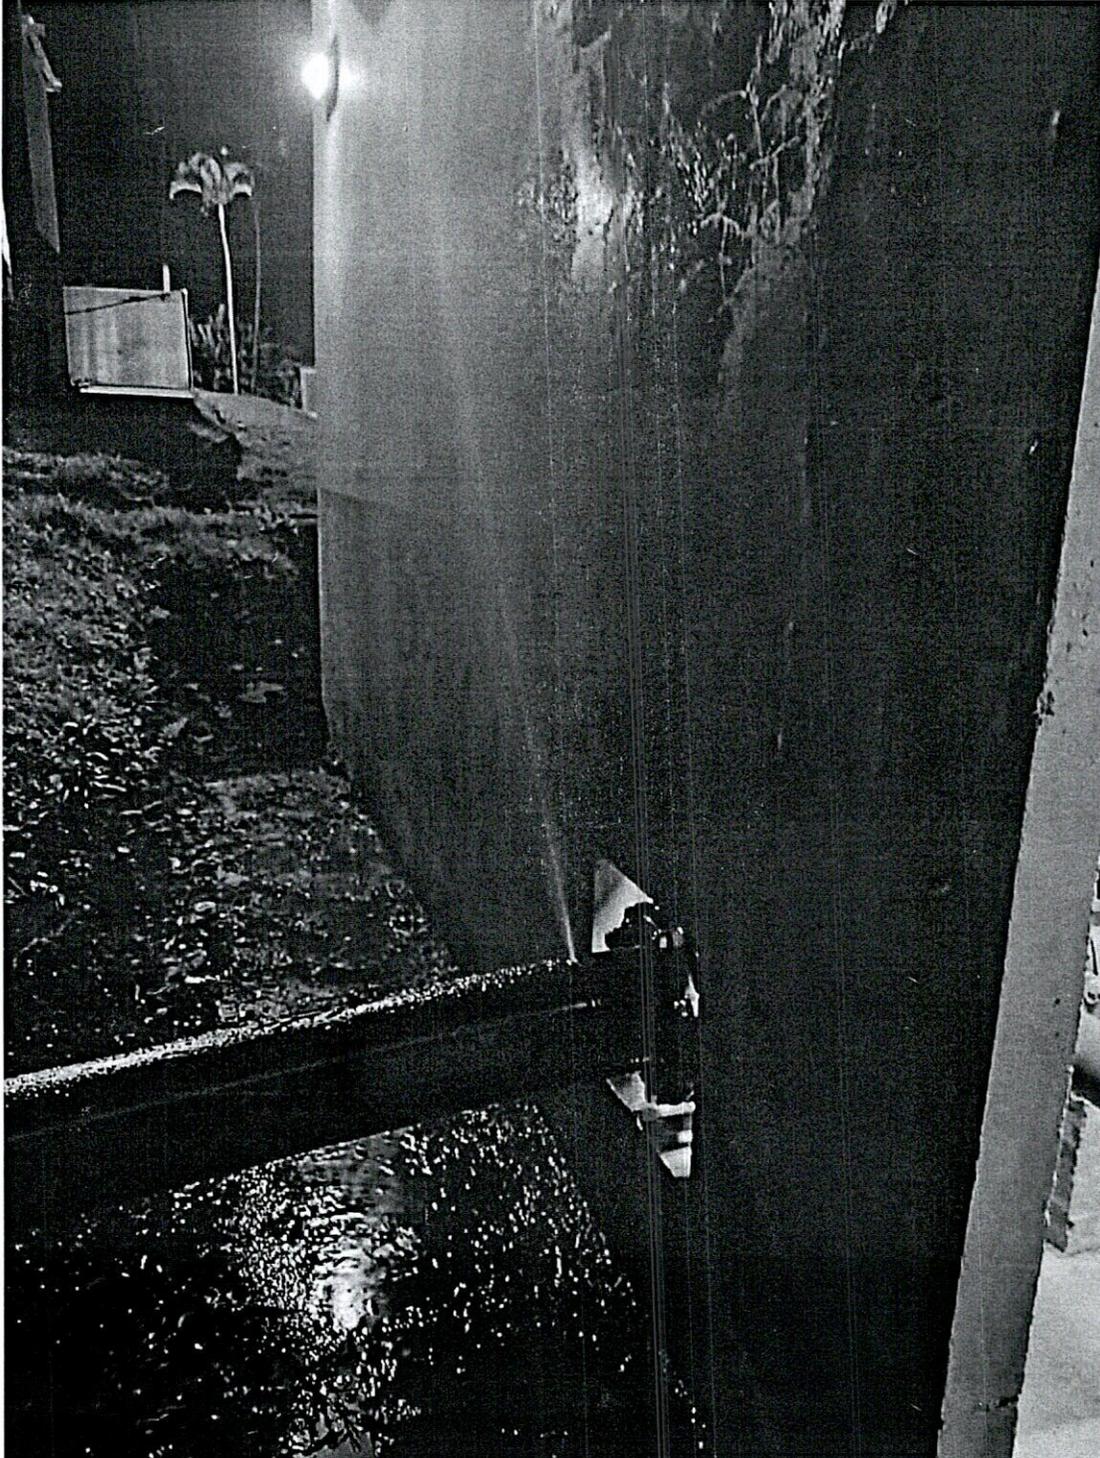


Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

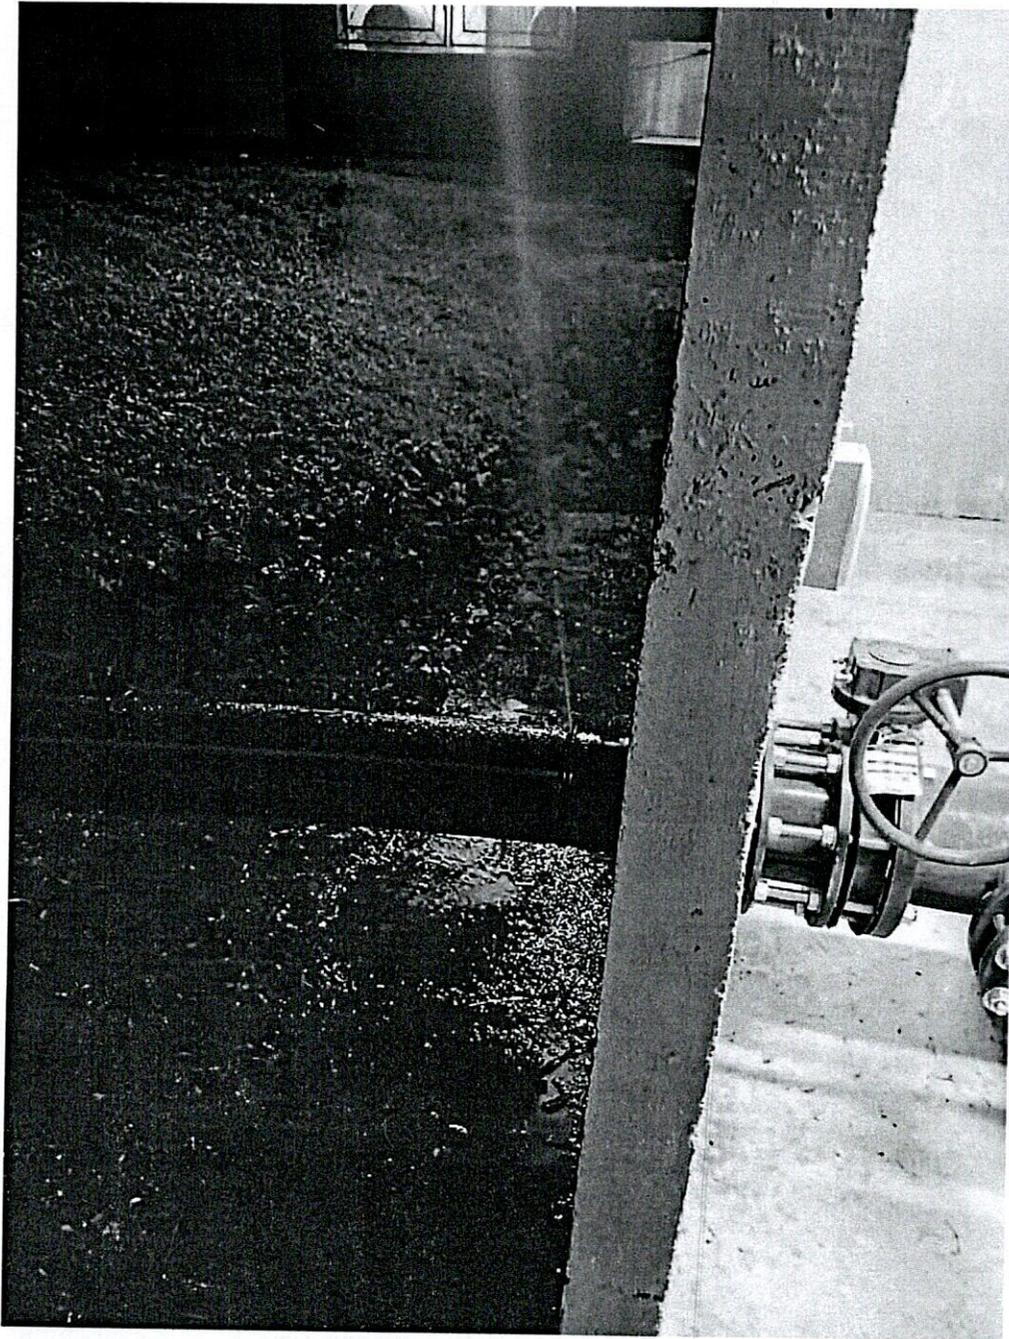

OSCAR SALAZAR GARCIA

Nombre del Administrador

Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

**Reparación por emergencia salida bombeo la Verraquera planta Campoalegre en el municipio de Chinchina Caldas**

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Desmonte e instalación de portaflanche, acople bridado, Niple bridado unión HD de 8", válvula mariposa de 8" y corte de Niple de 8"	Gl	1.00	600.000	600.000
2	Soldadura Niple de 8"	Un	2.00	450.000	900.000
3	Suministro de portaflanche de 8"	Un	1.00	280.000	280.000
4	Empalmes de accesorios desmontados	Gl	1.00	600.000	600.000
5	Suministro e instalación de empaques, tornillos y tuercas	Gl	1.00	50.000	50.000
6	Transporte de equipos y accesorios oficina sitio trabajo	Viaje	2.00	60.000	120.000
COSTO TOTAL					<b>2.550.000</b>
COSTO DIRECTO					<b>1.889.589</b>
ADMINISTRACION				29%	<b>547.981</b>
IMPREVISTOS				0%	<b>0</b>
UTILIDADES				5%	<b>94.479</b>
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	<b>17.951</b>
COSTO TOTAL					<b>2.550.000</b>

**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑO**  
**JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Elaboro  Nolberto Pineda Giraldo

## MEMORANDO


1500-2023-II-00003080

Manizales, 28 de Agosto de 2023

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA CHINCHINA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Chinchiná, donde informa acerca de una grave situación presentada en la conducción de 8" en polietileno, Campoalegre - Tanque de Almacenamiento la Berraquera de Chinchiná, lugar donde se rajó la termo fusión por posibles movimientos generados por temblores de tierra, que ocasionó la suspensión del servicio del Tanque de Almacenamiento la Berraquera, que surte de agua potable a 400 suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Chinchiná.

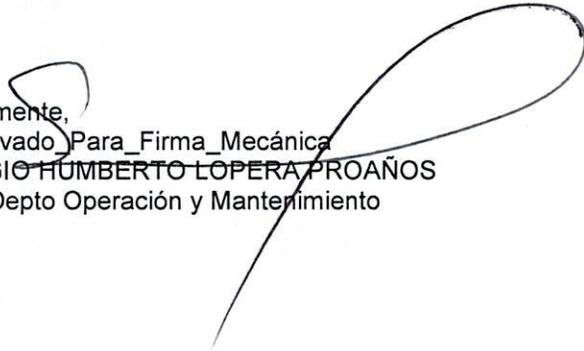Atentamente,  
Reservado Para Firma Mecánica  
  
SERGIO HUBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:  
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños