

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

## MEMORTANDO

AG-2020-II-00006458


Aguadas, 04 de septiembre 2020

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
DE: AGUADAS  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA AGUADAS


Por medio de la presente solicitud, quiero informarle que hoy 04 de septiembre de 2020; en la vereda Santa Rita, acueducto de tarcara; se presenta un deslizamiento, afectando un tramo de 84 metros de tubería de eternit en 8", afectando a 12.500 habitantes aproximadamente.

Se deben cambiar 84 metros de tubería de polietileno de 8", el día de hoy estamos dejando sin servicio toda la seccional de Aguadas y de Arma; lo que hace de manera urgente e imprescindible; con el fin de restablecer el servicio a las seccionales antes mencionada.

Atentamente,



LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE  
Administrador



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empa@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

Aguadas, 04 de Septiembre de 2020

PARA: DOCTOR WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ-GERENTE  
DE: ADMINISTRADOR SECCIONAL MUNICIPIO DE AGUADAS  
ASUNTO: SOLICITUD SERVICIO DE CARROTANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
POR EMERGENCIA EN LA VEREDA SANTA RITA: ACUEDUCTO TARCARA.

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitarle que debido a la Emergencia de la vereda Santa Rita, Acueducto Tarcara; desde el día 04 de septiembre de 2020, se dio la necesidad urgente e imprescindible del servicio de carro tanque para la distribución del agua potable a los sectores más altos y vulnerables frente a la situación presentada: El Alto de la virgen, Monserrate, pore y el Alto del Llano.

Por lo anterior, anexo cotización del cuerpo de bomberos del municipio de Aguadas, tiene disponibilidad de un carro tanque, con una capacidad de 750 galones de agua; Valor por viaje \$ 50.000 (cincuenta mil pesos).

Atentamente

LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE

Administrador Seccional Aguadas

Anexo: Folios

Copia: Sergio Humberto Lopera Proaños.



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE AGUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: AGUADAS Fecha del informe: Septiembre 04 de 2020

EVENTO: Daño por deslizamiento afecta 84 metros de tubería 8" eternit; en aducción Tarcara Aguadas

FECHA: Sep. 04/2020 HORA: 02:00 am

COMPONENTE AFECTADO: La seccional de Aguadas y Arma; afecta 12.500. Habitantes aproximadamente.

DESCRIPCION DEL DAÑO: Por un deslizamiento en la vereda Santa Rita, afectando 84 metros de tubería de eternit de 8" aproximadamente en aducción de Tarcara

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

REPARACION DEFINITIVA: Reposición de 84 metros de tubería de polietileno de 8"

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: 9.661.000 \_\_\_\_\_

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 30 días


CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



*Luis Angel Torres Aguirre*  
Nombre del Administrador

*[Handwritten Signature]*  
Firma

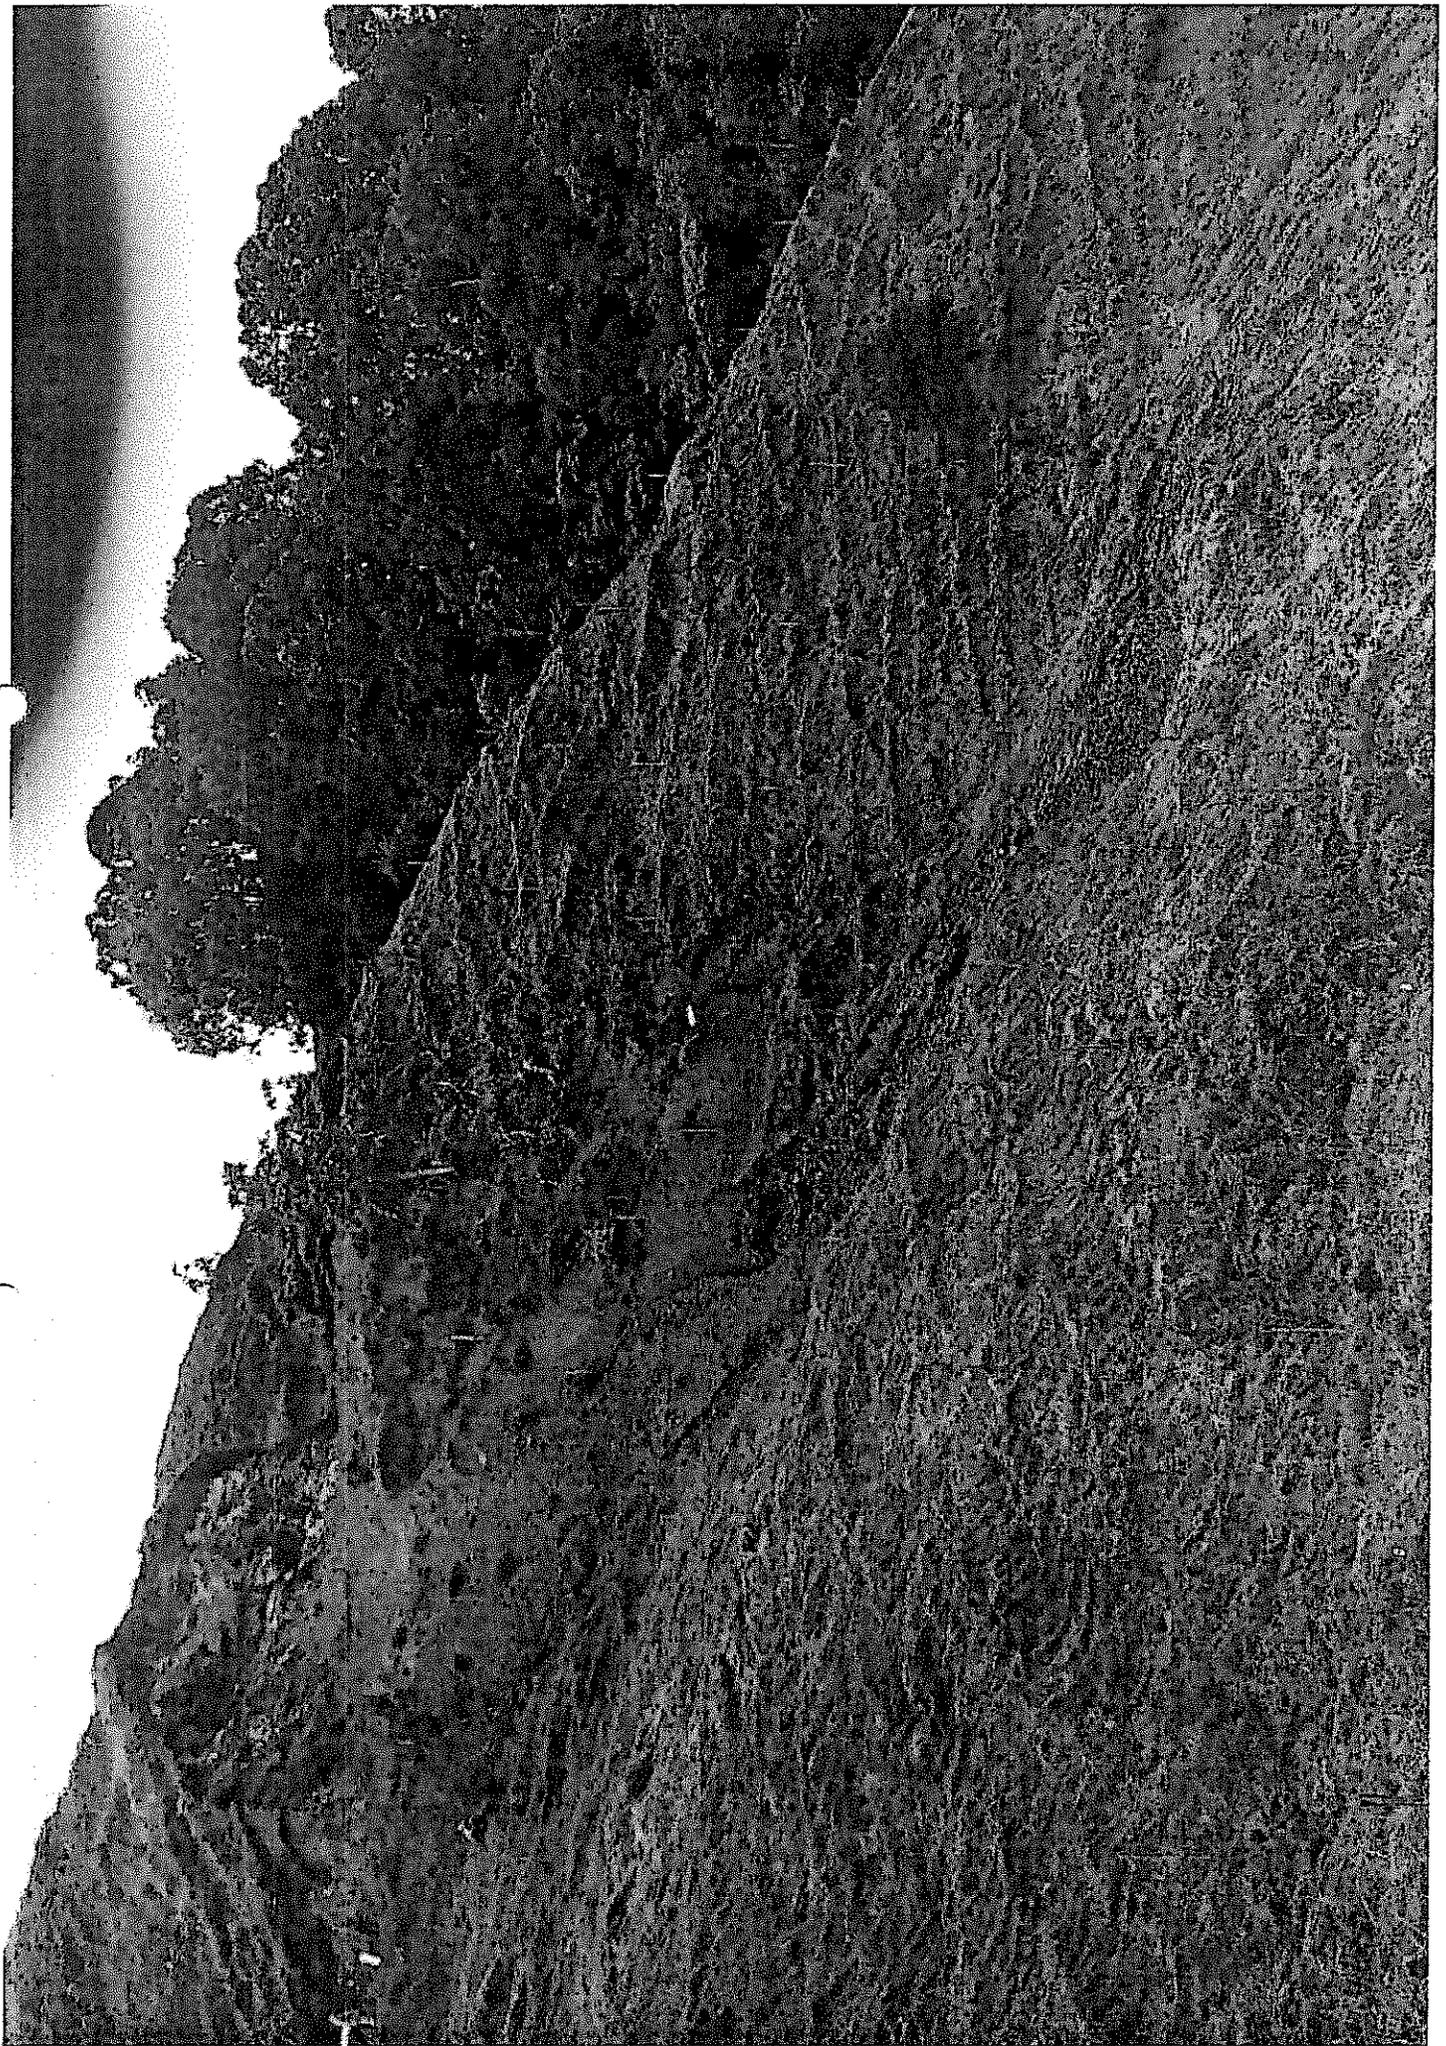



## MEMORANDO


OM-2020-II-00006457

Manizales, 4 de Septiembre de 2020

PARA: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA AGUADAS

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Aguadas Luis Angel Torres Aguirre, donde manifiesta que hoy 4 de septiembre del 2020 en la vereda Santa Rita acueducto tarcará se presentó deslizamiento afectando un tramo de 84 m de tubería de eternit 8" afectando el servicio de la población del corregimiento de Arma y Aguadas.

Atentamente,

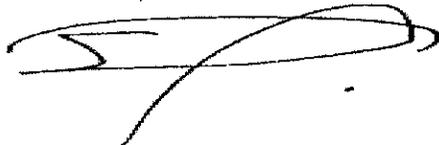

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

