

MEMORANDO


1500-2023-II-00003263

Manizales, 7 de Septiembre de 2023

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: DECLARACION EMERGENCIA EN VICTORIA

Se ha recibido oficio e informe de la señora administradora de Victoria donde informa sobre daño en Energía Eléctrica presentado el día de 06/09/2023 en la PTAR del municipio de Victoria Caldas. En la visita técnica realizada por trabajadores de la CHEC, se determina que El daño es en el transformador (se debe reparar y/o cambiar). Por lo que se hace necesario la compra de ACPM para suministro de la planta eléctrica y funcionamiento de la PTAR.

Por lo anterior solicito se declare la emergencia en la seccional de Victoria.

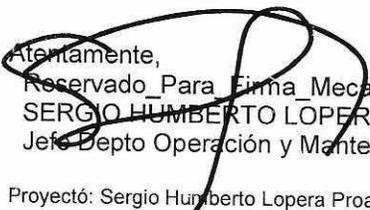Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecanica

SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Victoria Calas, 07 de Septiembre de 2023

PARA: Andrés Felipe Taba Arroyave
Gerente EMPOCALDAS

DE: Seccional Victoria

ASUNTO: Solicitud Emergencia


Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa, me permito informar sobre daño en Energía Eléctrica presentado el día de 06/09/2023 en la PTAR del municipio de Victoria Caldas; En donde trabajadores de la CHEC durante el día realizaron las reparaciones pertinentes y finalmente se determina que El daño es en el transformador (se debe reparar y/o cambiar).

Por lo que se hace necesario el suministro de ACPM para operación de la planta por contingencia, generada por falla del transformador principal que alimenta la PTAR de Victoria y reparación y/o compra de transformador

Por esta razón, realizo solicitud se declare la emergencia para dar una solución positiva a lo expuesto

Atentamente



ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA
Administradora Empocaldas

Victoria Calas, 07 de Septiembre de 2023

PARA: Andrés Felipe Taba Arroyave
Gerente EMPOCALDAS

DE: Seccional Victoria

ASUNTO: Suministro de ACPM

Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa, teniendo en cuenta el daño Reportado en Planta de tratamiento de Agua Residual y la necesidad de su operación. Se requiere por contingencia del suministro de 40 galones de ACPM diarios por aproximadamente 8 días.

Agradezco su colaboración;



OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE
Inspector Electromecánico Zona Oriente.



ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA
Administradora Empocaldas
Seccional Victoria

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: VICTORIA CALDAS Fecha del informe: 07 SEPTIEMBRE DE 2023

EVENTO: _ DAÑO EN TRANSFORMADOR DE LA PTAR

FECHA: 06 SEPTIEMBRE DE 2023 HORA: 06:00AM

COMPONENTE AFECTADO: ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Se presenta fallas en el servicio de energía eléctrica, se procede a realizar el reporte a la línea 115 de la CHEC, en donde se genera radicado, posteriormente trabajadores de la CHEC se desplazan al lugar durante el día realizaron las reparaciones pertinentes y finalmente se determina que El daño es en el transformador (Se requiere el cambio del transformador)

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Impacto en la prestación del servicio de la planta de tratamiento de agua residual, ya que el servicio de energía eléctrica es fundamental para su operación.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA DETERMINAR LA EMERGENCIA

Recursos Técnicos: SUMINISTRO DE ACPM PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA POR CONTINGENCIA , GENERADA POR FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PATR DE VICTORIA Y REPARACION Y/O COMPRA DE TRANSFORMADOR

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: APROXIMADAMENTE 10 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:


REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

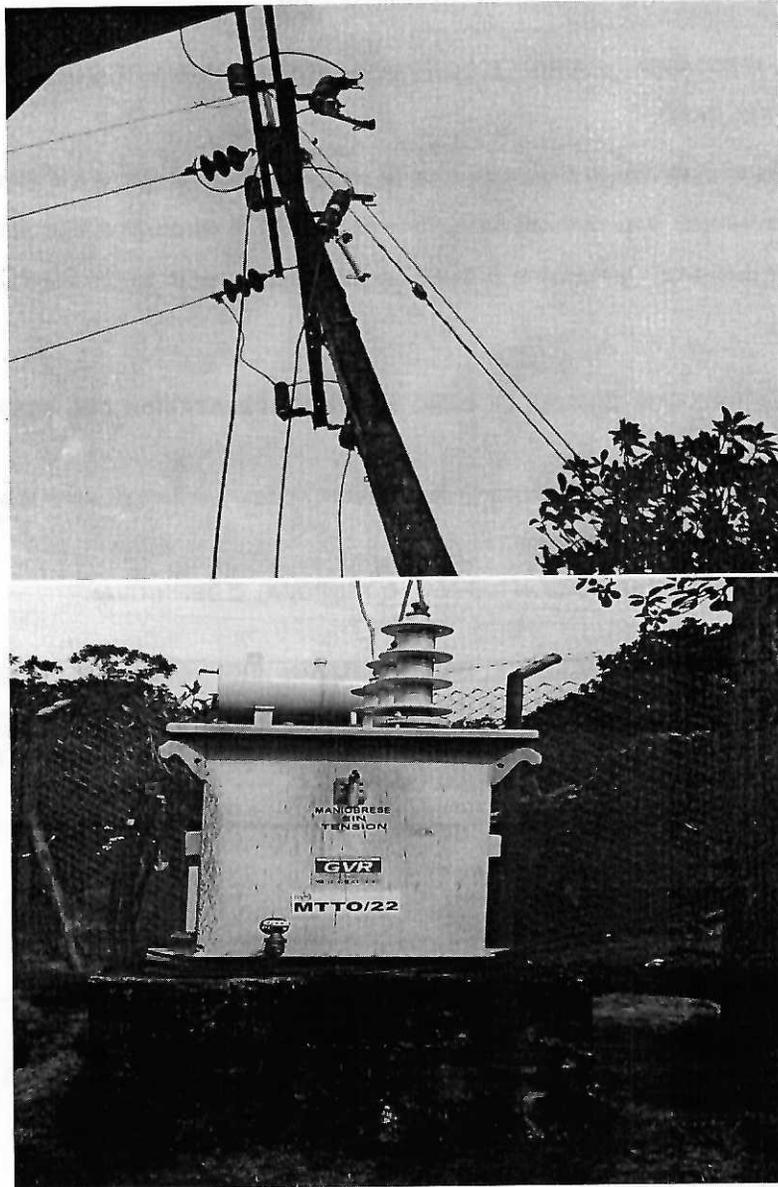

ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA

Nombre del Administrador

Angie K Arias C

Firma



ESTACION DE SERVICIO
"SERVITERPEL"

Victoria, Caldas

Tel. 8552014

Fax 8552581

LUIS CARLOS OCAMPO

NIT. 16.160.132 8

Fecha: 07 - Sept - 2003.

Sr: Empocaldas

C.C. / Nit. 8908003239 Tel: _____

Vehículo: CO-170C10N Placa: _____

	Gasolina Corriente	
1	A.C.P.M.	10.330
	Lubricantes	
	Engrases	
	Lavado	
	TOTAL \$	10.330

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio.
 (Art. 774 del Código de Comercio)

Firma: [Signature]
 C.C./NIT. _____