

EMPOCALDAS S.A - E.S.P

MEMORANDO AR-

Arauca Caldas, 15 de Septiembre 2017

PARA: DR SERGIO HUMBERTO LOPERA  
Jefe Operación y Mto

DE: HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ  
Administrador Seccional Arauca

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA ACUEDUCTO ARAUCA

Cordial saludo,


Por medio del presente le informo que el día 15 de Septiembre de 2017, en horas de la mañana, se presentó EMERGENCIA en la Bocatoma que capta el fluido para el corregimiento de Arauca y Kilometro 41, ya que por el fuerte invierno que azota nuestro departamento, la creciente de la quebrada la pradera que abastece la Bocatoma arrastro la reja que cubre la entrada de la Bocatoma, presentando taponamiento de material (Piedra y Gravilla) y dejando la población sin suministro de agua.

Por lo tanto se necesita de manera urgente la contratación para la fabricación e instalación de la reja antes mencionada.

Se quedan sin servicio 1567 usuarios del corregimiento de Arauca y 606 usuarios de la vereda el kilómetro 41, lo que significa unos 10.000 habitantes aproximadamente.

Por lo anterior los más sinceros agradecimientos,

Atentamente



HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ  
Administrador Seccional  
ARAUCA

Proyectó: ADMINISTRADOR Seccional

COPIA: CARMENZA GALLO CIFUENTES



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: ARAUCA

Fecha del informe: 15 DE SEPTIEMBRE 2017

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

EMERGENCIA PRESENTADA EN LA BOCATOMA QUE CAPTA EL FLUIDO PARA EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y KILOMETRO 41 YA QUE POR EL INVIERNO LA CRECIENTE DE LA QUEBRADA LA PRADERA, QUE ABASTECE LA BOCATOMA ARRASTRO LA REJA QUE CUBRE LA ENTRADA DE LA BOCATOMA PRESENTANDO TAPONAMIENTO DE MATERIAL (PIEDRA Y GRAVILLA) AFECTANDO BOCATOMA, Y EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS POBLACIONES DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y VEREDA EL KM 41.

2. APOYO REQUERIDO:

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)
CONTRATACION FABRICACION REJA EN HIERRO : \$ 440.000 MANO DE OBRA + TRANSPORTE Y ALQUILER DE SOLDADOR: 600.000 DESVIO QUEBRADA: \$ 400.000		

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 1'440.000

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO


Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

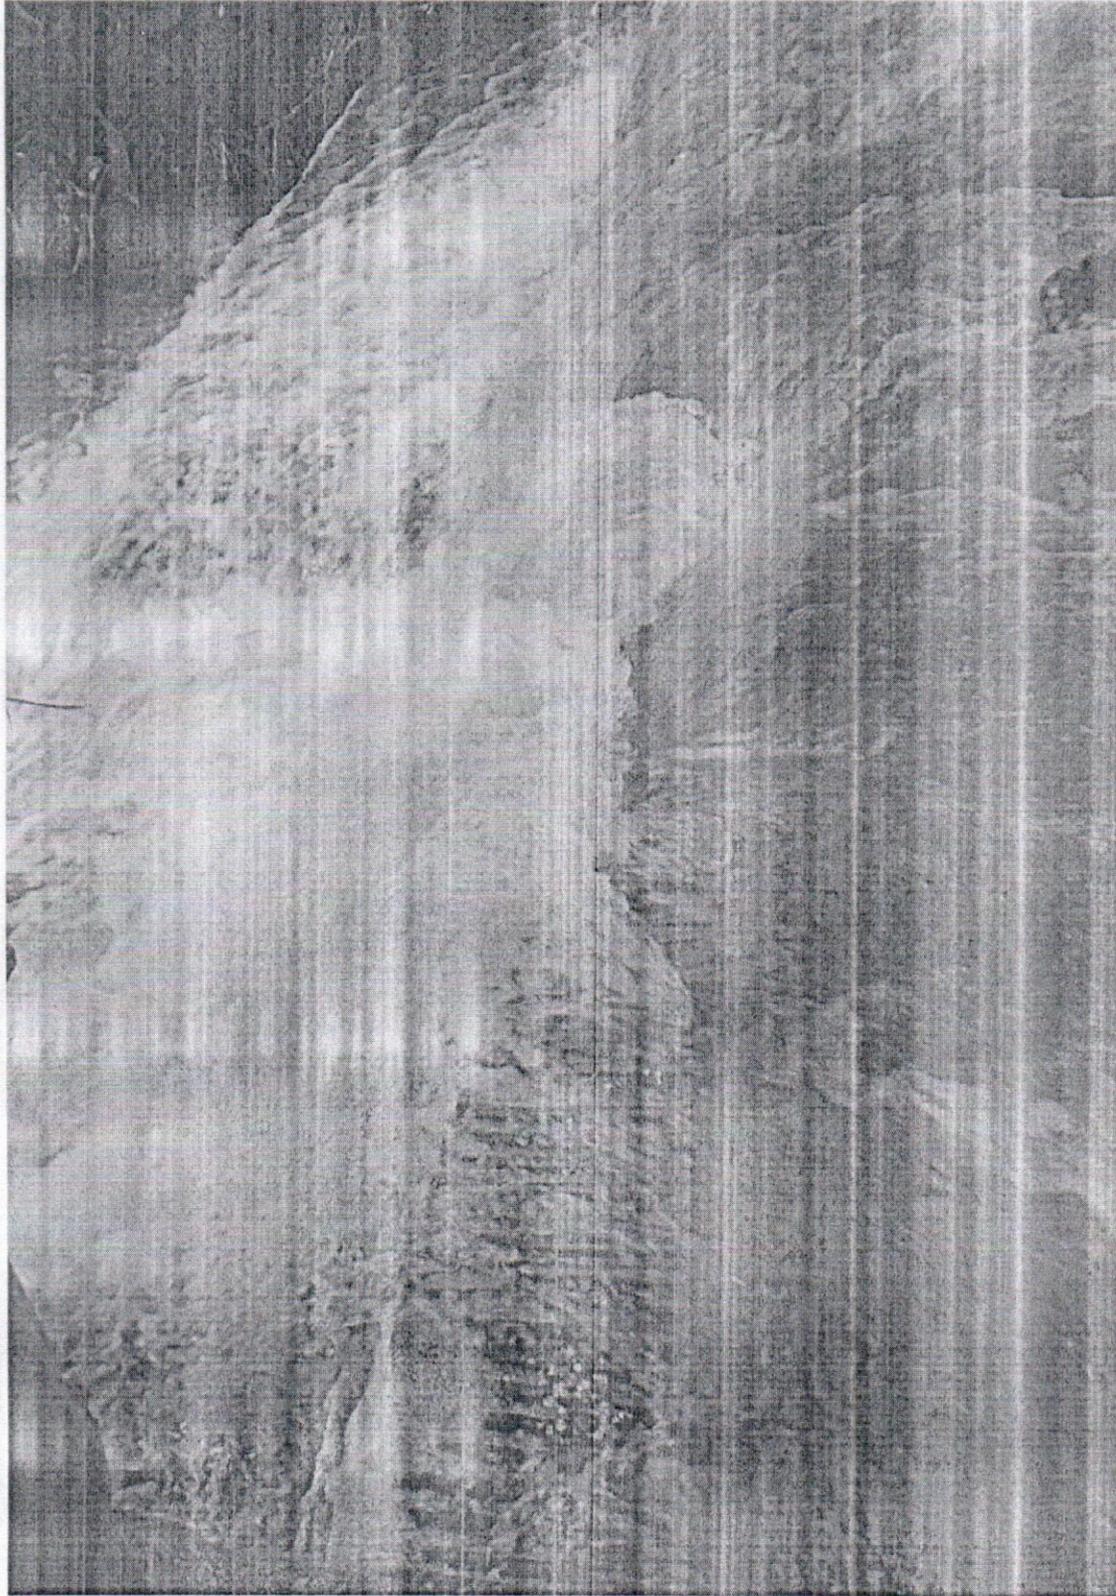




F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

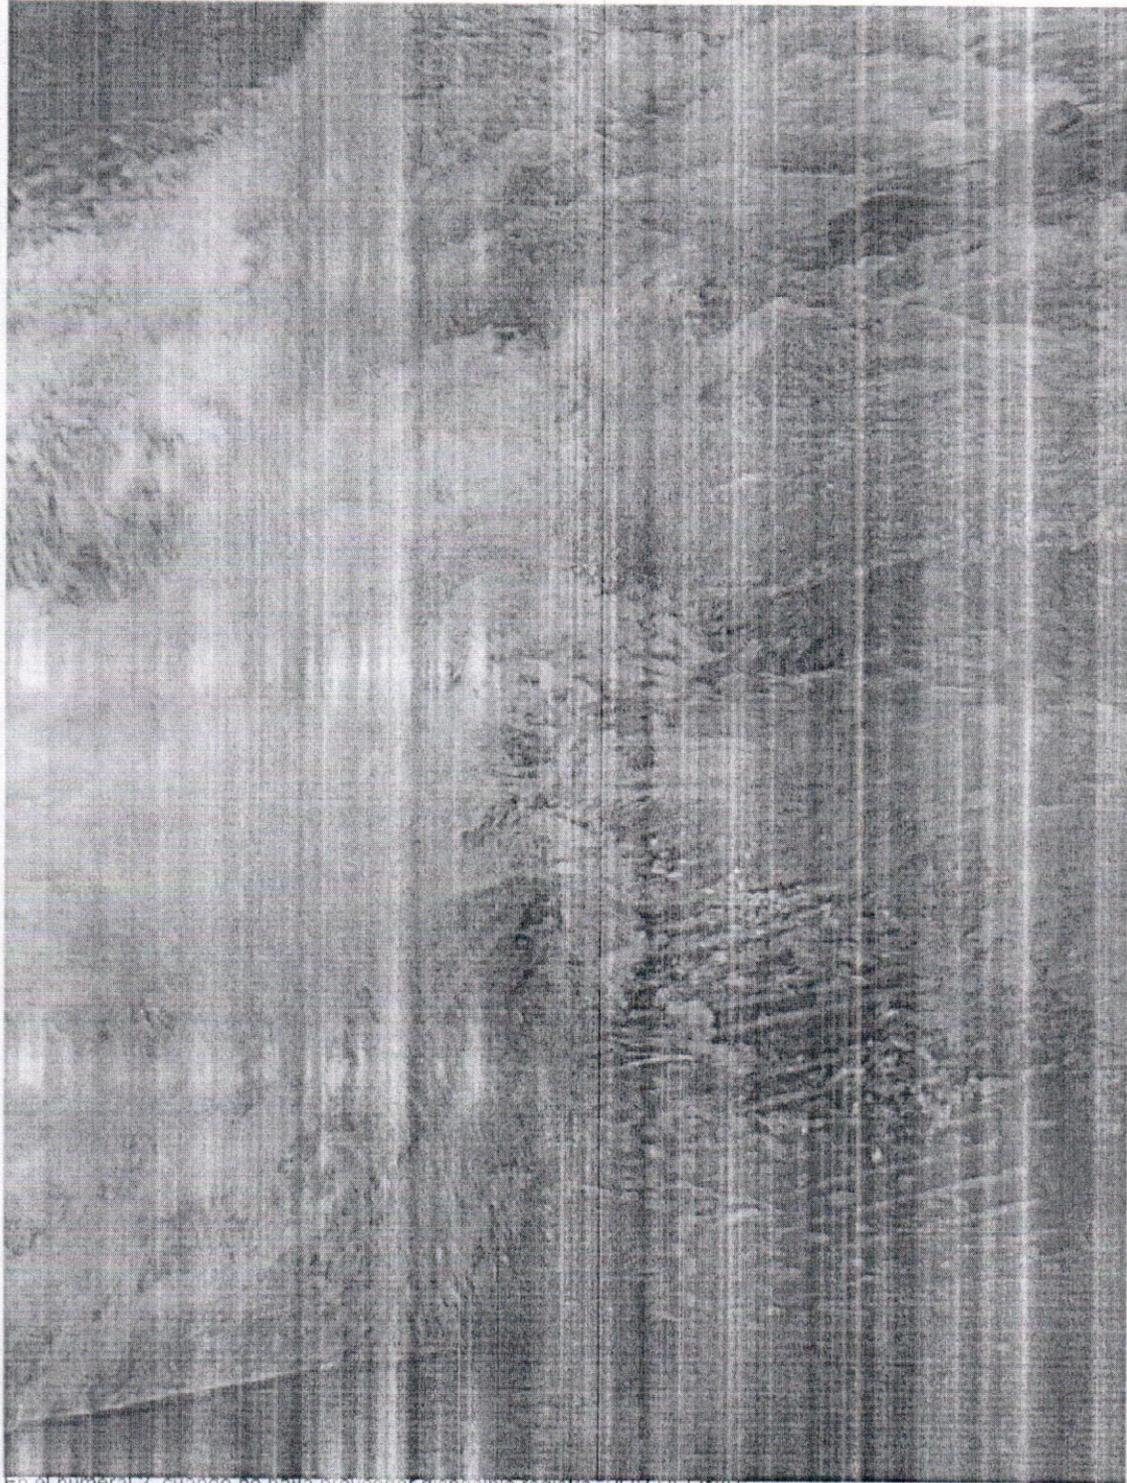


En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre POR DEFINIR



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCONDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

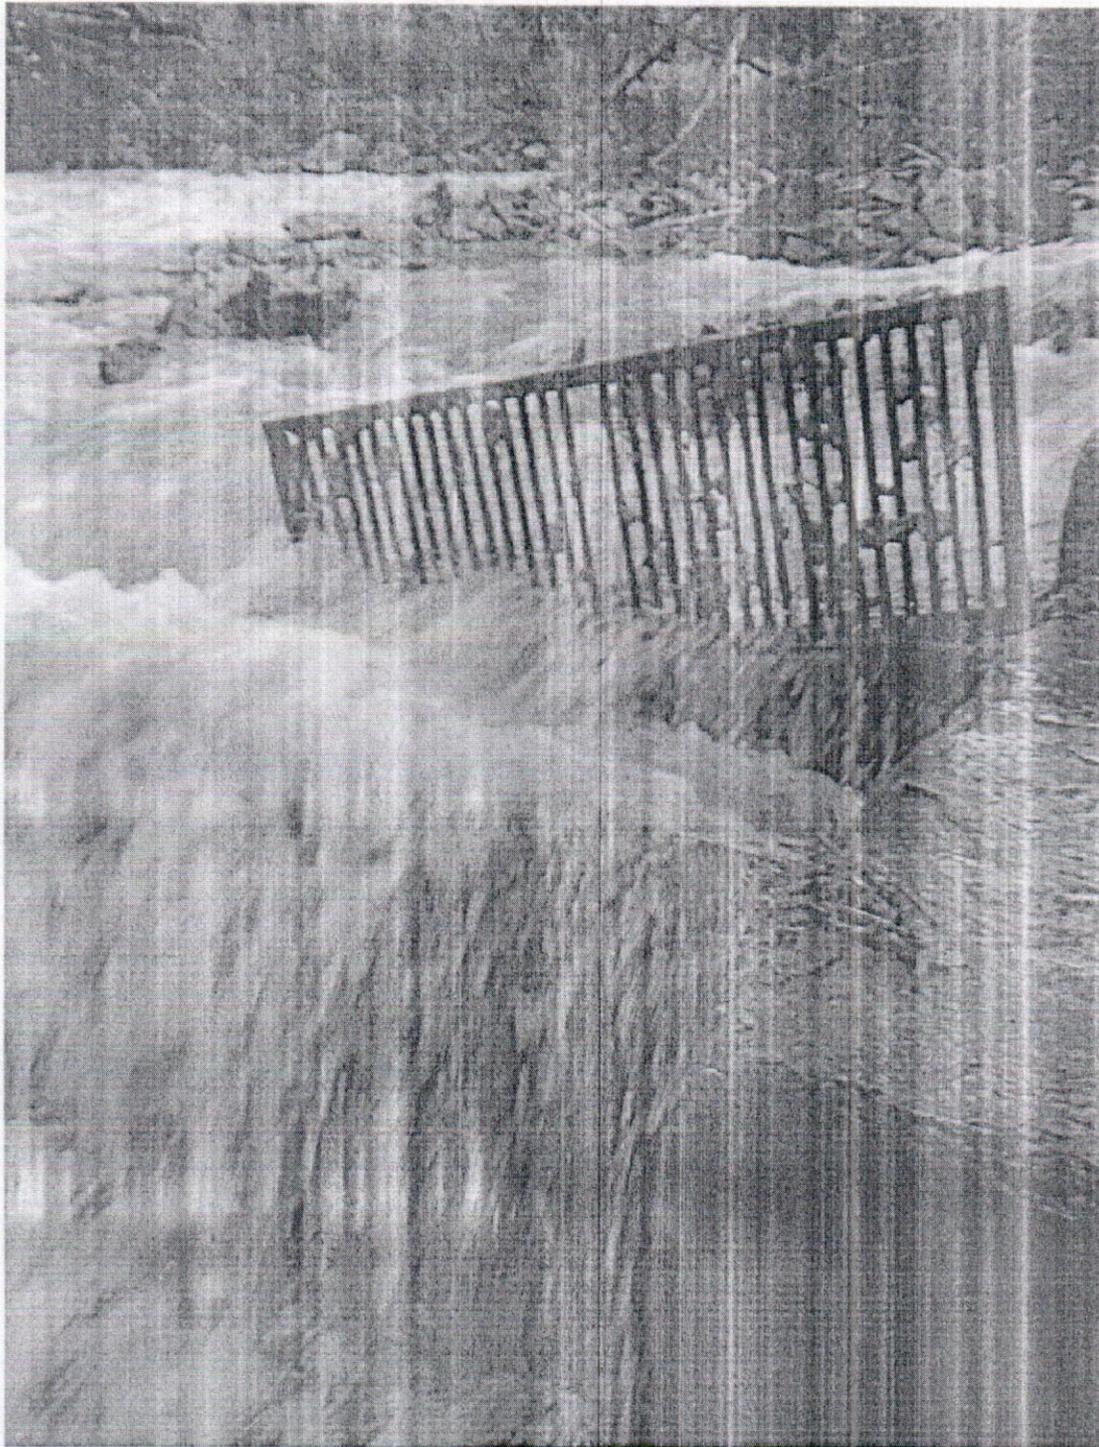

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"




F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ

Nombre del Administrador



Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

MEMORANDO

OM-2017-II-00007401

Manizales, 15 de Septiembre de 2017

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: DECLARATORIA EMERGENCIA CORREGIMIENTO ARAUCA  
PALESTINA

En la Bocatoma que capta el fluido para el corregimiento de Arauca y Kilometro 41, por el fuerte invierno que azota nuestro departamento, la creciente de la quebrada la pradera que abastece la Bocatoma arrastro la reja que cubre la entrada de la bocatoma, presentando taponamiento de material (Piedra y Gravilla) y dejando la población sin suministro de agua.

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia.

Atentamente,  
Reservado\_Para\_Firma\_Mecánica  
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento




Anexo:  
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA BOCATOMA CORREGIMIENTO ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE 1,21 M DE LARGO Y 0,50 M DE ANCHO, CON VARILLA DE 3/4" CON SEPARACION DE 1 CMS ( INCLUYE TRANSPORTE SOLDADURA EN SITIO)	UN	1	850.000	850.000
2	DESVIO DE LA QUEBRADA	GL	1	590.000	590.000
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>1.440.000</b>
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>1.107.692</b>
	<b>ADMINISTRACION</b>				<b>221.538</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>	20%			<b>55.385</b>
	<b>UTILIDADES</b>	5%			<b>55.385</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>1.440.000</b>

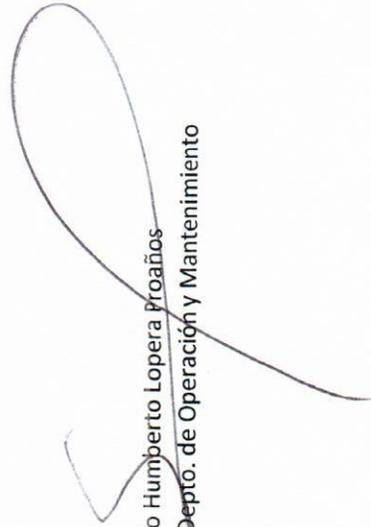

Sergio Humberto Lopera Proaños  
 Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento