

MEMORANDO

1500-2022-II-00003719

Manizales, 12 de Septiembre de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: DECLRACION EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE CHINCHINA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Chinchiná donde manifiesta acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal.

Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S. P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

Por lo anterior, solicito se declare la emergencia en la seccional de Chinchiná

Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Chinchiná, 12 de septiembre de 2022

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: OSCAR SALAZAR GARCIA
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.



Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia con el fin de cancelar los costos adeudados a dichas instituciones bomberiles.

Atentamente,






OSCAR SALAZAR GARCIA
Administrador Seccional Chinchiná

REGISTROS FOTOGRAFICOS

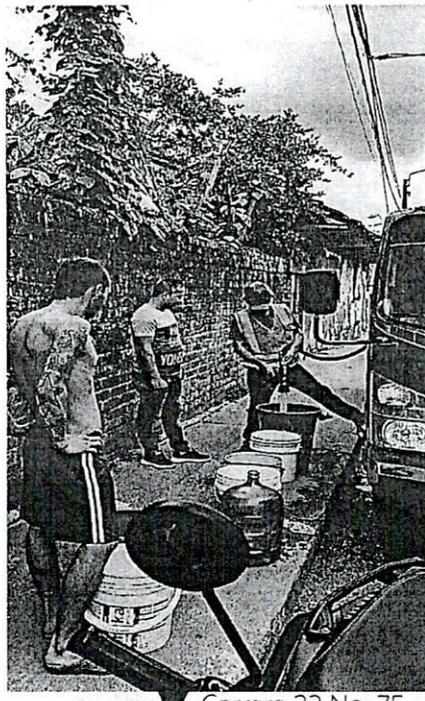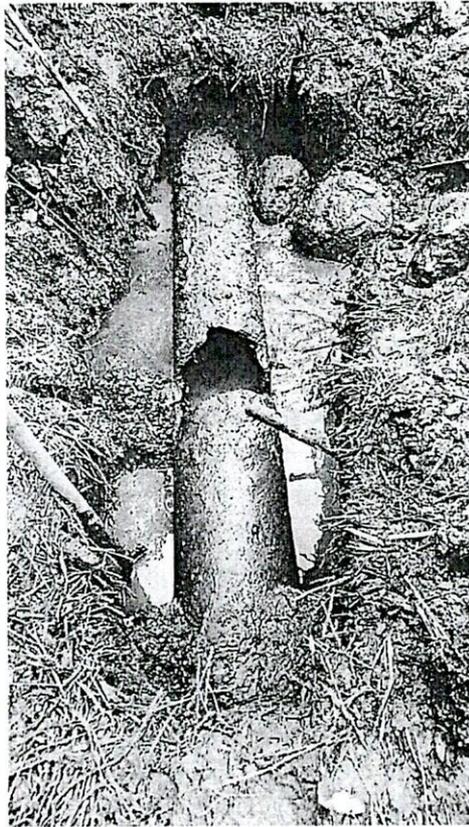

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

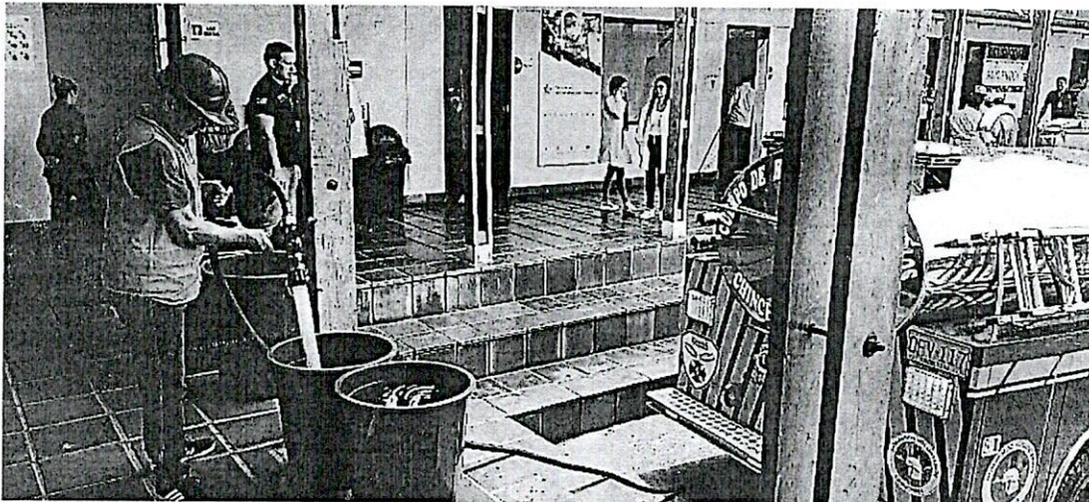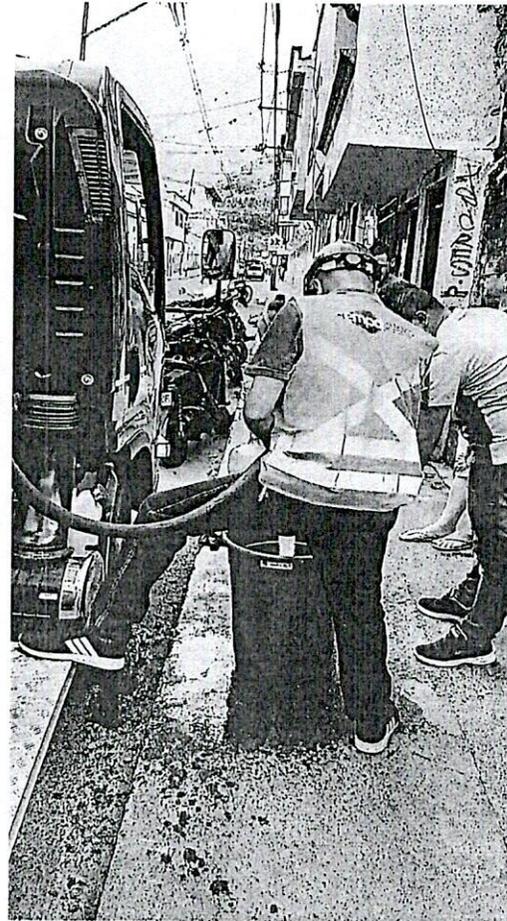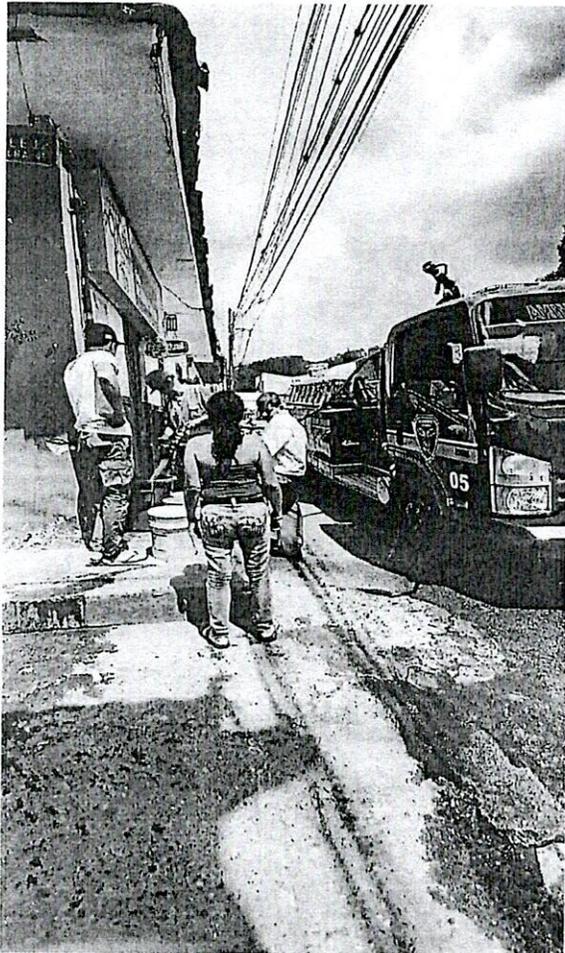



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINÁ Fecha del informe: 12 SEPTIEMBRE 2022

EVENTO: Declaración de emergencia por daño en la conducción Campoalegre, que suministra el servicio de acueducto al 100% del municipio de Chinchiná, y el 100% de la seccional Palestina.

FECHA: 10 septiembre 2022 HORA: 12:30 pm

COMPONENTE AFECTADO: 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Discontinuidad del servicio al 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Trabajadores de mantenimiento, operadores de planta y bombeos.

Recursos Técnicos: Accesorios de acueducto como: vehículos carro tanque de bomberos



Recursos económicos: Palestina (7 recorridos en carro tanque x 180.000 cada uno) \$1.260.000




Chinchiná (20 viajes de agua en carro tanque a \$100.000.00 c/u) \$2.000.000.00

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: Dos días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRÁFICO DE LA SITUACIÓN EVALUADA:

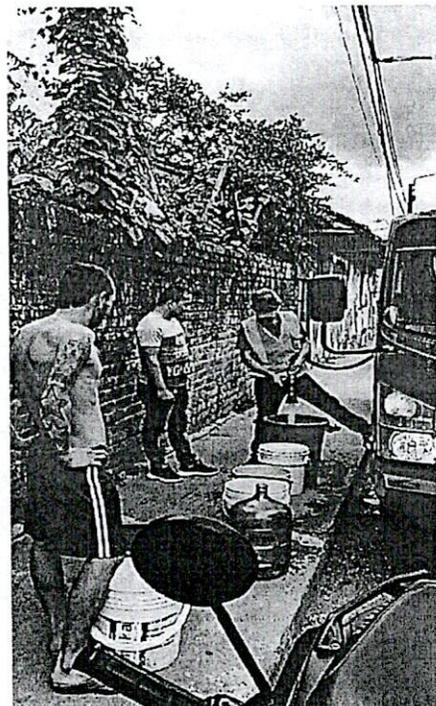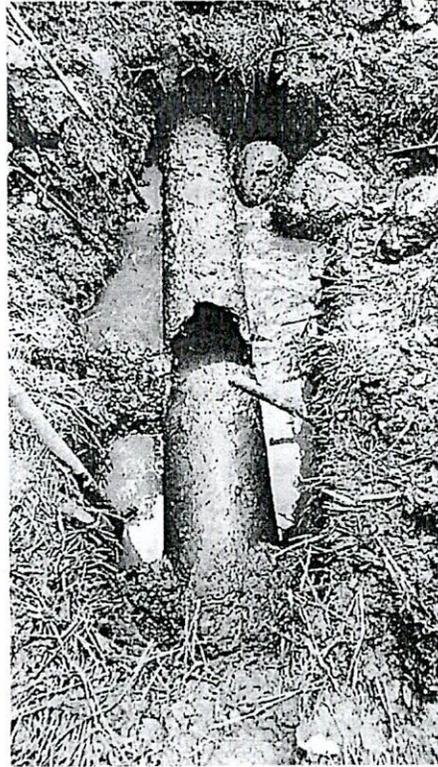

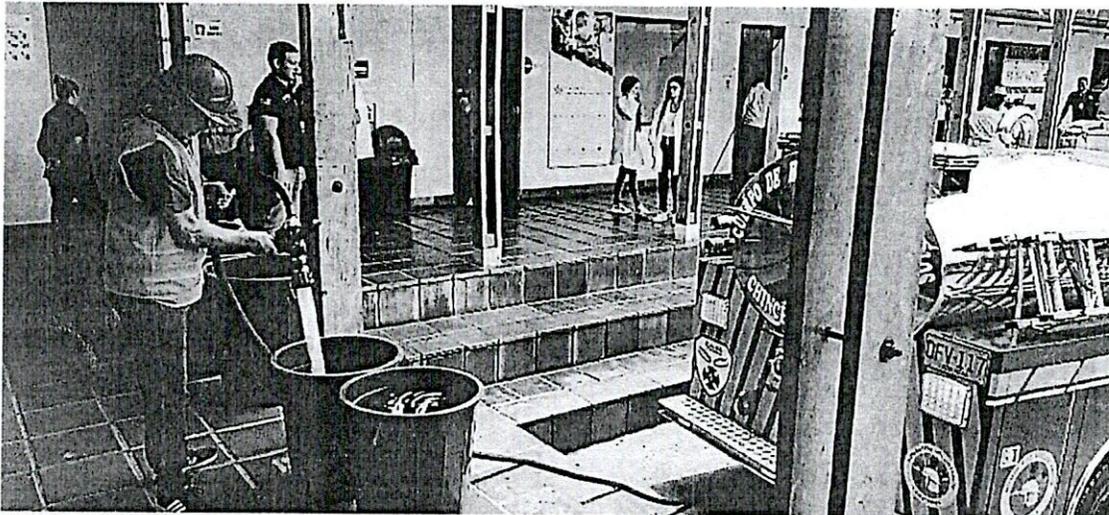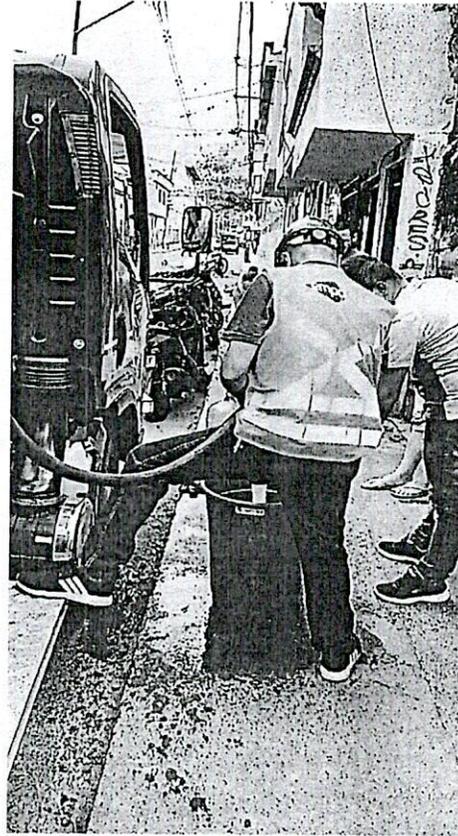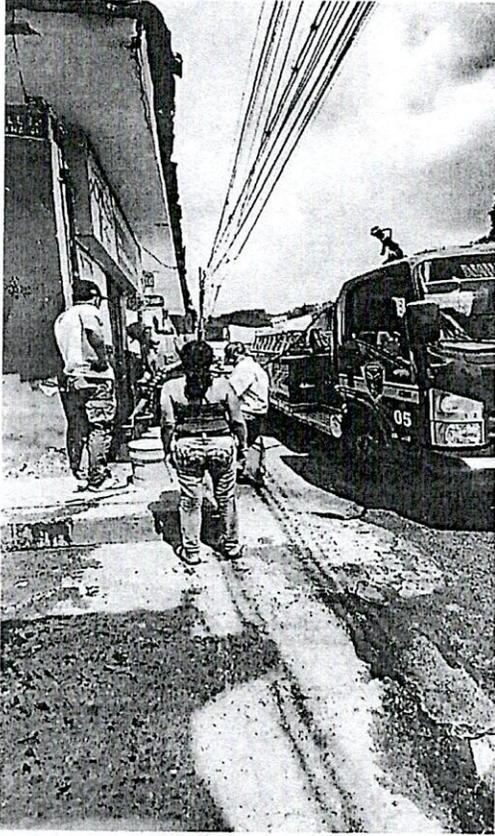

Oscar Salazar Garcia

OSCAR SALAZAR GARCIA
Nombre del Administrador

Firma



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINÁ Fecha del informe: 12 SEPTIEMBRE 2022

EVENTO: Declaración de emergencia por daño en la conducción Campoalegre, que suministra el servicio de acueducto al 100% del municipio de Chinchiná, y el 100% de la seccional Palestina.

FECHA: 10 septiembre 2022 HORA: 12:30 pm

COMPONENTE AFECTADO: 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Discontinuidad del servicio al 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Trabajadores de mantenimiento, operadores de planta y bombeos.

Recursos Técnicos: Accesorios de acueducto como: vehículos carro tanque de bomberos




Recursos económicos: Palestina (7 recorridos en carro tanque x 180.000 cada uno) \$1.260.000




Chinchiná (20 viajes de agua en carro tanque a \$100.000.00 c/u) \$2.000.000.00

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: Dos días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

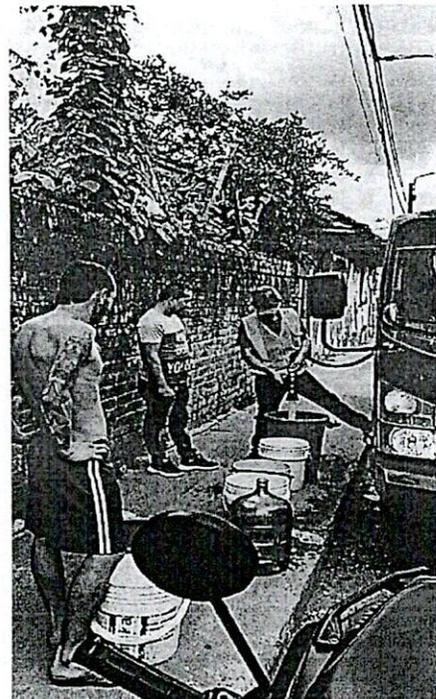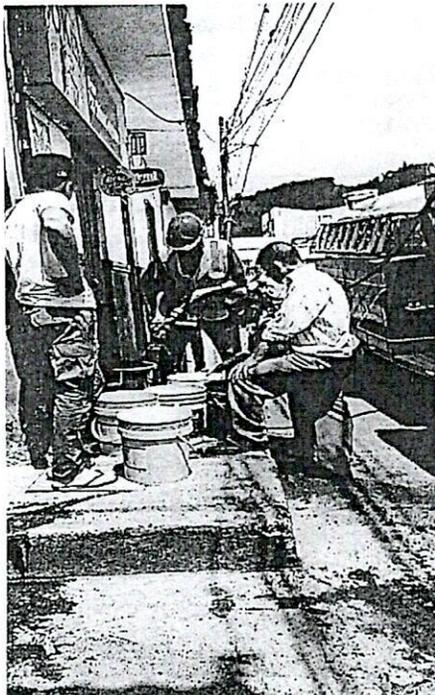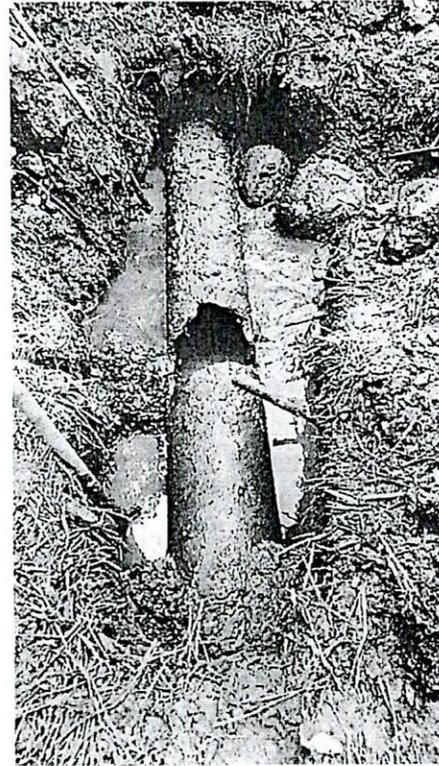

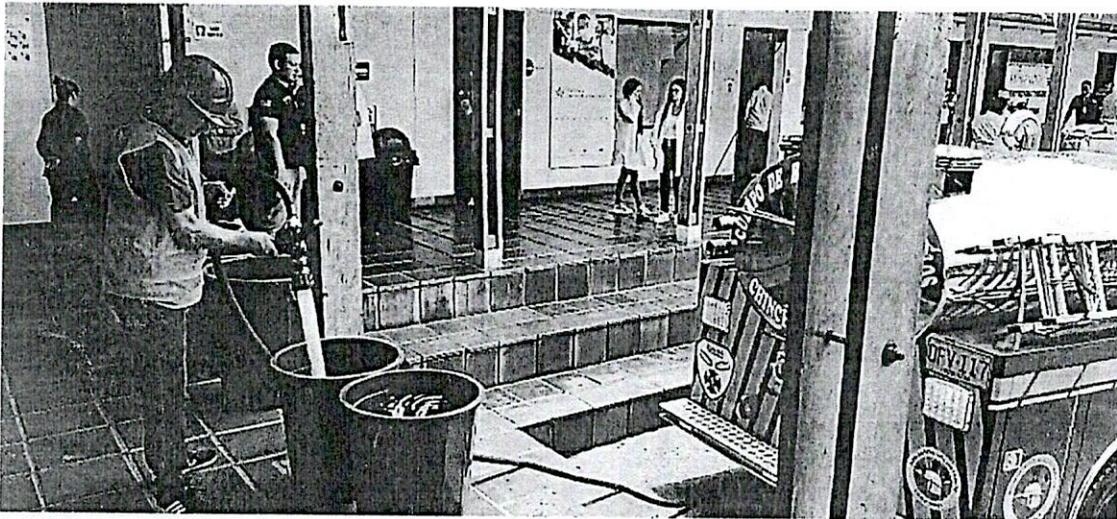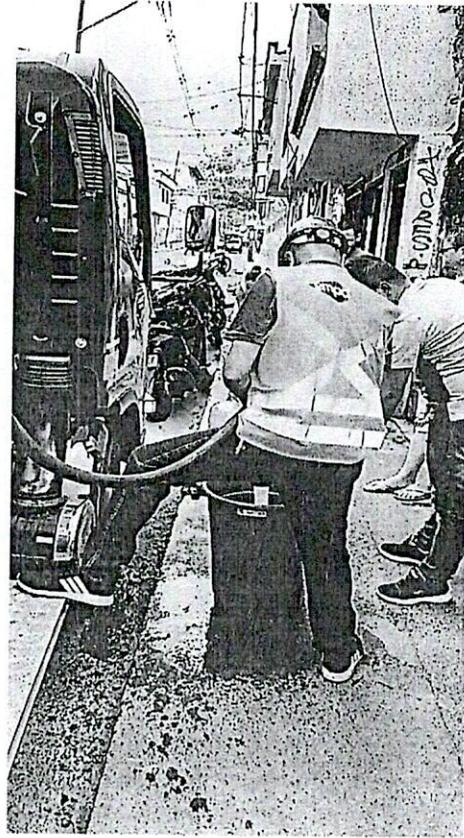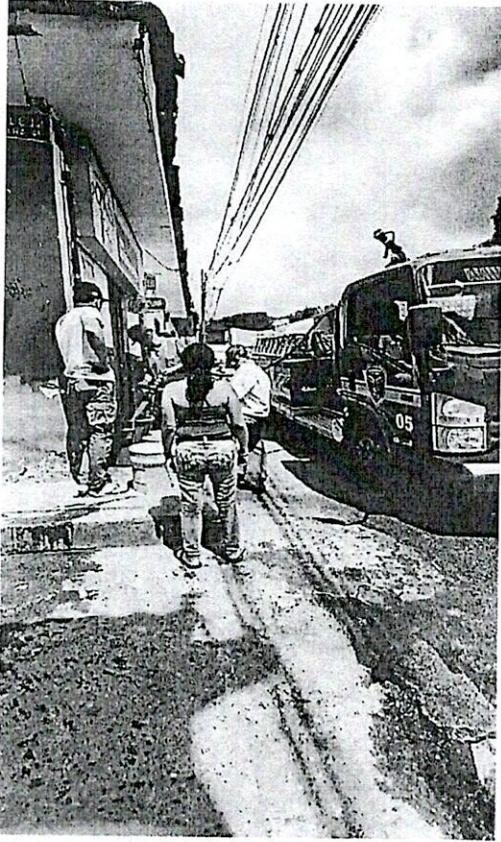

Oscar Salazar Garcia

OSCAR SALAZAR GARCIA
Nombre del Administrador

Firma