

## MEMORANDO

1500-2022-II-00003719

Manizales, 12 de Septiembre de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: DECLARACION EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE  
CHINCHINA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Chinchiná donde manifiesta acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal.

Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S. P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

Por lo anterior, solicito se declare la emergencia en la seccional de Chinchiná

Atentamente,  
Reservado\_Para\_Firma\_Mecánica  
SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Chinchiná, 12 de septiembre de 2022

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: OSCAR SALAZAR GARCIA  
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.




Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia con el fin de cancelar los costos adeudados a dichas instituciones bomberiles.


Atentamente,



OSCAR SALAZAR GARCIA  
Administrador Seccional Chinchiná

**REGISTROS FOTOGRAFICOS**

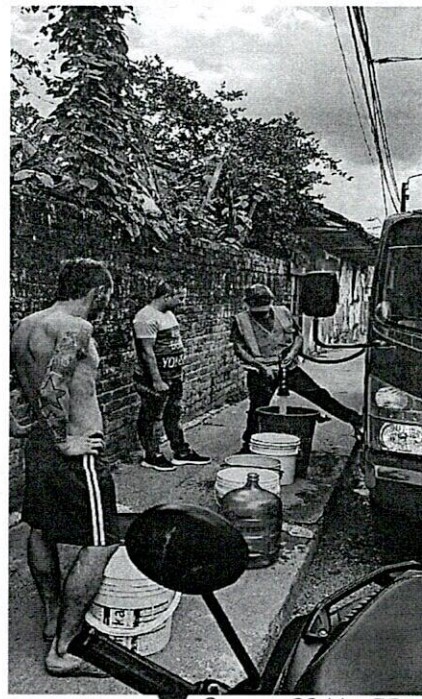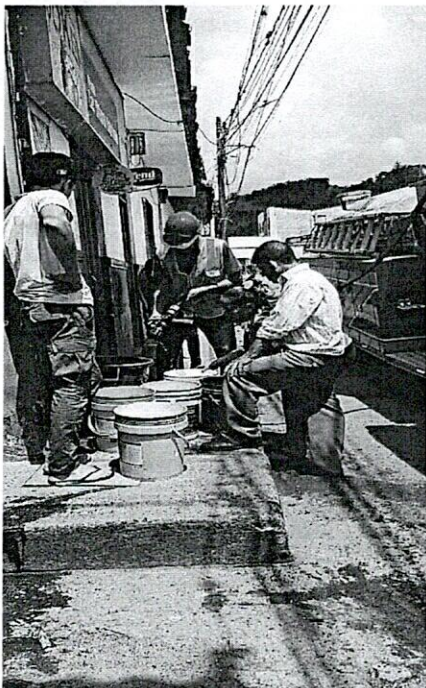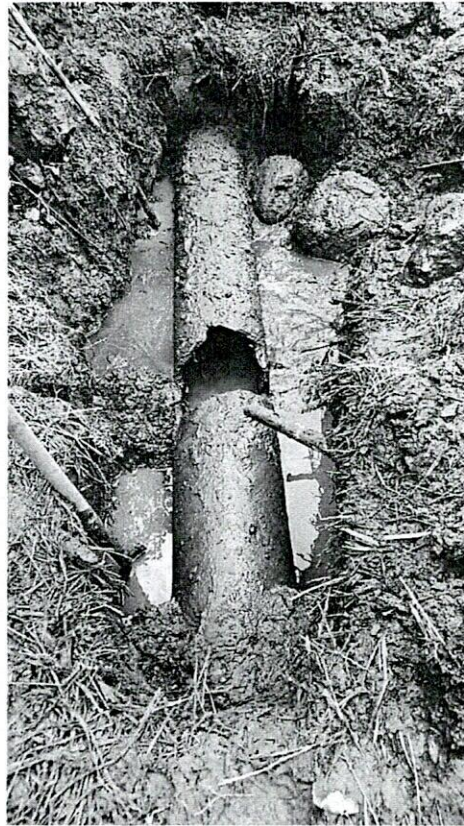

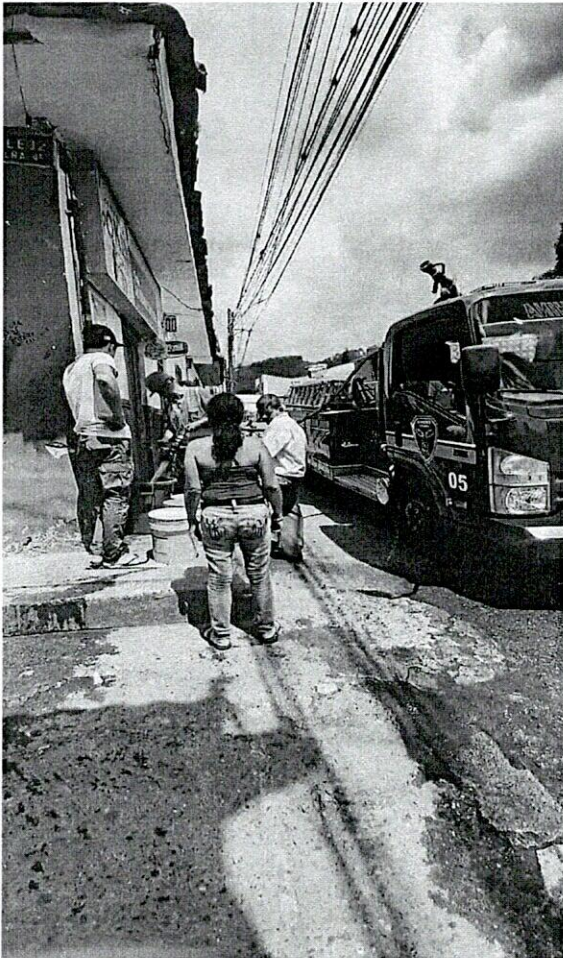



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINÁ Fecha del informe: 12 SEPTIEMBRE 2022

EVENTO: Declaración de emergencia por daño en la conducción Campoalegre, que suministra el servicio de acueducto al 100% del municipio de Chinchiná, y el 100% de la seccional Palestina.

FECHA: 10 septiembre 2022 HORA: 12:30 pm

COMPONENTE AFECTADO: 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

**DESCRIPCION DEL DAÑO:**

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

**IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:**

Discontinuidad del servicio al 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

**REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:**

**REPARACION PARCIAL:**

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

**REPARACION DEFINITIVA:**

Personal: Trabajadores de mantenimiento, operadores de planta y bombeos.

Recursos Técnicos: Accesorios de acueducto como: vehículos carro tanque de bomberos



Recursos económicos: Palestina (7 recorridos en carro tanque x 180.000 cada uno) \$1.260.000

Chinchiná (20 viajes de agua en carrotanque a \$100.000.00 c/u) \$2.000.000.00

**TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION:** Dos días

**CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:**

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

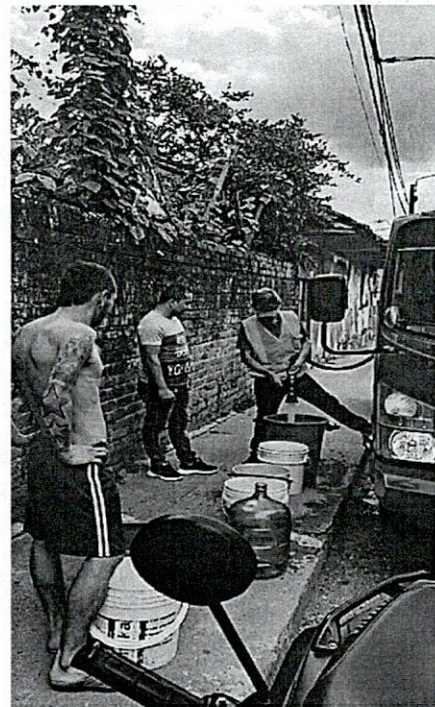
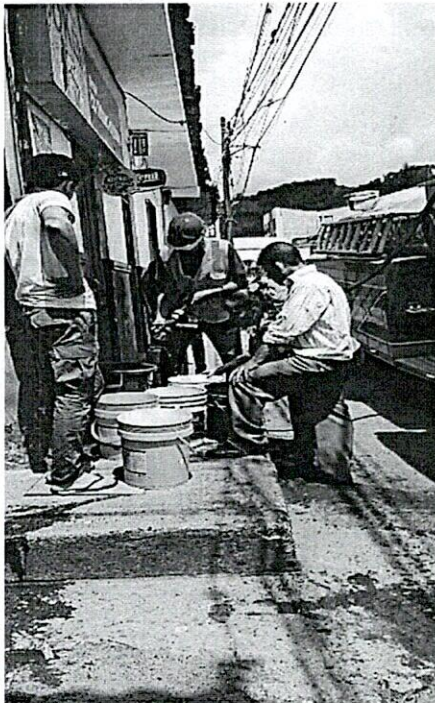




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

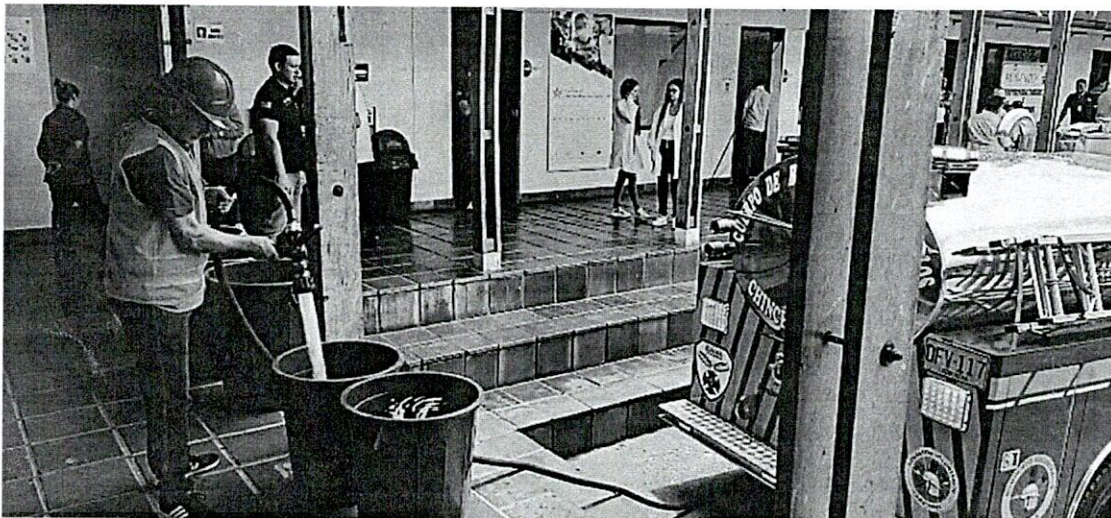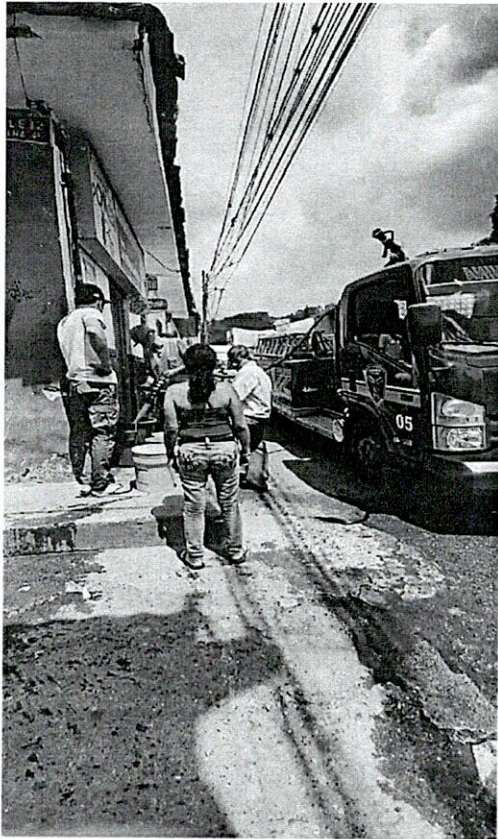

OSCAR SALAZAR GARCIA  
Nombre del Administrador

Firma



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINÁ Fecha del informe: 12 SEPTIEMBRE 2022

EVENTO: Declaración de emergencia por daño en la conducción Campoalegre, que suministra el servicio de acueducto al 100% del municipio de Chinchiná, y el 100% de la seccional Palestina.

FECHA: 10 septiembre 2022 HORA: 12:30 pm

COMPONENTE AFECTADO: 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

**DESCRIPCION DEL DAÑO:**

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre, que colapso en dos tramos diferentes el día sábado 10 de septiembre de 2022, en el sector la Pecera Y la Playa, ubicados a 800 metros del peaje Tarapacá 1, antigua vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal. Debido a esto, se quedó sin servicio el centro del municipio de Chinchiná, parte de la zona industrial y algunos Barrios aledaños, al igual que todo el municipio de Palestina a quien se le suministra el agua tratada de la planta de tratamiento Campoalegre.

EMPOCALDAS S.A E.S.P haciendo uso de su plan de contingencia, contrato con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y Palestina, el suministro de agua en los barrios y sectores afectados.

**IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:**

Discontinuidad del servicio al 70% del municipio de Chinchiná y 100% del Municipio de Palestina.

**REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:**

**REPARACION PARCIAL:**

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

**REPARACION DEFINITIVA:**

Personal: Trabajadores de mantenimiento, operadores de planta y bombeos.

Recursos Técnicos: Accesorios de acueducto como: vehiculos carro tanque de bomberos

Recursos económicos: Palestina (7 recorridos en carro tanque x 180.000 cada uno) \$1.260.000



Chinchiná (20 viajes de agua en carrotanque a \$100.000.00 c/u) \$2.000.000.00

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: Dos días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:



REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:


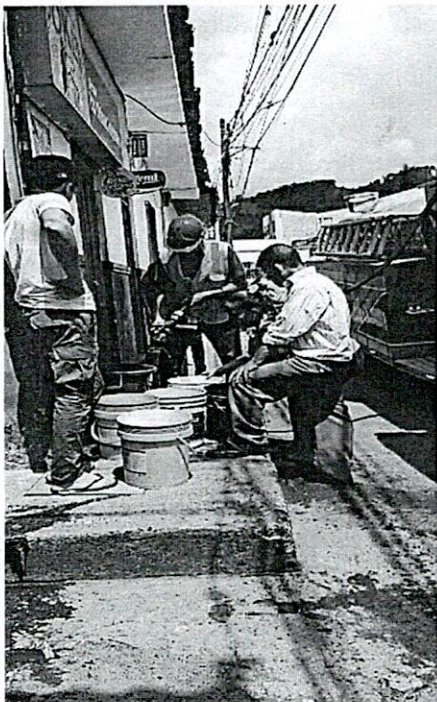
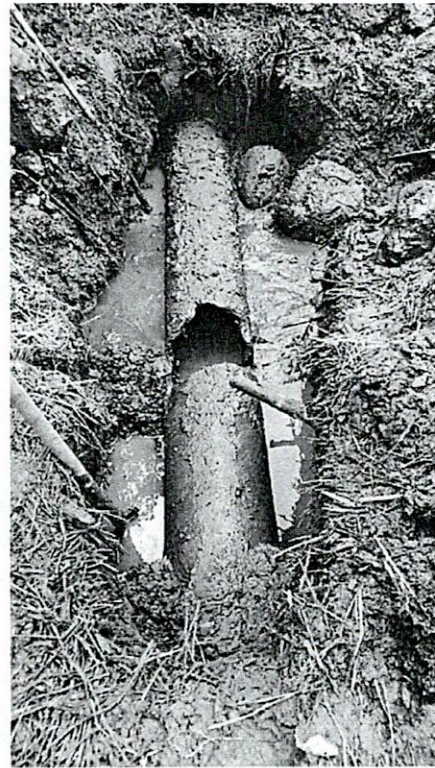




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

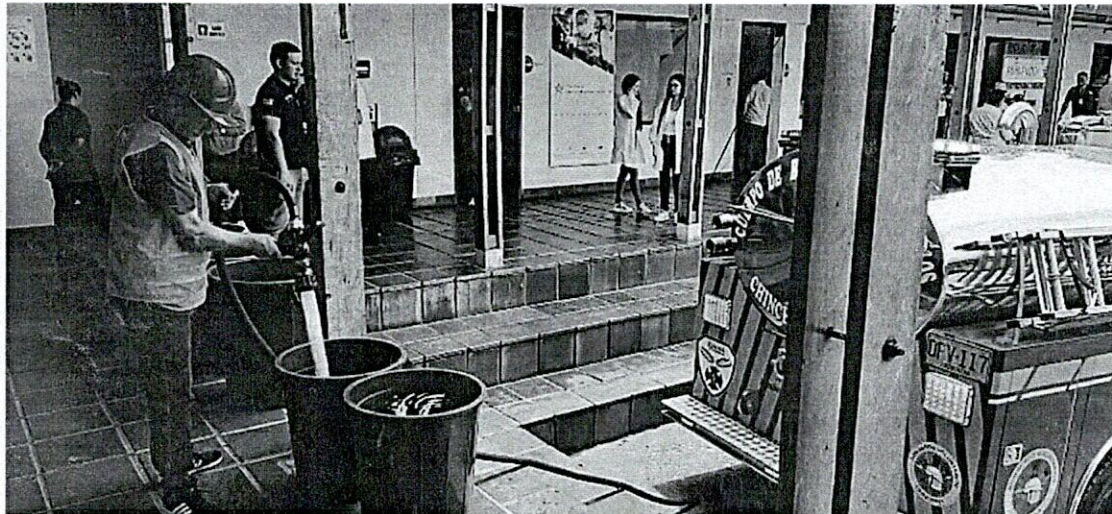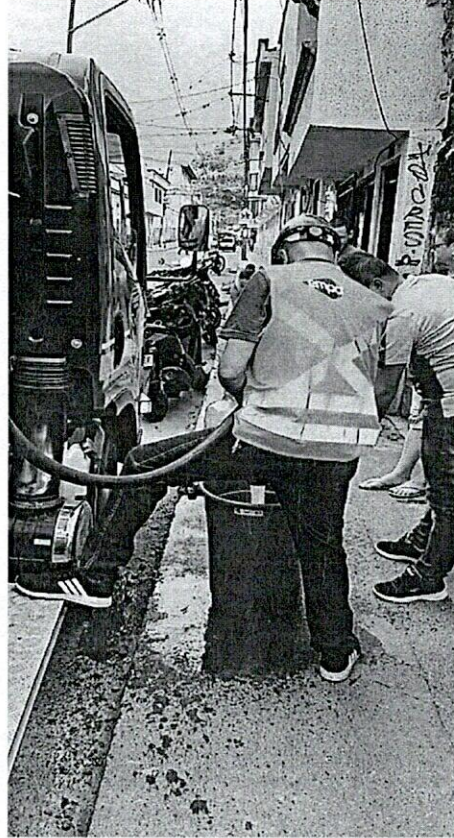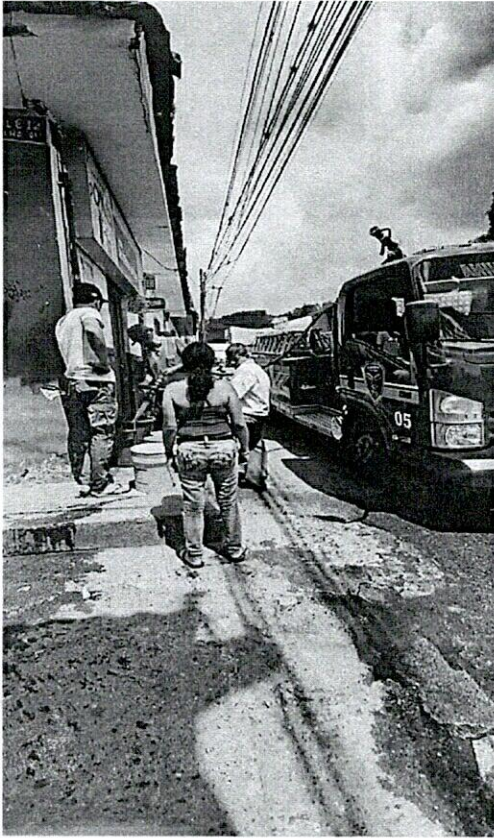

*Oscar Salazar Garcia*

OSCAR SALAZAR GARCIA  
Nombre del Administrador

Firma



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Chinchiná

Departamento de Caldas

Nit. 810.003.064-3



Chinchiná, Septiembre 12 de 2.022

Señores:

**EMPOCALDAS**

## COTIZACION

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
20	VIAJES DE AGUA EN CARROTANQUE EN DIFERENTES SITIOS DEL SECTOR URBANO DE CHINCHINA	\$ 100.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

### Forma de Pago:

10 días después de realizada la factura

Cordialmente

CT.

  
  
**GERMAN JARAMILLO COTE**  
**COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.B.V CHINCHINA**

QUIEN VIVE PARA SERVIR. SIRVE PARA VIVIR

Dirección: Carrera 8 Calle 6 Esquina Tel: 840 06 28 - 850 65 69 Cel: 314 757 08 77

E-mail: [bomberoschinchina@hotmail.com](mailto:bomberoschinchina@hotmail.com)

## MEMORANDO

1500-2022-II-00003774

Manizales, 16 de Septiembre de 2022

**PARA:** BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ

**DE:** DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**ASUNTO:** ENVIO DOCUMENTOS ACTO 050 DEL 2022 DECLARACION EMERGENCIA CHINCHINA

Para su custodia y reporte a los diferentes entes de control anexo la documentación correspondiente al Acto No. 050 por medio de la cual se declaró la situación de emergencia en el municipio de Chinchiná .

### Bomberos Chinchiná

- 1) Oficio del señor (a) administrador (a) de la seccional solicitando se declare emergencia
- 2) Informe del señor (a) administrador (a) de la seccional solicitando se declare emergencia
- 3) Oficio jefe depto. Operación y mantenimiento
- 4) Contrato Emergencia
- 5) Acto 050
- 6) CDP 784
- 7) Presupuesto
- 8) Registro Presupuestal No. 1181
- 9) Orden de contratación
- 10) Notificación supervisor
- 11) Formato F-GC-05

### Bomberos Palestina

- 1) Oficio del señor (a) administrador (a) de la seccional solicitando se declare emergencia
- 2) Informe del señor (a) administrador (a) de la seccional solicitando se declare emergencia
- 3) Oficio jefe depto. Operación y mantenimiento
- 4) Contrato Emergencia
- 5) Acto 050
- 6) CDP 784
- 7) Presupuesto




**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

- 8) Registro Presupuestal No. 1182
- 9) Orden de contratación
- 10) Notificación supervisor
- 11) Formato F-GC-05

Atentamente,

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños