



EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Chinchiná, 10 de octubre de 2018

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: OSCAR SALAZAR GARCIA
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la Variante Sector Tarapacá, entrada a San Andrés (100 mts. de la central), Vía Santa Rosa – Chinchiná.

Atendiendo solicitud del Operador de la Planta Campoalegre, envié dos trabajadores de Mantenimiento para la Bocatoma Campoalegre a hacer limpieza y mantenimiento por caudal rebajado en la conducción. A las 06:00 a.m, se recibió una llamada de un ciudadano residente en el Sector de Tarapacá, informando a cerca de un daño en el tubo madre de la conducción. Al desplazar trabajadores de mantenimiento a ese lugar, se observó que allí se presentaba un deslizamiento que se llevó un tubo completo en Asbesto Cemento de 14" y desprendió un pedazo del tubo contiguo, dejando sin servicio esa conducción, teniendo que trabajar la Planta de Tratamiento a media máquina.

Se observó igualmente en ese lugar, que encima de la conducción se construyó una casa y se estaba sacando un banqueo para la construcción de otra casa, hecho que desestabilizó el terreno y produjo el deslizamiento, el cual se encuentra muy cerca al Río Campoalegre.


Esta red de acueducto conduce agua cruda para la Planta de Tratamiento Campoalegre, la cual atiende el 70% de la comunidad de Chinchiná y surte de agua tratada al municipio de Palestina.

Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta situación

Atentamente,

OSCAR SALAZAR GARCIA
Administrador Seccional Chinchiná

AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO:

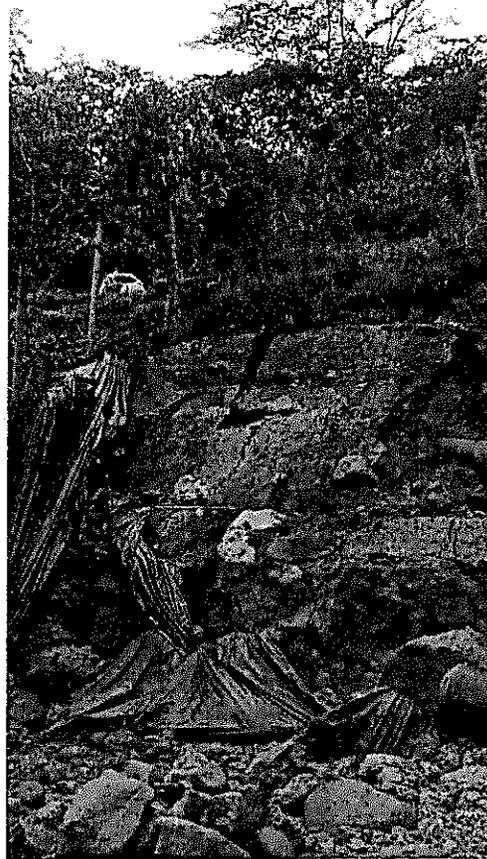

 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2018</p>	EMPOCALDAS S.A. E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
	INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINA Fecha del informe: OCTUBRE 10 DE 2018

EVENTO: TUBO DE ACUEDUCTO DE 14" COLAPSADO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA OCURRIDO EN LA VARIANTE SECTOR TARAPACÁ, ENTRADA A SAN ANDRES (100 MTS DE LA CENTRAL) VIA SANTA ROSA - CHINCHINÁ.

FECHA: OCTUBRE 10 DE 2018 HORA: 06:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: 70 % usuarios del Municipio de Chinchiná y 100 % usuarios del Municipio de Palestina

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Atendiendo solicitud del Operador de la Planta Campoalegre, envié dos trabajadores de Mantenimiento para la Bocatoma Campoalegre a hacer limpieza y mantenimiento por caudal rebajado en la conducción. A las 06:00 a.m, se recibió una llamada de un ciudadano residente en el Sector de Tarapacá, informando a cerca de un daño en el tubo madre de la conducción. Al desplazar trabajadores de mantenimiento a ese lugar, se observó que allí se presentaba un deslizamiento que se llevó un tubo completo en Asbesto Cemento de 14" y desprendió un pedazo del tubo contiguo, dejando sin servicio esa conducción, teniendo que trabajar la Planta de Tratamiento a media máquina.

Se observó igualmente en ese lugar, que encima de la conducción se construyó una casa y se estaba sacando un banqueo para la construcción de otra casa, hecho que desestabilizó el terreno y produjo el deslizamiento, el cual se encuentra muy cerca al Río Campoalegre.

Esta red de acueducto conduce agua cruda para la Planta de Tratamiento Campoalegre, la cual atiende el 70% de la comunidad de Chinchiná y surte de agua tratada al municipio de Palestina.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Falta de agua cruda en la red de 14" que abastece la Planta de Tratamiento Campoalegre, para el consumo del 70% de usuarios del municipio de Chinchiná y el 100 % de los usuarios del municipio de Palestina.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2018</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO</p>
	<p>INFORME DE EMERGENCIAS</p>



Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: \$ 102.712.877.00


TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _____

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Facilidad de acceso por estar a 100 mts de la vía principal Chinchiná Santa Rosa de Cabal.

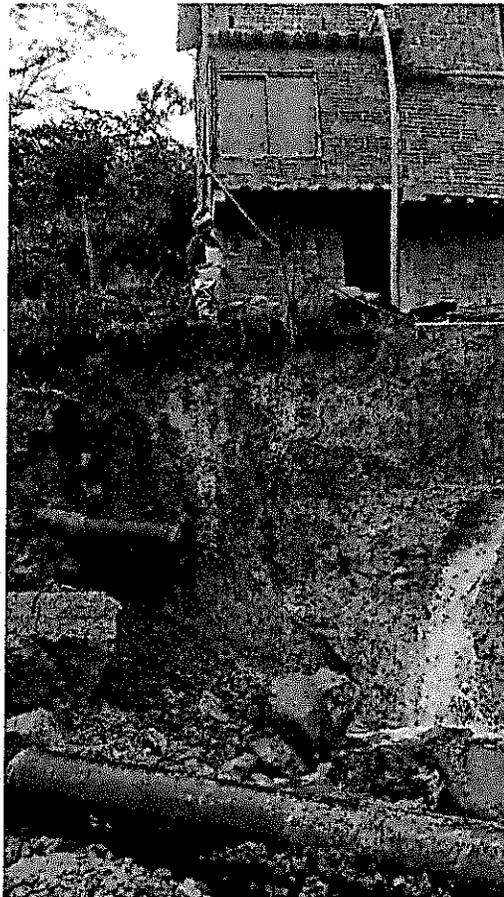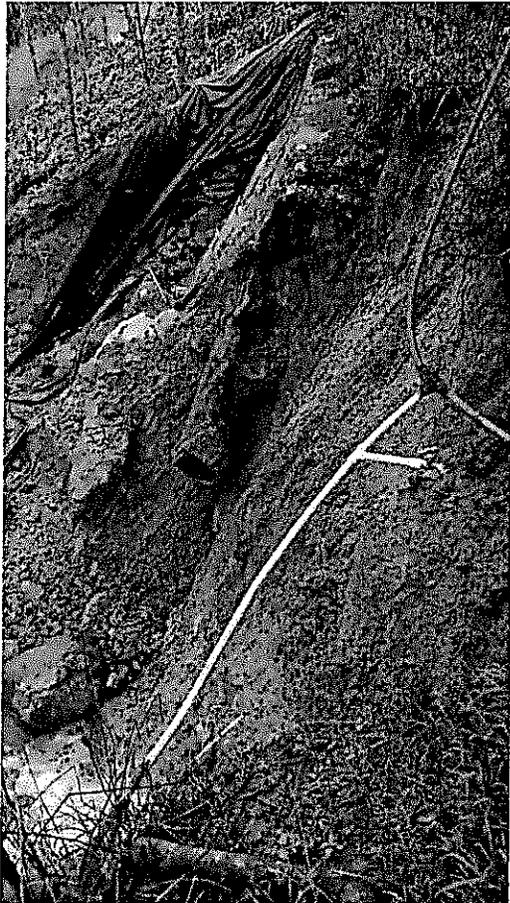

 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2018</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO</p>
	<p>INFORME DE EMERGENCIAS</p>

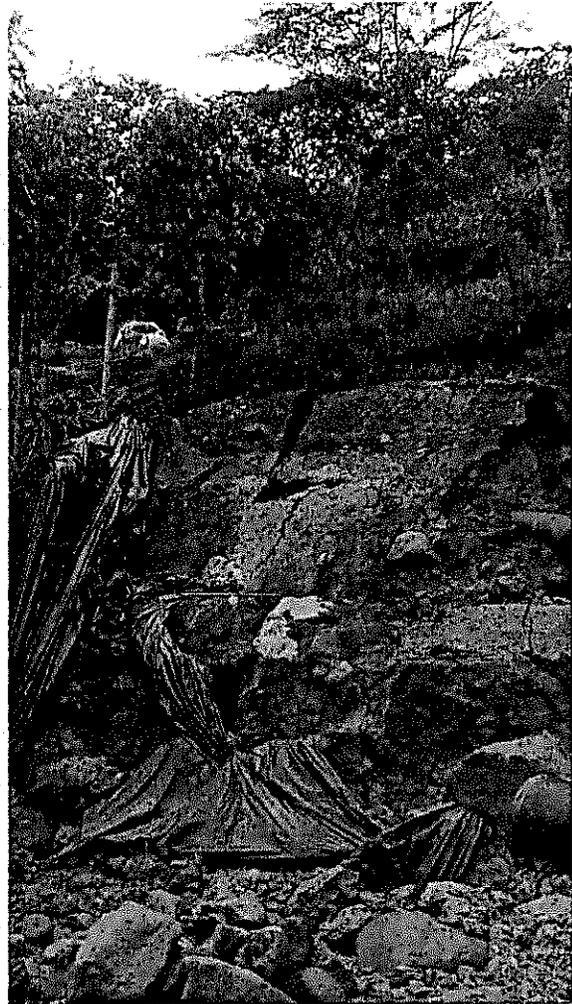

OSCAR SALAZAR GARCIA

Administrador Seccional Chinchiná

MEMORANDO

OM-2018-II-00008434

Manizales, 10 de octubre de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA


DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO
DE CHINCHINA

El día 10 de octubre del 2018 se presentó un colapso de la tubería de 14" en el sector variante sector Tarapacá, entrada a San Andrés (100m de la central) vía santa rosa Chinchiná - acueducto, ocasionado por la excavación que realiza un particular para ampliar la construcción existente, por lo anterior es necesario realizar una variante de aproximadamente 198 m en tubería de 14" PVC que permita mitigar el riesgo que ocasionó dicha activa de un particular.

De no realizarse la variante se pone en riesgo la vida y las viviendas del sector por donde actualmente está el trazado de la línea de conducción, igualmente se afectaría la prestación del servicio al estar la tubería expuesta a un nuevo colapso.

Por lo anterior se solicita se declare la situación de emergencia en el municipio de Chinchiná.

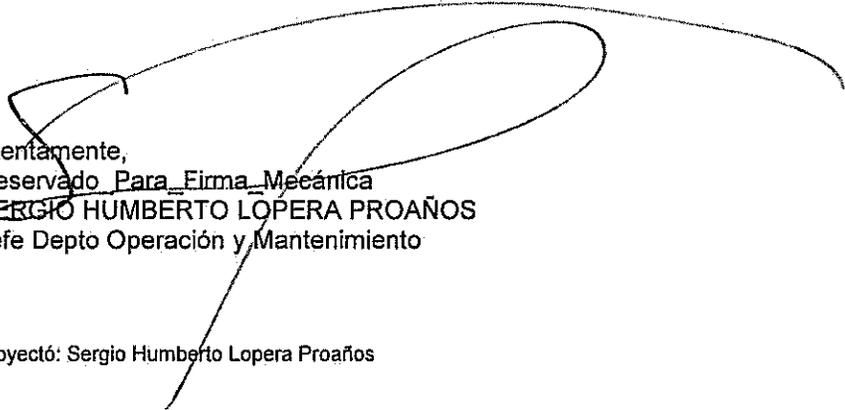

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños