

Risaralda Caldas, Noviembre 19 de 2018.

Ingeniero:

SERGIO LOPERA PROAÑOS.

Jefe Depto Operación Y Mtto.,

Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo que el día 19 de noviembre por fuerte aguacero en la zona se presenta daño en el acueducto regional de occidente en los Sectores, Cauya y Aguabonita, presentandose daño de la tubería de Acueducto de 12 "pulgadas y de 10" pulgadas,


Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes solicito se reponga en dicho sector la red de Acueducto y se solucione el problema.

Por lo anterior solicito se decrete la declaratoria de ésta Emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para atender lo mas pronto éste problema presentado.

Igualmente solicito la presencia del ingeniero de zona para que evalúe y presupueste el arreglo que se debe llevar a cabo,

Agradezco su colaboración ,

Atentamente,


FERNANDO GRAJALES OSORIO.

Administrador Risaralda.



F-AC-46
Versión 2
Enero 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: RISARALDA CALDAS Fecha del informe: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

EVENTO: DAÑO ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE SECTOR CAUYA Y AGUABONITA

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA: 04:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA: SAN JOSE, BELALCAZAR

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO: En los sectores de la Vereda Cauya Finca la Cristalina y en la Vereda Aguabonita Finca la Frisolería de los municipios de Anserma y Risaralda se presenta daño en la tubería de 12", debido al fuerte invierno en la zona, desestabilización del terreno lo que ocasiono la salida de funcionamiento de dicho Acueducto Regional de Occidente.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Por encontrarse la tubería del Acueducto Regional de Occidente en zona de ladera, se evidencian riesgos de deslizamientos o movimientos del terreno que afectó el funcionamiento del Acueducto.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACIÓN PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACIÓN PARCIAL:

Personal No aplica. (Se hicieron reparación con tubería de 12" pulgadas y Acoples Universales de 12" para tal efecto participaron trabajadores de la Empresa de las Seccionales de Anserma, Belalcazar y Risaralda)

Recursos Técnicos: Rocería y limpieza de desechos, rellenos con material en sitio, suministro e instalación de lonches en cuadro, suministro e instalación de geotextil, suministro e instalación de 2 tubos de 12" pulgadas y 4 Acoples universales de 12" pulgadas.

Recursos económicos SE ANEXA PRESUPUESTO REALIZADO POR EL INGENIERO DE ZONA CUYO VALOR ES DE \$ 25.399.758.00



F-AC-46
Version 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S A E S P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA Y TRABAJADORES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Recursos Técnicos: Receña y limpieza de desechos, rellenos con material en sitio, suministro e instalación de trinchos en cuadro, suministro e instalación de geotextil, suministro e instalación de 2 tubos de 12" pulgadas y 4 Acoples universales de 12" pulgadas.

Recursos económicos: EL PRESUPUESTO PARA INSTALAR 60 METROS DE TUBERIA DE 10 PULGADAS DE POLIETILENO Y SOLUCIONAR DE MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA PRESENTADO ES DE \$ 25.399.758 00

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 10 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: VIA PEATONAL

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REPARACION ANTES Y DESPUES DEL ARREGLO.


FERNANDO GRAJALES OSORIO
Nombre del Administrador


Firma



FOTOS EMERGENCIA RISARALDA

SECTOR AGUA BONITA

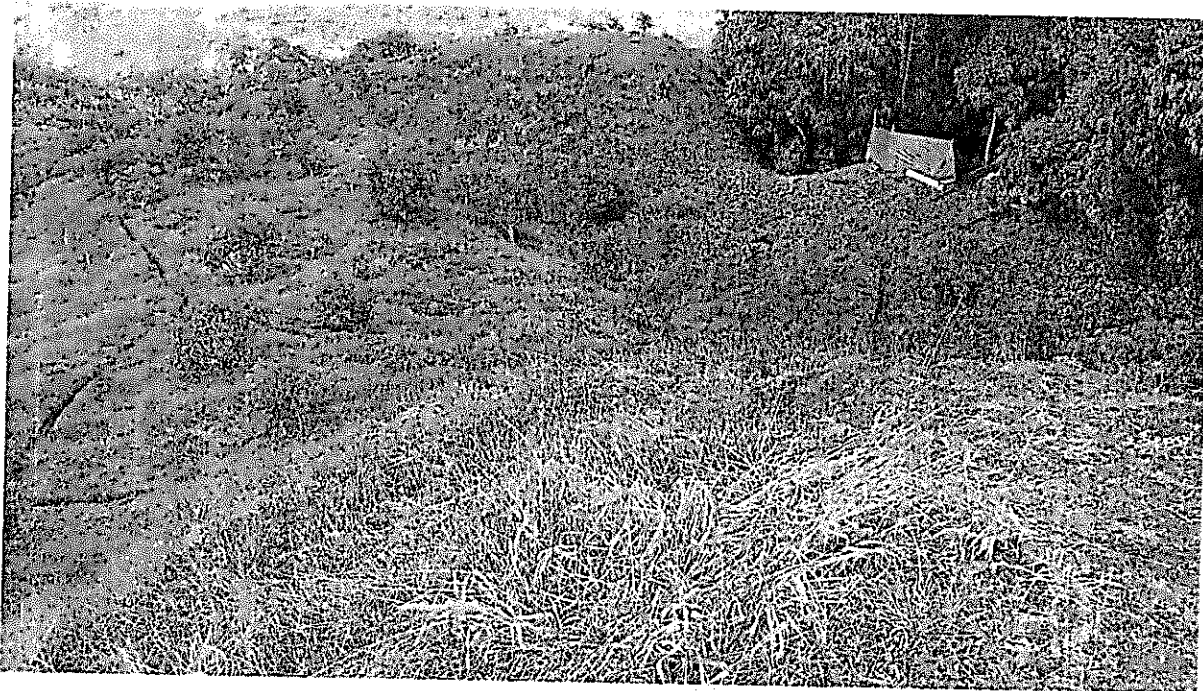

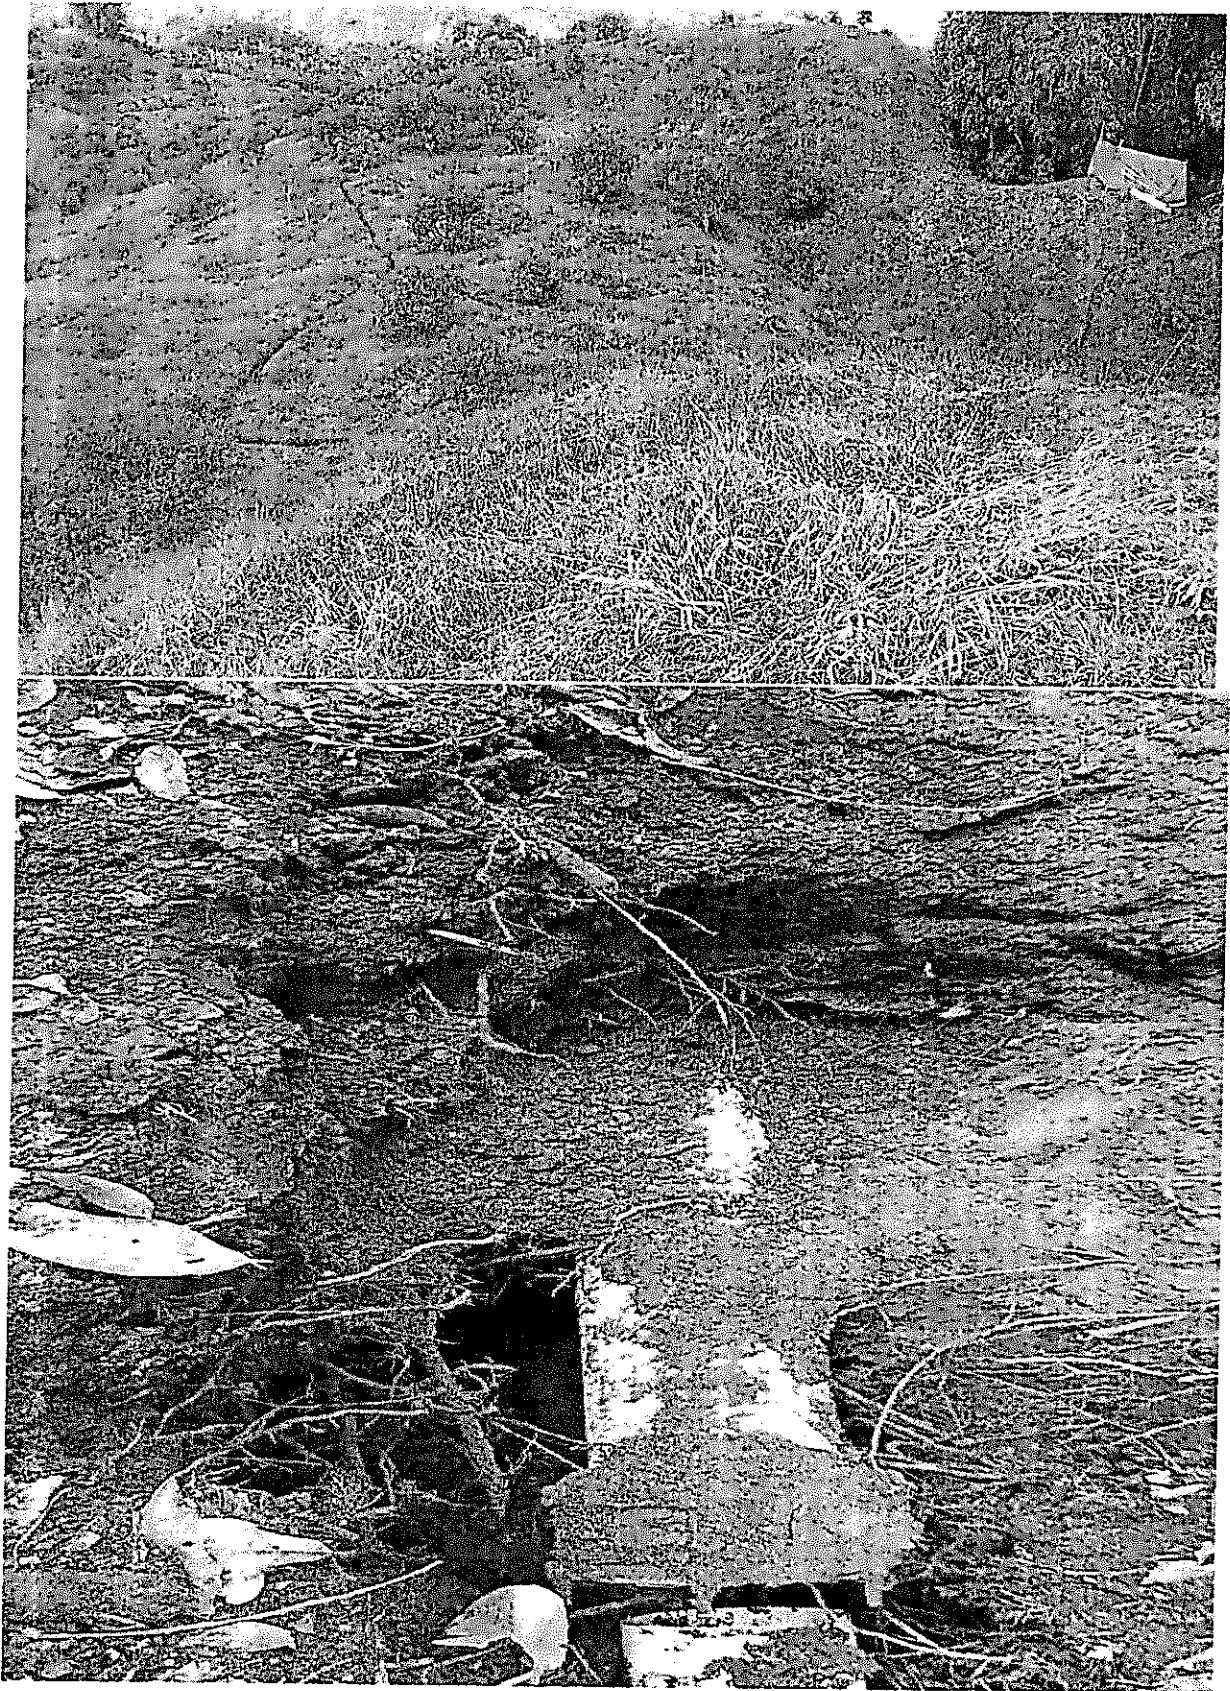

SECTOR CAUYA

















MEMORANDO

OM-2018-II-00009592

Manizales, 19 de Noviembre de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA RISARALDA

Se ha recibido oficio e informe de fecha 19 de noviembre del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de **Risaralda**, Fernando Grajales Osorio, donde informa que por fuerte aguacero en la zona se presenta daño en el acueducto regional de occidente en los sectores Cauya y Aguabonita, presentándose daño de la tubería acueducto 12" y 10".

Por lo tanto, se solicita se declare la situación de emergencia en el municipio de Risaralda

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proañes